ISO-NE Daily Report

Tuesday March 01, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	35.05	35.16	32.83	35.15	35.39	35.70	48.28	57.27	56.78	57.59	56.14	53.65	52.37	50.38	48.13	45.21	52.35	66.53	78.09	72.45	63.40	55.84	50.00	40.00	50.57	57.26
NEMass/Boston	34.90	34.85	32.60	34.88	34.96	35.43	48.14	56.27	55.84	56.67	55.19	52.74	51.45	49.62	47.60	44.98	51.61	65.78	77.00	71.03	61.95	54.44	49.21	39.60	49.86	56.34
New Hampshire	34.88	34.88	32.62	34.86	35.06	35.57	48.18	56.09	55.60	56.33	54.86	52.42	51.20	49.28	47.24	44.68	51.51	65.59	76.61	70.57	61.79	54.32	49.06	39.41	49.69	56.07
Maine	34.68	34.58	32.24	34.50	34.87	35.44	48.47	56.45	56.02	56.96	55.35	52.31	51.45	49.50	47.74	45.34	52.46	66.40	77.71	71.44	61.92	54.62	49.91	41.45	50.08	56.60
Mass Hub	35.01	35.03	32.78	35.03	35.15	35.59	48.39	56.65	56.20	56.94	55.44	53.01	51.68	49.80	47.78	45.15	51.69	66.00	77.20	71.24	62.27	54.79	49.36	39.70	50.08	56.58
Cleared Load (GW)	12.0	11.5	11.5	11.4	11.8	12.6	14.4	15.6	15.8	15.7	15.7	15.6	15.3	15.2	14.8	14.9	15.1	16.5	17.0	16.6	15.7	14.8	13.5	12.2		

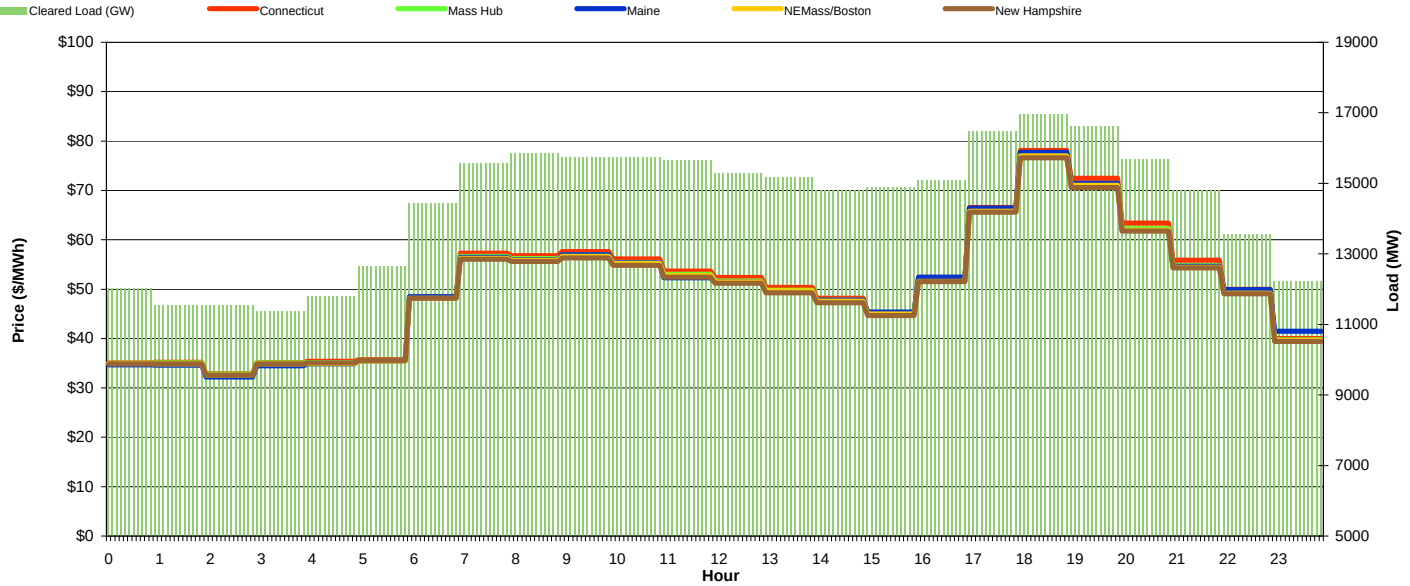

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	35.00	38.72	37.61	38.78	38.75	46.06	57.06	56.78	53.57	52.19	49.62	48.61	46.73	46.37	41.86	41.78	48.21	56.56	88.00	84.82	69.78	52.70	45.03	40.56	50.63	55.16
NEMass/Boston	34.93	38.60	37.46	38.62	38.59	45.96	56.17	55.54	52.68	51.34	48.80	47.81	46.05	45.73	41.35	41.46	47.72	56.14	86.87	83.54	68.62	51.43	44.25	40.23	50.00	54.33
New Hampshire	34.61	38.32	37.21	38.38	38.34	45.74	55.68	54.87	52.04	50.68	48.02	47.10	45.44	45.15	40.81	40.93	47.22	55.44	85.85	82.65	68.05	50.87	43.72	39.76	49.45	53.68
Maine	34.42	38.10	36.95	38.09	38.28	46.04	55.97	54.90	52.22	50.83	47.56	46.28	44.90	44.71	40.48	40.85	47.47	56.15	87.03	83.68	68.36	50.59	43.71	39.81	49.47	53.73
Mass Hub	35.03	38.75	37.61	38.79	38.74	46.07	56.29	55.70	52.77	51.44	48.99	48.02	46.25	45.92	41.49	41.56	47.86	56.20	86.86	83.63	68.83	51.74	44.48	40.43	50.14	54.48
DA Forecast Load (GW)	12.23	11.80	11.65	11.62	12.04	13.19	15.35	16.49	16.73	16.67	16.68	16.58	16.35	16.15	15.97	15.87	16.21	17.35	18.10	17.86	17.27	16.18	14.72	13.52		
Forecast Error %	6.2%	6.7%	7.0%	7.7%	7.0%	4.7%	-1.5%	-2.1%	-1.5%	-1.0%	-1.4%	-1.7%	-1.7%	-1.7%	-2.1%	-2.1%	-2.2%	-2.5%	-0.2%	0.0%	0.1%	0.7%	0.9%	4.0%		

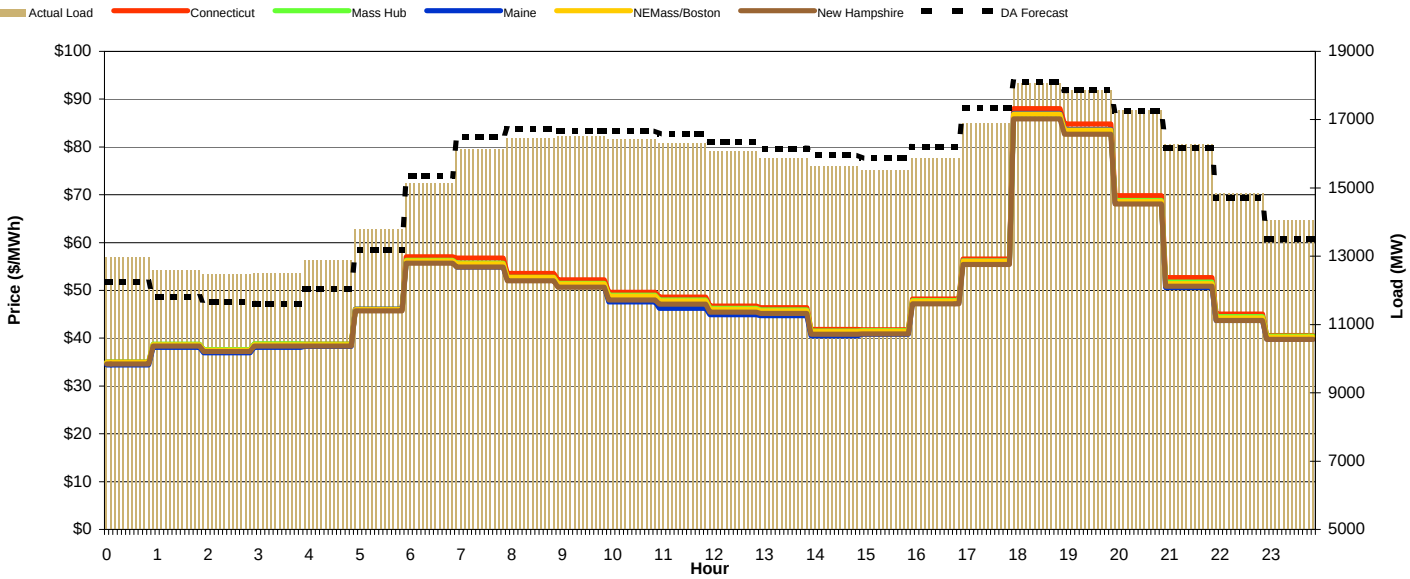

ISO-NE Daily Report

Wednesday March 02, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	42.30	39.96	38.78	38.62	39.69	43.85	52.87	68.51	61.62	63.61	67.18	61.13	57.30	55.16	51.29	49.55	53.81	75.90	85.00	81.51	71.41	58.00	54.22	43.36	56.44	63.45
NEMass/Boston	41.51	39.20	38.21	38.20	39.06	43.43	52.88	67.02	60.30	62.45	65.94	59.84	55.88	53.99	50.44	48.73	52.94	75.07	83.94	80.01	69.75	56.49	52.94	42.47	55.45	62.23
New Hampshire	41.28	38.99	38.03	38.03	38.96	43.38	52.90	66.83	60.10	62.15	65.71	59.62	55.63	53.69	50.05	48.35	52.76	74.77	83.57	79.63	69.54	56.00	52.33	42.03	55.18	61.92
Maine	40.95	38.60	37.47	37.69	38.84	43.29	53.38	67.00	60.43	62.58	65.93	59.57	55.23	53.40	49.83	48.27	52.93	75.23	84.33	80.11	68.96	55.18	51.16	41.29	55.07	61.88
Mass Hub	41.91	39.62	38.56	38.54	39.43	43.72	52.94	67.25	60.35	62.38	65.83	59.82	56.03	53.99	50.41	48.73	52.92	75.00	83.79	79.80	69.75	56.84	53.24	42.81	55.57	62.26
Cleared Load (GW)	12.7	12.3	12.0	12.1	12.3	13.0	14.4	15.1	15.2	15.3	15.0	15.0	14.9	14.8	14.5	14.4	14.7	15.8	16.4	16.1	15.4	14.8	13.4	12.7		

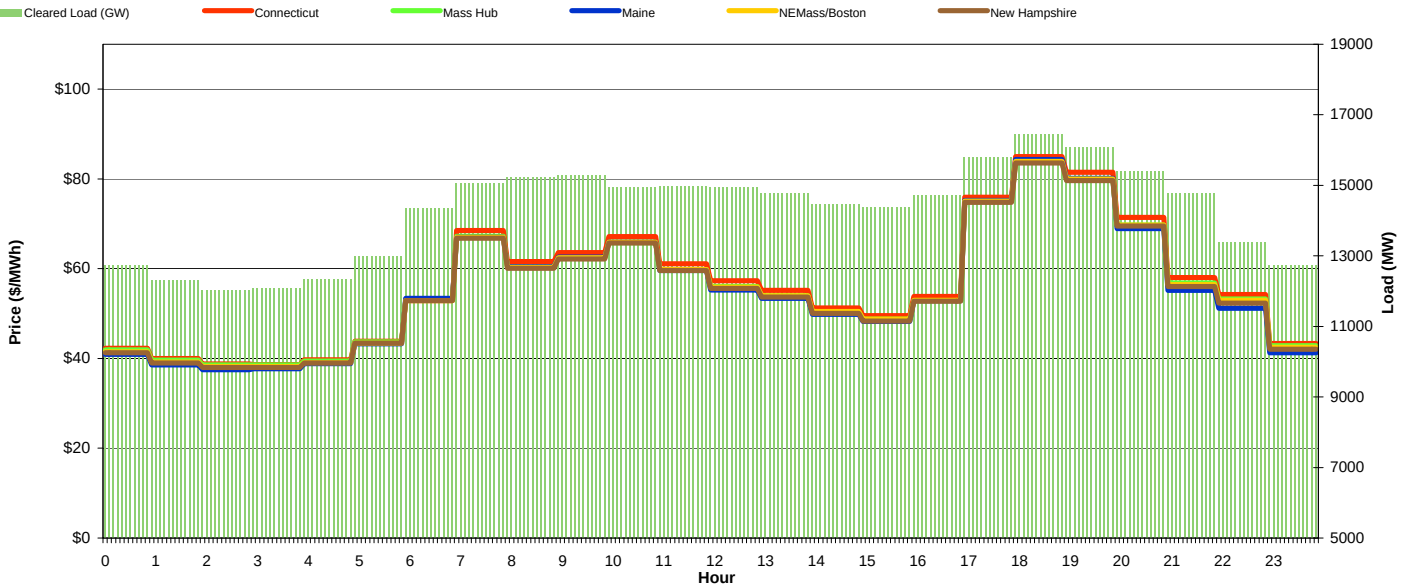

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	45.74	40.82	38.18	37.44	45.41	55.46	74.08	74.84	67.29	68.79	64.23	79.69	53.71	52.68	51.74	53.84	52.60	77.91	87.32	85.53	90.13	52.87	49.95	41.89	60.09	66.45
NEMass/Boston	45.14	40.15	37.72	37.14	45.05	54.84	73.32	73.84	66.59	67.97	63.26	78.63	53.11	52.32	51.36	53.48	52.56	86.46	93.59	84.86	88.57	51.88	49.06	41.19	60.09	66.72
New Hampshire	44.54	39.67	37.34	36.76	44.63	54.40	72.79	72.90	65.73	67.11	62.60	77.68	52.36	51.53	50.61	52.72	51.85	85.47	92.36	83.62	87.34	51.08	48.30	40.63	59.33	65.83
Maine	44.38	39.43	37.20	36.57	44.97	55.09	74.13	73.51	65.98	67.17	62.71	77.42	51.92	51.04	50.20	52.29	51.84	86.03	93.27	83.69	86.65	50.20	47.52	39.94	59.30	65.72
Mass Hub	45.51	40.51	38.03	37.41	45.38	55.21	73.51	74.04	66.81	68.22	63.48	78.97	53.33	52.50	51.54	53.67	52.62	84.06	91.66	84.82	88.77	52.14	49.35	41.48	60.13	66.62
DA Forecast Load (GW)	12.63	12.18	12.00	12.01	12.36	13.45	15.38	16.49	16.69	16.65	16.57	16.46	16.15	15.97	15.72	15.64	15.98	17.08	17.90	17.68	17.26	16.30	14.95	13.72		
Forecast Error %	9.1%	9.9%	9.8%	9.5%	9.0%	6.1%	-0.3%	-1.2%	-1.7%	-2.0%	-1.5%	-1.3%	-0.6%	0.8%	1.8%	2.3%	0.9%	-0.4%	1.3%	1.9%	1.4%	1.4%	3.0%	7.4%		

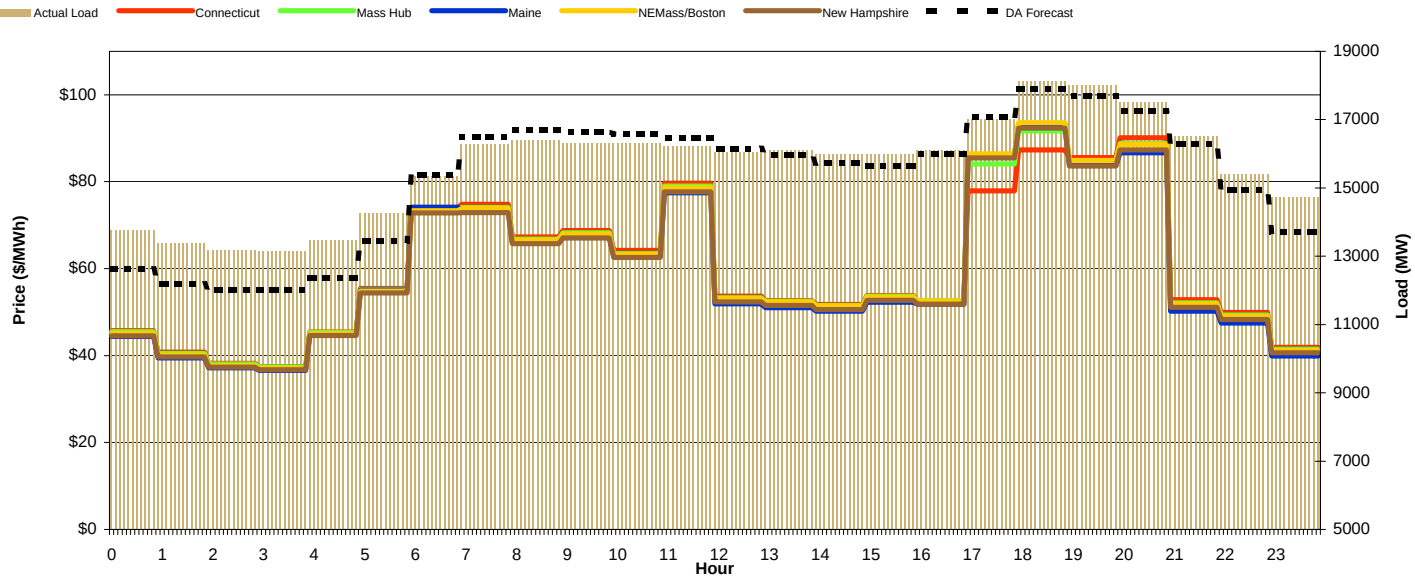

For archival records go to http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/isone/isone-iso-archives.asp

ISO-NE Daily Report

Thursday March 03, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	55.35	49.79	47.03	47.06	53.67	62.01	91.40	98.88	89.02	85.53	90.05	84.15	74.64	71.69	68.04	67.76	64.70	87.40	100.97	91.90	84.78	68.79	65.25	58.31	73.26	80.85
NEMass/Boston	54.21	49.04	46.38	46.44	52.96	61.85	91.34	99.62	89.50	86.13	90.62	84.84	75.36	72.53	68.99	68.39	68.54	89.53	111.31	94.79	85.65	69.50	65.43	57.54	74.19	82.55
New Hampshire	54.07	48.94	46.45	46.48	52.94	61.60	91.22	99.04	89.12	85.91	90.39	84.58	75.37	72.46	68.77	68.15	67.89	89.29	109.41	94.24	85.65	69.28	65.00	57.22	73.89	82.16
Maine	53.76	48.50	46.35	46.43	52.95	61.93	92.15	100.32	90.16	86.99	91.27	85.36	79.96	79.79	72.16	78.00	80.00	93.34	111.51	100.15	87.24	85.15	68.99	111.24	79.32	86.90
Mass Hub	54.93	49.68	47.01	47.07	53.66	62.62	92.23	99.83	89.63	86.27	90.74	85.00	75.37	72.56	68.91	68.35	66.97	89.06	106.86	93.88	85.51	69.33	65.58	58.10	74.13	82.12
Cleared Load (GW)	13.2	13.1	13.1	13.1	13.2	14.1	15.3	16.8	16.7	16.7	16.5	16.5	16.2	15.9	15.6	15.4	15.8	17.2	17.9	17.6	16.9	16.0	14.6	13.2		

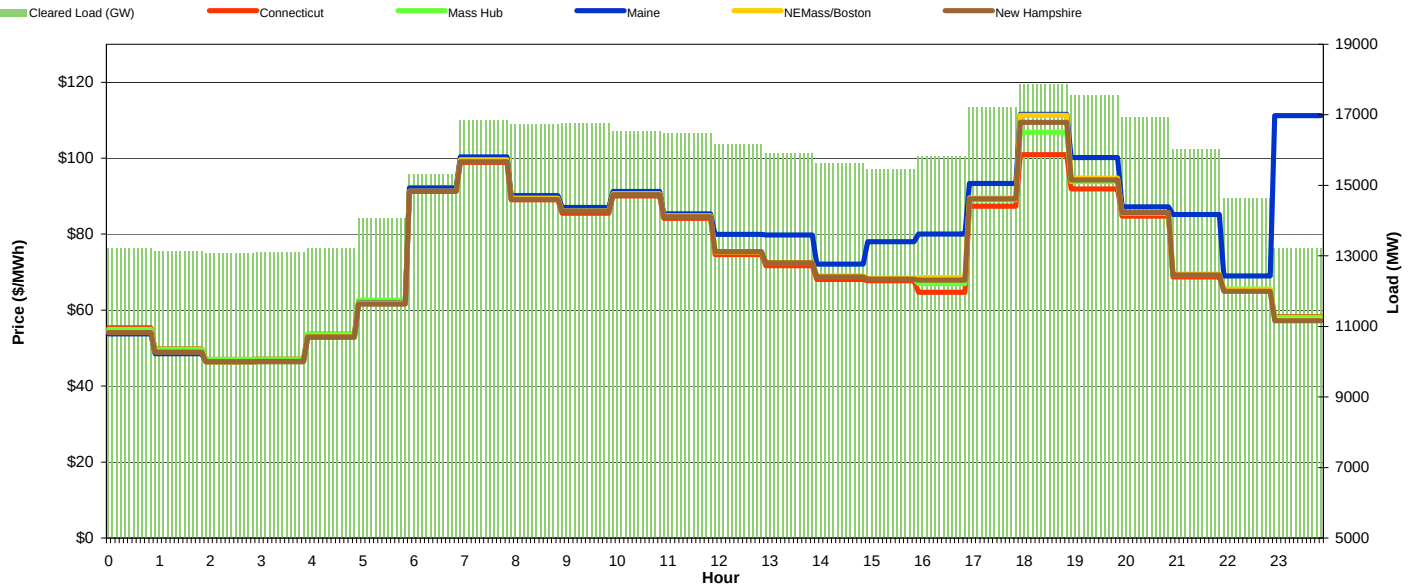

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	37.65	39.86	37.94	39.37	44.09	53.32	79.12	71.63	76.69	75.34	75.71	67.67	68.56	60.39	51.76	52.39	57.41	64.19	68.82	69.43	72.07	63.94	61.02	45.01	59.72	66.06
NEMass/Boston	37.18	39.27	37.44	39.02	43.74	53.41	78.46	71.90	76.96	75.62	75.84	68.12	68.73	60.34	51.65	52.24	57.41	64.91	69.93	70.37	72.48	64.37	61.50	44.89	59.82	66.40
New Hampshire	36.75	38.86	37.00	38.59	43.43	53.09	77.59	70.85	75.78	74.57	74.80	67.07	67.70	59.44	50.94	51.56	56.69	64.14	69.13	69.65	71.91	63.79	60.89	44.50	59.11	65.56
Maine	36.30	38.25	36.32	38.06	43.42	53.57	77.85	71.86	76.83	75.36	74.95	67.33	67.78	59.37	51.08	51.94	57.46	65.61	70.94	71.31	73.38	64.74	61.94	45.39	59.63	66.37
Mass Hub	37.41	39.57	37.72	39.27	43.99	53.56	78.66	71.75	76.85	75.53	75.75	67.91	68.68	60.35	51.67	52.27	57.36	64.70	69.47	70.03	72.32	64.31	61.52	45.00	59.82	66.28
DA Forecast Load (GW)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Forecast Error %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

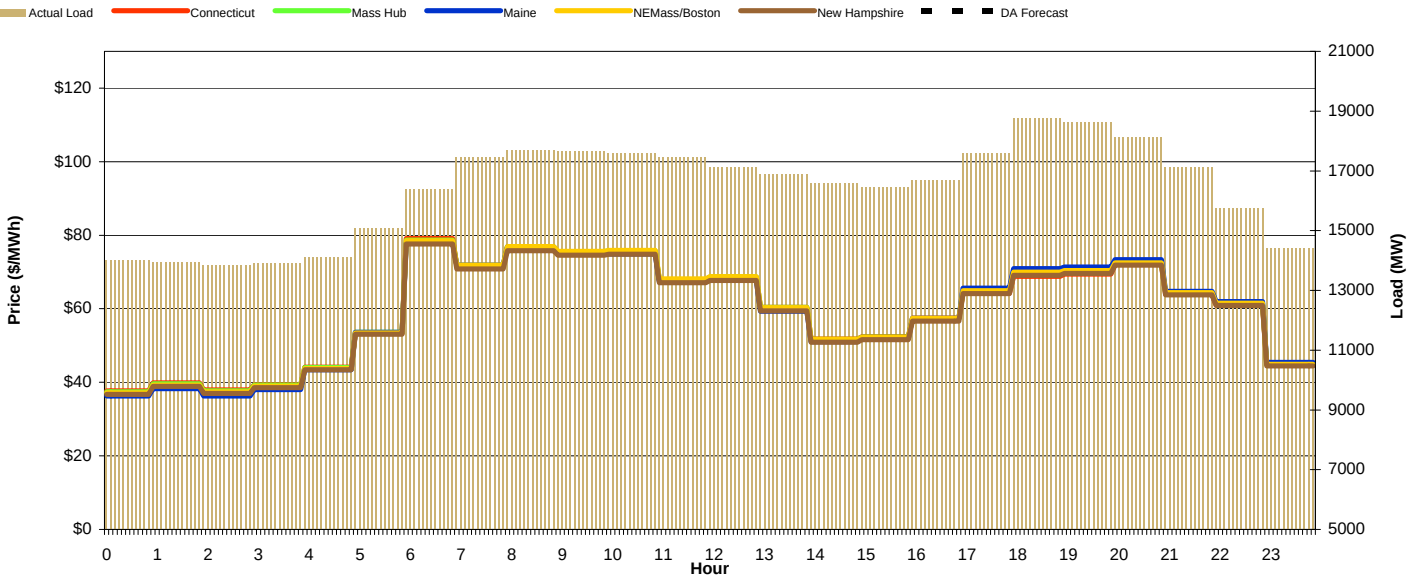

ISO-NE Daily Report

Friday March 04, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	43.70	41.64	38.74	40.28	41.05	46.48	48.27	68.12	68.16	61.55	55.89	54.78	49.81	50.94	45.89	43.68	46.32	57.25	72.12	64.00	54.04	47.26	46.96	43.13	51.25	55.42
NEMass/Boston	42.96	41.35	38.57	40.05	40.89	45.97	46.94	62.26	62.06	58.14	52.80	50.54	46.96	47.12	44.22	43.19	44.29	52.75	65.71	58.22	50.01	46.57	46.32	42.65	48.77	51.95
New Hampshire	42.68	41.12	38.41	39.84	40.68	45.74	46.71	62.27	62.08	58.12	52.69	50.52	46.90	47.03	44.15	43.19	44.22	52.55	65.45	57.88	49.73	46.56	46.22	42.49	48.63	51.85
Maine	80.00	80.00	70.00	70.00	83.15	87.98	94.94	100.00	82.97	61.32	70.00	62.42	49.64	48.90	48.70	48.51	48.59	53.41	67.15	58.47	50.33	47.23	48.30	42.71	64.78	59.12
Mass Hub	43.45	41.71	38.89	40.38	41.21	46.41	47.28	62.73	62.31	58.55	52.94	50.53	47.00	47.07	44.37	43.39	44.40	52.86	65.95	58.54	50.07	46.71	46.62	43.06	49.02	52.13
Cleared Load (GW)	12.4	12.2	12.3	12.2	12.3	13.0	15.2	16.0	16.1	16.4	16.4	16.2	15.8	15.3	15.1	15.0	15.2	16.3	16.4	16.2	15.7	14.8	13.5	12.3		

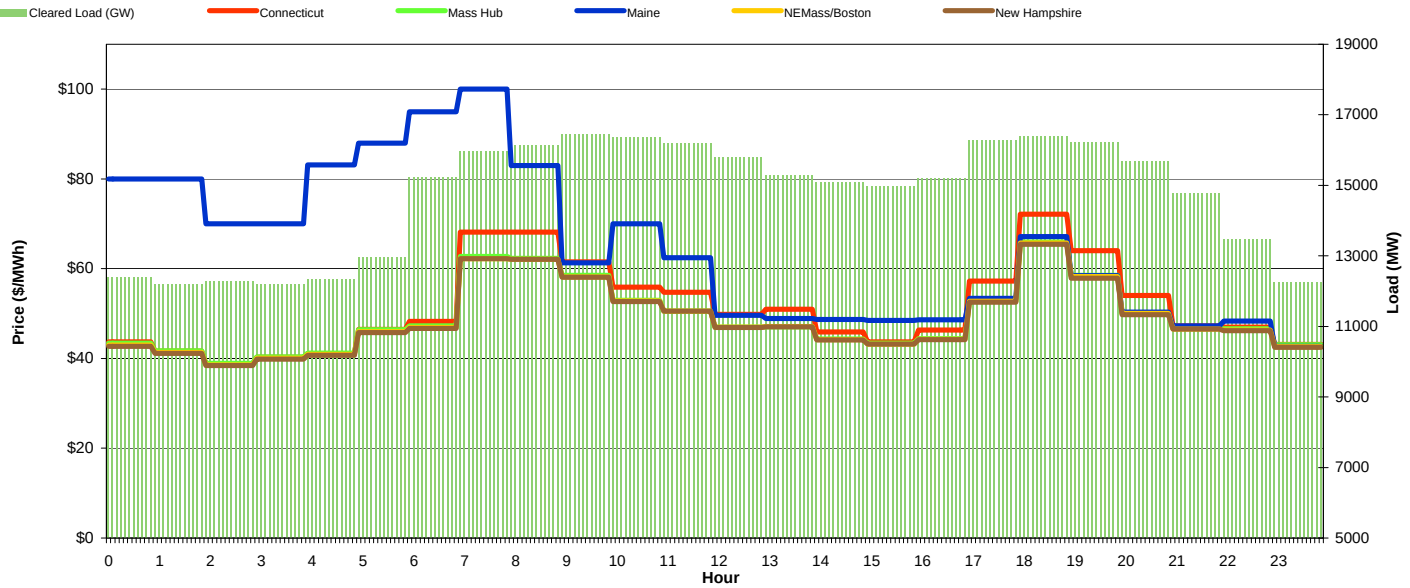

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	43.29	44.59	44.06	47.11	50.62	44.44	59.82	58.20	58.17	48.86	45.48	42.75	42.13	45.96	45.87	43.13	46.13	53.36	58.93	51.12	47.89	44.94	37.31	28.31	47.19	48.14
NEMass/Boston	43.24	44.49	44.22	47.07	50.72	44.61	59.19	57.28	57.45	48.38	45.22	42.59	42.05	45.68	45.37	42.92	45.79	52.94	57.76	50.11	47.39	45.06	37.54	28.33	46.89	47.72
New Hampshire	43.01	44.28	44.05	46.95	50.64	44.67	59.17	57.16	57.32	48.16	45.01	42.50	41.85	45.38	45.07	42.60	45.44	52.40	57.20	49.59	46.90	44.63	37.15	28.01	46.63	47.40
Maine	43.98	45.38	45.37	48.53	52.66	46.72	60.98	58.63	58.74	49.27	46.33	43.70	42.90	46.41	46.03	43.52	46.36	53.38	58.06	50.33	47.51	45.13	37.48	28.34	47.74	48.36
Mass Hub	43.41	44.71	44.42	47.33	50.92	44.65	59.42	57.56	57.68	48.59	45.34	42.64	42.09	45.76	45.50	42.97	45.87	52.95	57.84	50.22	47.36	44.93	37.42	28.29	46.99	47.80
DA Forecast Load (GW)	13.74	13.34	13.13	13.14	13.48	14.70	16.70	17.80	17.91	17.81	17.66	17.41	17.09	16.81	16.48	16.42	16.73	17.55	18.23	17.74	17.09	16.18	15.03	13.86		
Forecast Error %	0.4%	0.9%	3.4%	3.6%	1.8%	-1.4%	-2.2%	-2.5%	-2.6%	-2.8%	-3.0%	-3.4%	-3.8%	-3.6%	-3.4%	-3.9%	-4.3%	-4.2%	-2.9%	-2.4%	-2.2%	-2.0%	-2.3%	-1.9%		

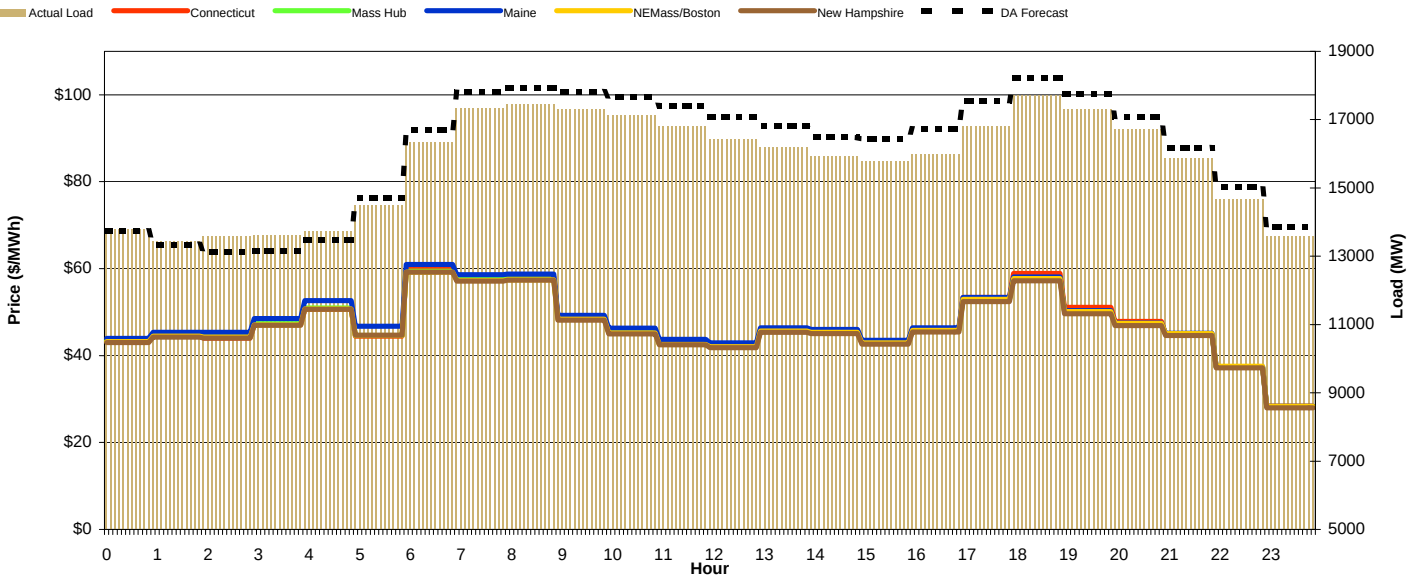

ISO-NE Daily Report

Saturday March 05, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	35.94	35.97	35.31	35.25	35.30	35.99	35.70	39.31	39.35	39.69	42.71	42.55	39.87	39.65	38.85	37.34	38.36	39.88	53.43	42.81	39.89	40.27	36.42	35.48	38.97	40.65
NEMass/Boston	35.05	35.08	34.76	34.76	34.79	35.10	35.14	38.45	38.96	39.36	42.24	42.23	39.35	39.06	38.29	36.84	38.00	39.65	52.60	42.30	39.54	39.52	35.85	35.11	38.42	40.14
New Hampshire	34.91	34.96	34.53	34.52	34.56	35.02	35.03	38.54	39.06	39.42	42.38	42.31	39.45	39.20	38.40	36.95	38.10	39.66	52.47	42.25	39.61	39.57	35.77	35.00	38.40	40.20
Maine	35.07	35.07	34.52	34.49	34.57	35.13	35.37	38.96	54.17	58.00	56.00	56.00	64.67	50.00	46.00	46.00	50.00	66.74	66.90	60.00	40.02	39.92	35.86	35.93	46.22	51.83
Mass Hub	35.24	35.28	34.87	34.85	34.88	35.35	35.25	38.56	38.90	39.26	42.24	42.20	39.14	38.85	38.13	36.75	37.82	39.49	52.50	42.17	39.41	39.49	35.87	35.10	38.40	40.05
Cleared Load (GW)	11.6	11.0	11.0	10.9	10.9	11.1	11.3	12.4	13.5	14.1	14.3	14.1	13.5	13.3	13.1	13.0	13.2	14.3	14.5	14.5	14.1	13.3	12.4	11.3		

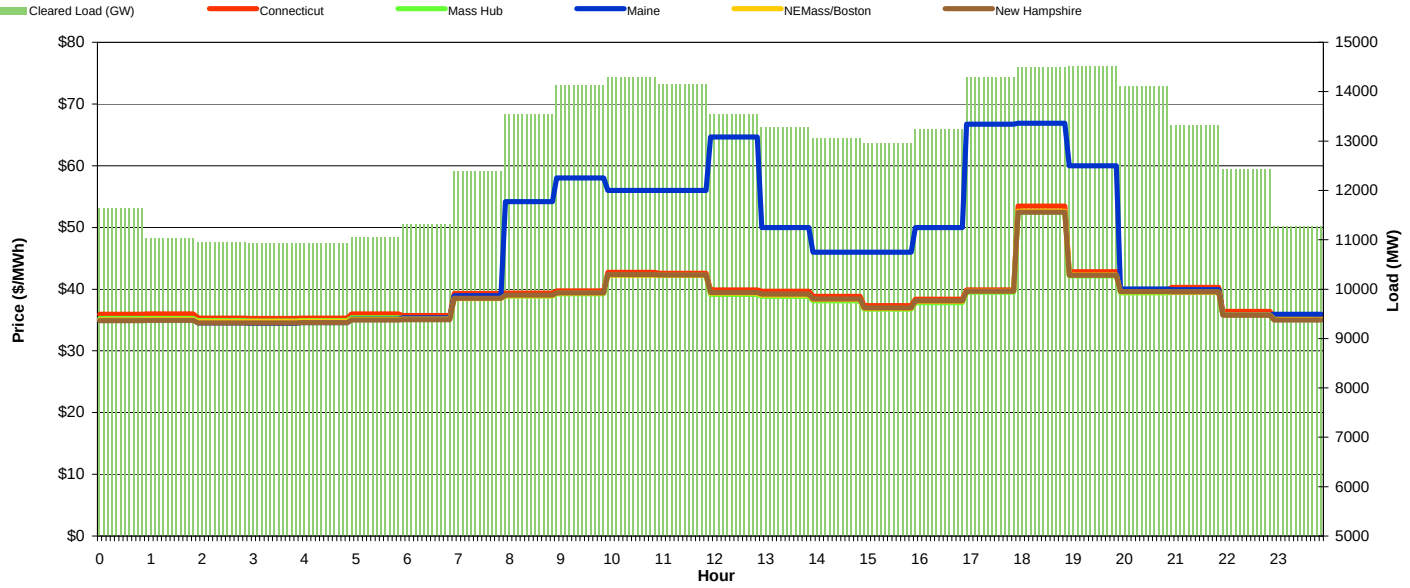

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	38.02	49.64	49.09	45.96	40.57	39.67	37.35	45.36	57.97	64.56	59.34	51.75	49.95	38.32	44.26	36.38	47.52	53.88	66.49	44.02	50.10	42.75	34.00	43.62	47.11	49.17
NEMass/Boston	37.87	49.23	48.61	45.51	40.20	39.47	36.98	44.66	57.53	64.21	59.02	51.58	49.87	38.14	44.44	36.52	47.41	53.97	66.56	44.31	49.96	42.17	33.67	43.64	46.90	49.00
New Hampshire	37.45	48.47	48.00	45.12	39.91	39.22	36.81	44.70	57.64	64.30	59.25	51.79	50.07	38.28	44.44	36.52	47.45	53.86	66.53	44.24	49.84	41.98	33.41	43.31	46.77	49.02
Maine	37.71	48.52	48.57	45.72	40.28	39.82	37.21	45.21	58.18	65.09	60.10	52.41	50.78	38.58	44.64	36.80	47.98	54.85	67.69	44.86	49.65	41.52	32.99	42.68	47.16	49.46
Mass Hub	37.89	49.28	48.69	45.61	40.27	39.48	37.00	44.73	57.40	64.02	58.77	51.39	49.69	38.05	44.28	36.36	47.22	53.59	66.05	43.97	49.76	42.12	33.62	43.52	46.78	48.81
DA Forecast Load (GW)	12.78	12.24	11.99	11.83	11.87	12.23	12.88	13.61	14.55	15.16	15.39	15.37	15.02	14.74	14.42	14.35	14.69	15.43	16.15	15.72	15.08	14.33	13.36	12.40		
Forecast Error %	0.5%	0.8%	0.2%	2.5%	2.4%	0.5%	-1.2%	-0.8%	-0.1%	0.1%	0.1%	-0.5%	-0.4%	-1.1%	-1.4%	-2.4%	-3.1%	-2.1%	-1.8%	-1.7%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.0%		

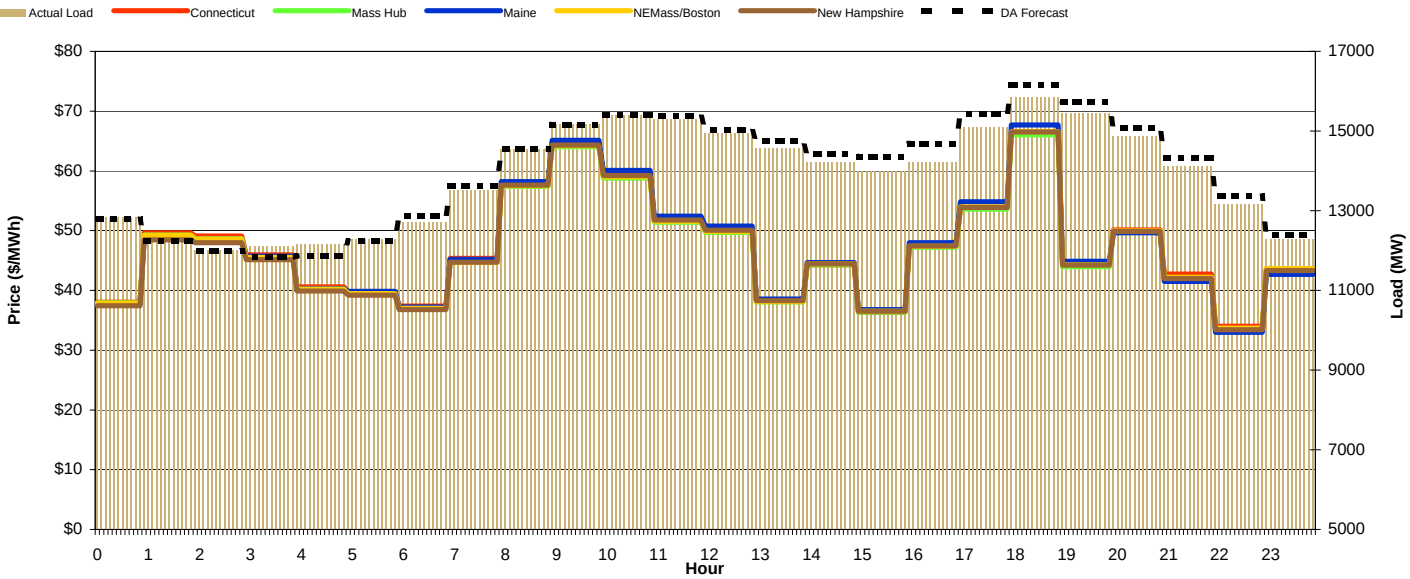

ISO-NE Daily Report

Sunday March 06, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	36.16	35.98	35.52	35.12	35.59	35.82	36.15	35.85	36.74	40.59	43.28	44.51	43.15	41.00	39.79	39.80	39.87	51.38	62.30	54.59	45.16	40.04	39.56	35.69	40.99	43.60
NEMass/Boston	34.95	35.06	34.90	34.59	34.89	35.04	35.26	35.12	35.90	39.59	42.18	43.48	42.17	39.96	38.87	38.86	39.15	50.43	61.26	53.37	44.17	39.05	38.63	35.03	40.08	42.64
New Hampshire	35.23	35.27	35.03	34.71	35.05	35.25	35.45	35.46	36.21	39.96	42.62	43.89	42.60	40.33	39.20	39.20	39.66	50.95	61.81	53.85	44.60	39.34	38.83	35.25	40.41	43.03
Maine	34.99	35.16	34.80	34.48	34.82	35.14	35.38	40.00	37.67	40.00	42.56	43.85	42.78	40.31	39.33	39.31	39.90	51.02	61.91	54.11	44.40	39.38	38.80	35.11	40.63	43.46
Mass Hub	35.22	35.26	34.98	34.67	35.02	35.17	35.44	35.26	36.07	39.83	42.40	43.67	42.20	40.03	38.90	38.87	39.04	50.53	61.16	53.39	44.17	39.13	38.69	35.05	40.17	42.71
Cleared Load (GW)	11.2	10.8	10.5	10.4	10.4	10.7	11.1	11.6	12.3	13.1	13.4	13.5	13.1	13.0	12.9	12.8	13.3	14.2	14.6	14.4	14.0	13.3	12.4	11.3		

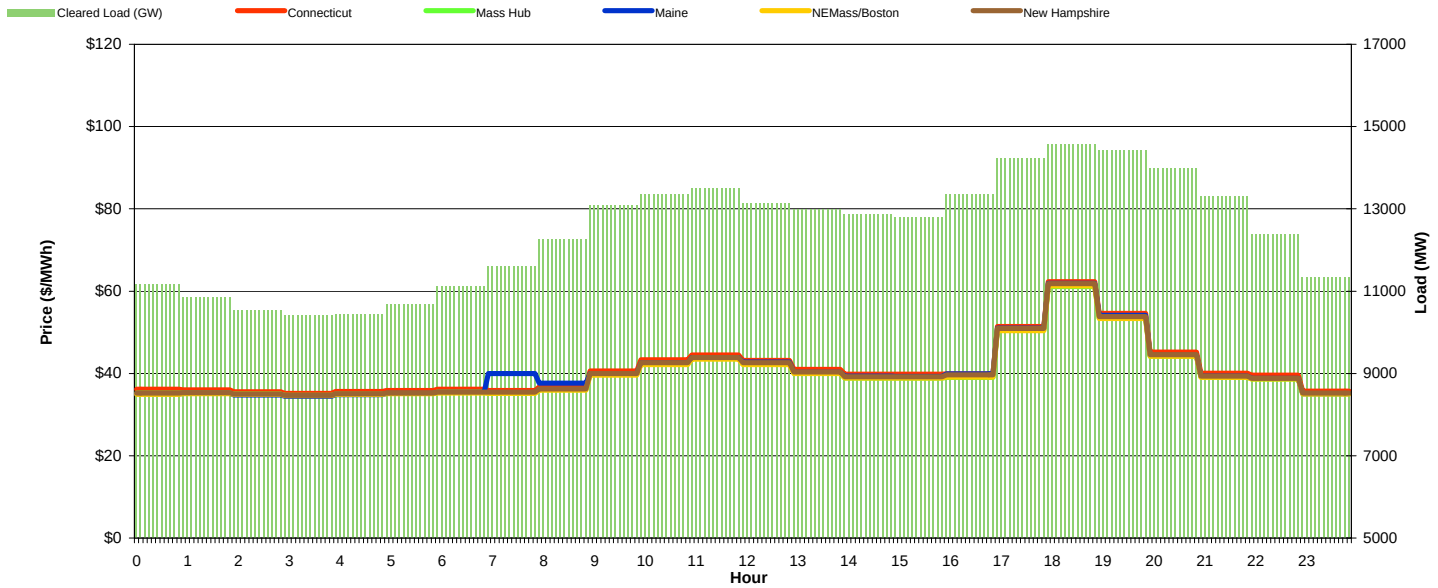

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.12	37.78	40.02	40.31	37.50	37.06	34.77	34.07	37.54	43.32	53.01	43.17	47.30	54.91	41.54	45.33	58.42	99.27	110.42	44.38	39.31	37.87	36.10	36.92	47.06	51.62
NEMass/Boston	38.68	37.28	39.65	39.90	37.14	36.82	34.13	33.39	36.65	42.28	51.67	41.91	46.01	53.13	40.42	44.13	56.82	97.02	109.29	43.80	38.68	36.92	34.99	36.11	46.12	50.44
New Hampshire	38.42	37.02	39.35	39.63	36.89	36.63	34.08	33.41	36.67	42.27	51.69	41.82	45.89	53.03	40.33	44.04	56.76	96.73	109.11	43.63	38.46	36.67	34.66	35.80	45.96	50.32
Maine	37.90	36.48	38.84	39.05	36.49	36.50	33.75	33.06	36.66	42.23	51.49	41.40	45.47	52.58	40.01	43.68	56.26	96.29	110.09	43.81	38.44	36.41	34.41	35.56	45.70	50.14
Mass Hub	38.74	37.42	39.79	40.05	37.28	36.92	34.38	33.66	36.90	42.48	51.93	42.15	46.25	53.49	40.63	44.32	57.07	96.92	108.75	43.64	38.60	36.98	35.16	36.23	46.24	50.56
DA Forecast Load (GW)	11.45	10.93	10.63	10.50	10.54	10.80	11.26	11.85	12.78	13.44	13.83	14.04	13.94	13.87	13.64	13.69	14.17	15.13	15.92	15.57	14.94	13.97	12.79	11.73		
Forecast Error %	5.6%	7.2%	8.6%	8.4%	8.1%	7.8%	7.0%	5.4%	0.5%	0.1%	0.6%	0.7%	2.1%	2.0%	3.1%	3.1%	3.1%	2.9%	1.6%	1.3%	1.2%	1.6%	4.0%	4.2%		

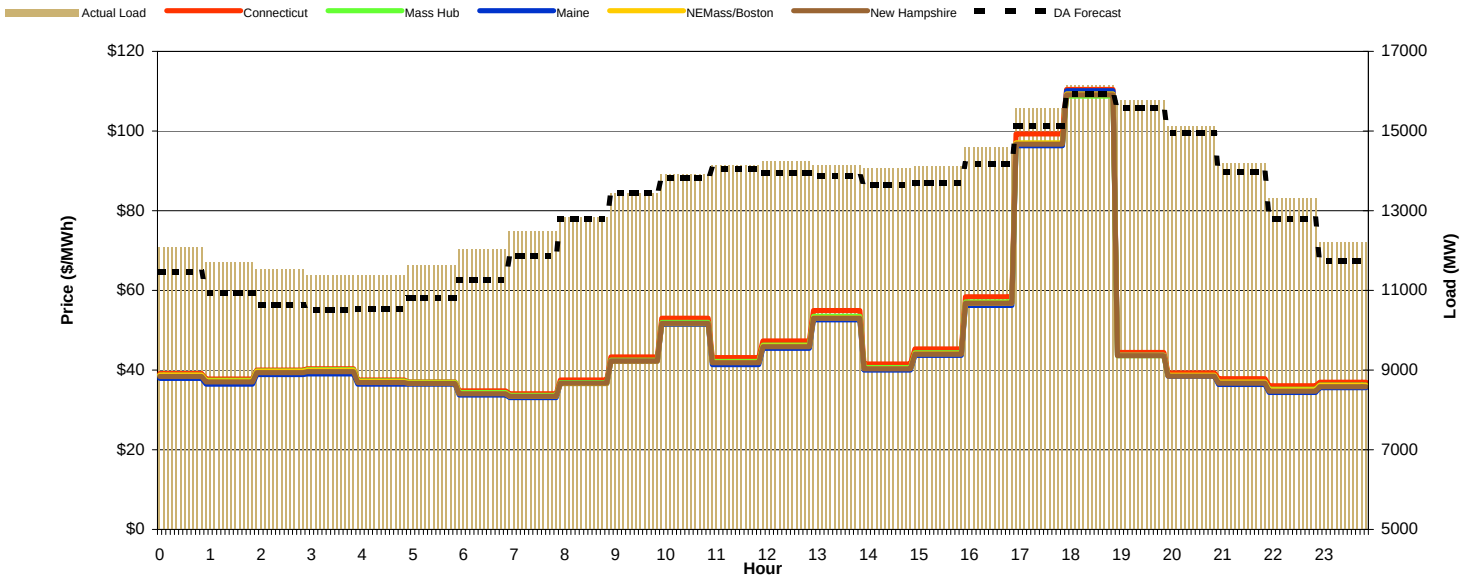

For archival records go to http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/isone/isone-iso-archives.asp

ISO-NE Daily Report

Monday March 07, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	36.68	35.26	35.06	35.23	35.38	38.98	45.08	59.26	61.83	64.27	63.34	62.50	57.09	54.26	51.47	48.52	51.41	67.79	84.02	75.57	69.58	55.59	44.37	40.00	53.02	60.68
NEMass/Boston	36.29	34.99	34.93	34.93	35.11	38.53	44.88	57.62	60.23	62.47	61.68	60.87	55.42	52.80	50.00	47.11	50.10	66.52	82.74	74.04	67.71	53.49	43.04	39.20	51.86	59.12
New Hampshire	36.24	35.01	34.90	34.93	35.19	38.64	45.15	58.16	60.76	62.98	62.23	61.37	55.87	53.10	50.26	47.35	50.46	66.95	83.22	74.49	68.17	53.77	42.97	38.97	52.13	59.51
Maine	35.57	34.49	34.28	34.30	34.75	38.51	63.00	63.00	61.00	63.00	62.25	60.86	55.43	52.46	49.72	46.85	50.00	66.95	83.41	74.73	67.22	52.88	42.31	38.13	52.71	59.50
Mass Hub	36.39	35.07	34.95	35.04	35.16	38.65	44.88	57.82	60.31	62.54	61.76	60.94	55.39	52.73	49.82	47.00	49.94	66.40	82.38	73.95	67.81	53.83	43.18	39.31	51.89	59.11
Cleared Load (GW)	11.4	10.7	10.4	10.4	10.7	11.7	13.1	14.1	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3	14.1	13.8	13.8	14.1	15.3	15.9	15.6	15.0	14.1	12.9	12.0		

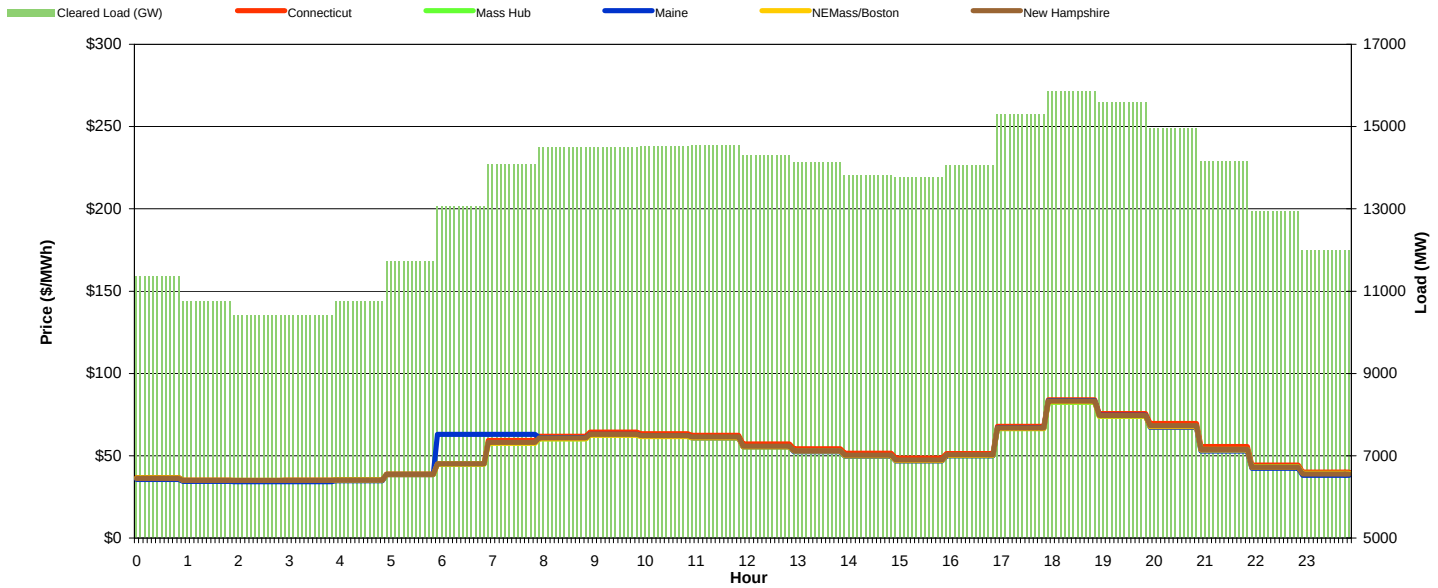

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	35.40	37.45	39.18	39.01	37.68	39.51	49.21	69.59	73.67	89.75	75.68	83.67	77.46	49.10	44.19	49.02	65.14	92.52	294.35	58.75	58.15	68.16	55.97	37.09	67.49	81.57
NEMass/Boston	34.93	37.02	38.84	38.57	37.37	39.06	48.63	68.08	71.90	88.04	74.35	81.76	75.39	47.87	42.87	47.28	62.97	90.49	289.51	57.88	56.70	65.54	53.99	36.25	66.05	79.66
New Hampshire	34.81	36.93	38.73	38.53	37.38	39.20	48.89	68.32	72.15	88.21	74.49	81.86	75.57	47.97	42.89	47.31	63.07	90.52	289.24	57.69	56.54	65.22	53.57	35.80	66.04	79.66
Maine	34.85	36.98	38.80	38.68	38.03	40.26	50.31	69.65	73.40	89.52	75.69	82.19	76.27	48.37	42.98	47.34	63.24	91.76	290.07	57.63	55.98	63.86	52.76	35.26	66.41	80.04
Mass Hub	35.06	37.18	38.99	38.73	37.48	39.13	48.55	67.97	71.87	87.84	74.13	81.67	75.36	47.85	42.88	47.35	63.02	90.18	288.01	57.61	56.61	65.76	54.27	36.36	65.99	79.52
DA Forecast Load (GW)	10.86	10.50	10.36	10.36	10.73	11.87	13.75	15.01	15.45	15.69	15.87	15.94	15.76	15.70	15.58	15.56	15.87	16.97	17.74	17.46	16.75	15.65	14.23	12.95		
Forecast Error %	11.2%	12.2%	11.0%	12.2%	11.4%	7.4%	2.3%	1.5%	1.8%	2.0%	2.5%	2.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.1%	0.9%	3.1%	3.4%	3.8%	4.0%	5.1%	6.2%		

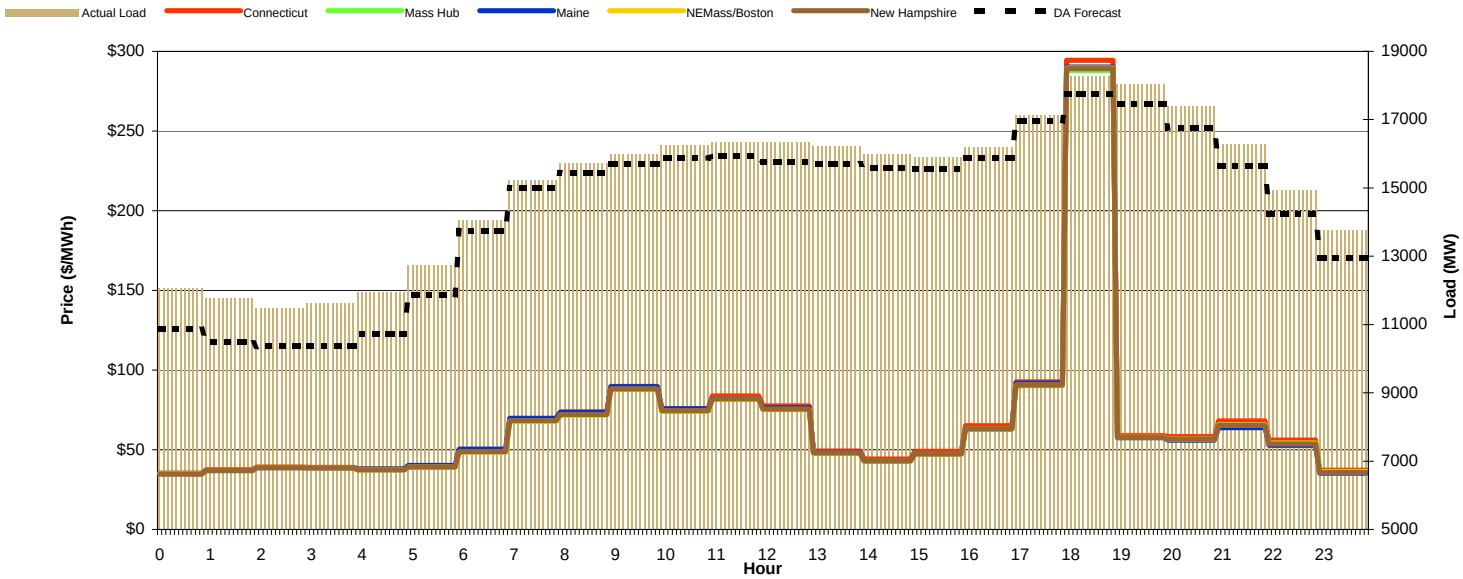

ISO-NE Daily Report

Tuesday March 08, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	38.37	36.77	36.76	35.72	35.54	38.62	51.72	71.66	65.30	65.59	63.71	61.98	55.64	53.07	50.17	46.98	44.11	67.29	80.35	70.00	65.95	49.04	43.59	36.48	52.68	59.65
NEMass/Boston	37.56	36.06	35.97	35.06	35.07	38.10	50.37	69.23	63.50	63.89	61.88	60.17	53.73	51.52	48.63	45.84	43.28	65.87	79.30	68.52	64.00	47.53	42.37	35.96	51.39	58.08
New Hampshire	37.17	35.78	35.69	34.84	34.89	37.95	50.35	69.02	63.32	63.67	61.64	59.89	53.43	51.31	48.42	45.68	43.07	65.66	79.05	68.30	63.83	47.35	42.24	35.78	51.18	57.87
Maine	35.65	34.58	34.47	33.93	33.98	37.17	49.68	68.00	62.64	63.03	60.77	58.86	52.66	50.43	47.66	45.19	42.77	65.00	77.79	67.73	62.94	46.58	41.80	35.39	50.36	57.12
Mass Hub	37.83	36.36	36.29	35.32	35.27	38.36	50.70	69.56	63.84	64.16	62.17	60.54	53.95	51.62	48.66	45.94	43.39	66.08	79.27	68.62	64.26	47.77	42.54	36.06	51.61	58.27
Cleared Load (GW)	12.5	12.1	11.9	11.8	12.1	13.2	14.6	15.1	15.3	15.1	15.0	15.0	14.8	14.4	14.0	14.2	14.7	15.8	16.5	16.1	15.4	14.7	13.1	12.4		

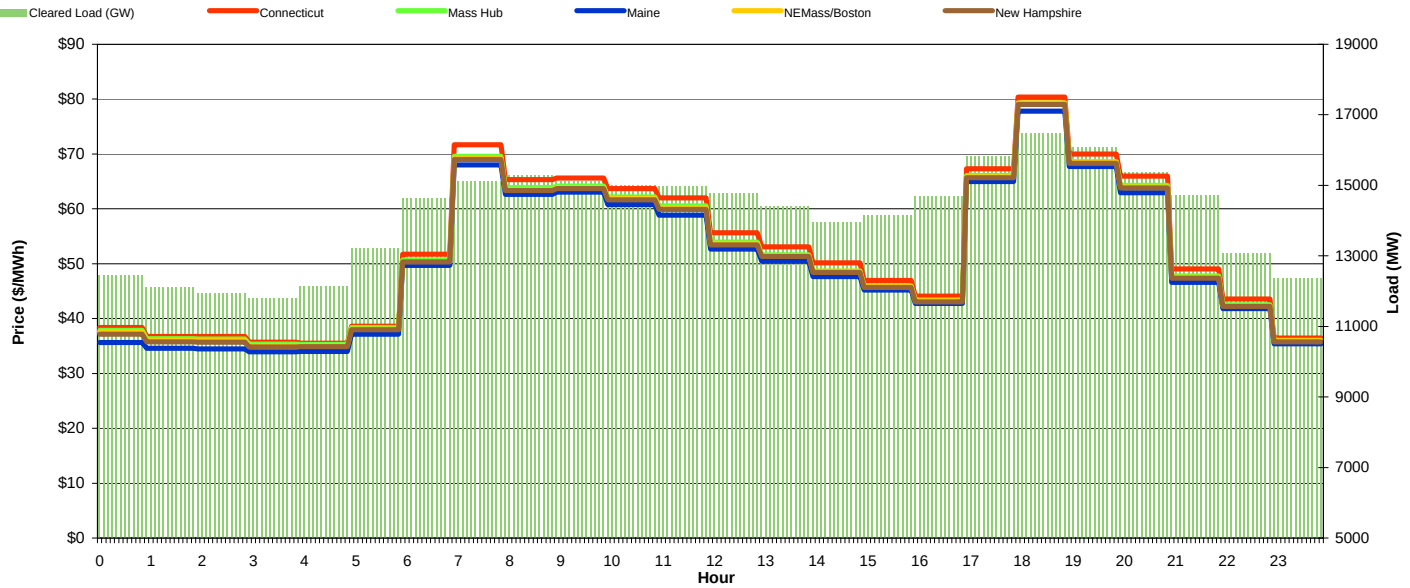

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	47.43	47.22	38.75	39.20	37.80	38.46	61.52	74.95	65.13	51.30	57.07	42.55	48.50	49.37	55.21	38.38	33.51	52.82	75.66	79.09	65.65	40.34	45.16	34.93	50.83	54.67
NEMass/Boston	46.64	46.31	38.01	38.41	37.29	37.84	60.00	72.38	62.37	49.93	56.05	41.75	47.45	48.47	54.21	37.83	33.24	52.43	74.65	77.88	64.47	39.45	44.02	34.22	49.80	53.54
New Hampshire	46.16	45.92	37.72	38.15	37.12	37.58	59.37	71.42	61.52	49.24	55.15	41.09	46.72	47.88	53.61	37.44	32.83	51.77	73.68	77.10	63.89	39.04	43.59	33.89	49.25	52.87
Maine	45.34	45.10	37.25	37.68	37.10	37.80	60.18	71.90	61.76	48.78	54.48	40.52	46.42	47.61	53.60	37.84	33.36	52.50	73.42	77.92	64.87	39.40	43.82	34.08	49.28	53.01
Mass Hub	46.82	46.61	38.27	38.68	37.49	38.07	60.33	72.82	62.68	50.05	56.17	41.85	47.58	48.56	54.35	37.88	33.18	52.20	74.27	77.49	64.28	39.44	44.11	34.34	49.90	53.56
DA Forecast Load (GW)	12.34	11.93	11.77	11.81	12.18	13.33	15.23	16.27	16.44	16.38	16.29	16.17	15.91	15.75	15.50	15.45	15.95	17.19	17.91	17.53	16.92	15.90	14.50	13.19		
Forecast Error %	8.1%	9.2%	9.4%	9.2%	8.8%	7.6%	1.8%	1.2%	0.9%	0.5%	0.6%	0.2%	0.1%	-0.1%	-0.3%	-0.9%	-2.3%	-4.1%	-1.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.6%	5.4%		

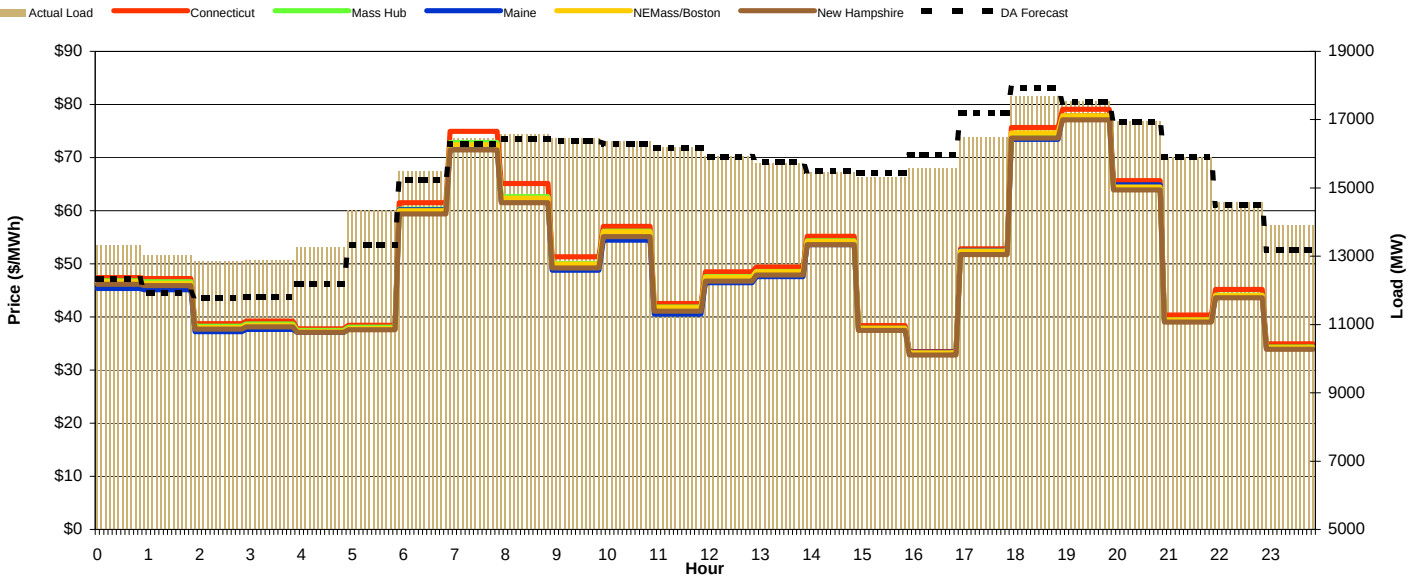

ISO-NE Daily Report

Wednesday March 09, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	37.73	35.80	35.56	35.42	35.85	37.74	70.00	77.24	78.04	81.47	77.52	69.80	55.00	49.13	50.00	55.00	55.00	87.68	116.71	96.62	82.09	57.09	40.92	36.59	60.58	70.58
NEMass/Boston	36.65	35.08	35.03	34.92	35.00	36.88	64.26	70.04	67.69	64.31	64.29	60.34	53.51	47.69	45.85	46.00	48.87	68.19	85.97	67.20	60.45	45.08	39.93	35.79	52.04	58.46
New Hampshire	36.44	35.02	34.97	34.84	34.99	36.79	64.35	70.00	67.75	64.29	64.32	60.27	53.33	47.66	45.83	46.07	48.96	68.15	85.86	67.05	60.36	45.18	39.65	35.55	51.99	58.42
Maine	35.90	34.98	35.00	34.79	34.99	36.82	70.00	80.03	71.93	67.57	65.15	60.64	53.67	48.00	45.94	46.40	49.46	73.00	103.46	80.00	61.14	45.42	39.57	35.21	54.54	61.96
Mass Hub	36.94	35.29	35.20	35.09	35.23	37.06	64.85	70.00	67.80	64.46	64.48	60.48	53.55	47.62	45.82	45.94	48.98	68.36	85.94	67.17	60.50	45.18	39.98	35.97	52.16	58.52
Cleared Load (GW)	12.3	11.9	11.7	11.7	12.0	12.7	14.2	14.9	14.9	15.1	15.1	15.1	15.1	14.9	14.6	14.3	14.7	15.6	16.1	15.9	15.2	14.5	13.3	12.5		

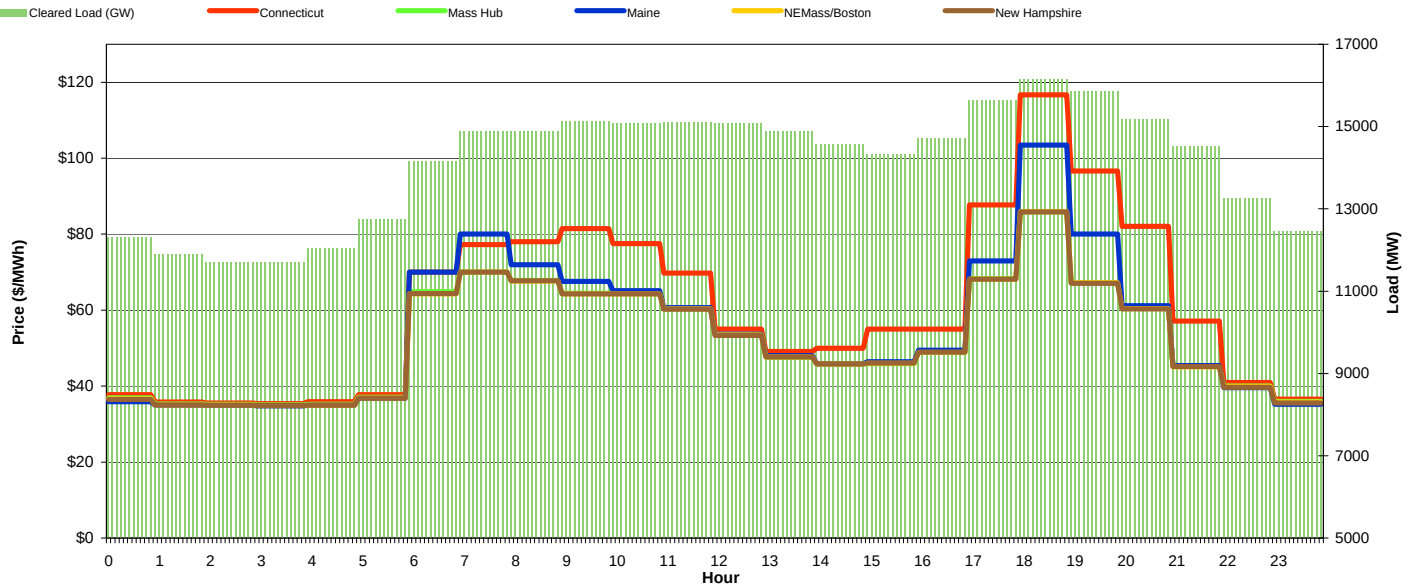

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.84	37.30	33.72	30.69	31.11	35.66	63.34	62.83	67.51	53.86	51.42	39.98	47.49	50.00	43.00	42.43	42.46	70.95	70.78	71.37	55.15	44.05	34.82	35.14	47.91	53.01
NEMass/Boston	34.18	37.01	33.79	30.80	30.81	35.00	62.12	62.12	66.26	52.95	50.85	39.67	46.92	49.15	42.28	41.96	41.46	69.49	68.77	69.38	53.55	42.85	34.01	34.33	47.07	51.98
New Hampshire	33.89	36.77	33.59	30.59	30.63	34.92	62.10	61.76	65.88	52.58	50.47	39.25	46.43	48.76	41.84	41.43	40.98	68.60	67.96	68.75	53.03	42.45	33.40	33.79	46.66	51.47
Maine	34.17	37.45	34.38	31.29	31.22	35.72	64.18	63.65	67.68	53.87	51.58	39.89	47.26	49.63	42.60	42.20	41.90	70.43	69.28	70.99	54.55	43.60	33.85	34.18	47.73	52.69
Mass Hub	34.31	37.06	33.77	30.77	30.84	35.08	62.01	61.66	65.89	52.70	50.52	39.42	46.70	48.95	42.08	41.72	41.38	69.25	68.58	69.20	53.48	42.83	34.07	34.47	46.95	51.78
DA Forecast Load (GW)	12.54	12.14	11.97	12.00	12.38	13.51	15.31	16.39	16.59	16.52	16.45	16.32	16.13	15.99	15.82	15.78	16.19	17.18	18.01	17.60	16.99	15.93	14.48	13.17		
Forecast Error %	5.4%	5.5%	5.8%	5.7%	5.2%	4.6%	-0.3%	-0.9%	-1.2%	-1.0%	-0.3%	-0.1%	-0.1%	0.2%	0.8%	1.2%	1.4%	1.1%	0.5%	1.0%	0.7%	1.5%	2.6%	4.7%		

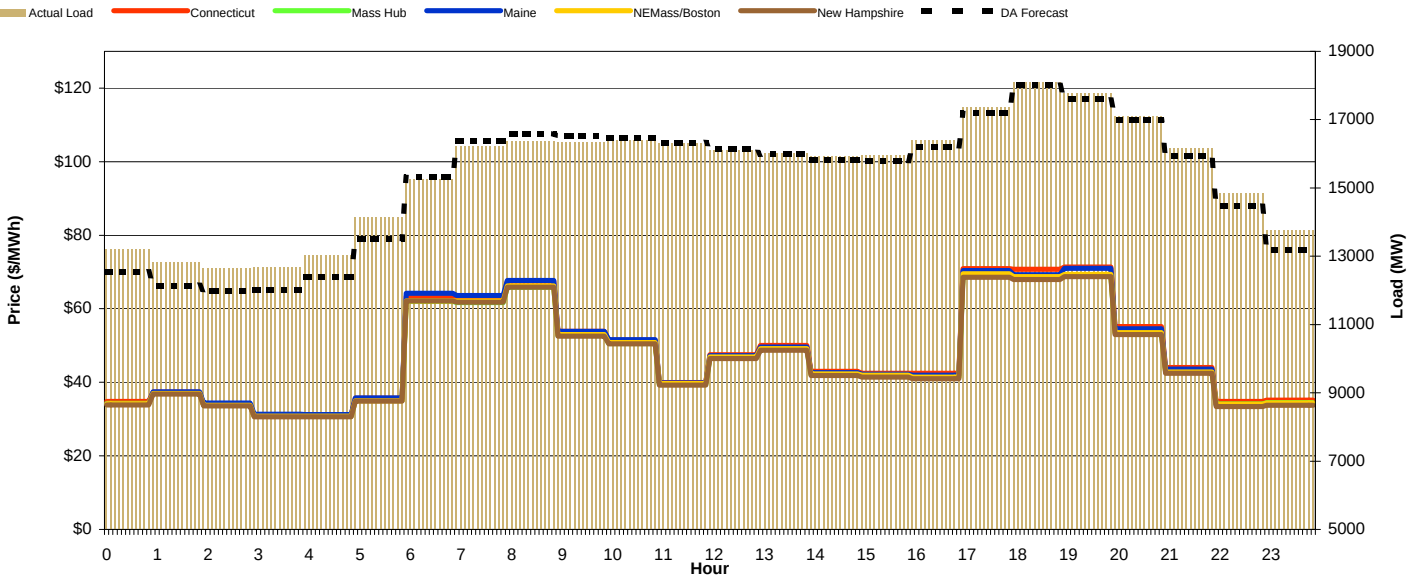

ISO-NE Daily Report

Thursday March 10, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.85	32.61	30.50	30.39	31.43	35.64	38.13	55.68	56.90	55.91	55.73	51.00	54.70	48.32	44.51	44.36	47.81	62.36	78.24	62.08	48.21	40.00	38.78	36.05	46.42	52.79
NEMass/Boston	34.27	32.24	30.30	30.12	31.29	35.01	37.58	54.35	55.49	54.59	54.65	49.88	53.17	46.91	43.28	43.24	46.42	61.05	76.83	61.09	47.20	39.01	37.79	35.14	45.45	51.56
New Hampshire	33.98	32.04	30.10	29.92	31.10	34.80	37.33	53.87	55.05	54.06	54.06	49.34	52.69	46.61	42.95	42.89	46.12	60.45	76.08	60.42	46.64	38.74	37.31	34.84	45.06	51.08
Maine	34.11	32.16	30.17	29.92	31.17	35.04	37.85	54.32	55.58	54.13	54.06	49.16	52.45	46.42	42.70	42.79	45.93	60.00	75.73	60.30	46.46	38.66	36.79	34.47	45.02	50.97
Mass Hub	34.45	32.34	30.38	30.28	31.36	35.07	37.91	55.00	55.95	55.00	55.00	50.25	53.60	47.12	43.63	43.47	46.63	61.24	76.83	61.20	47.48	39.22	38.05	35.31	45.70	51.85
Cleared Load (GW)	12.1	11.7	11.6	11.6	11.8	12.6	14.7	15.8	15.8	15.9	16.1	16.2	15.6	15.5	15.4	15.3	15.4	16.3	16.6	16.5	16.1	14.8	13.6	12.5		

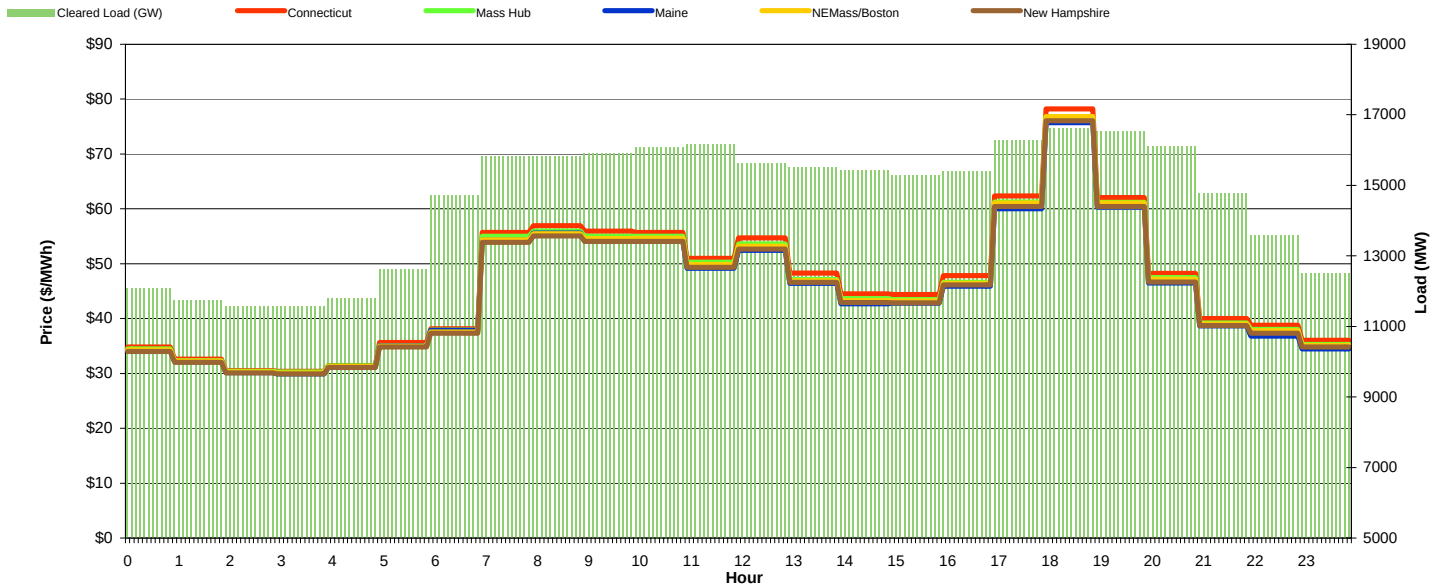

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.64	32.86	32.65	31.45	32.54	38.28	37.13	42.22	43.35	40.92	41.52	51.05	44.57	44.50	42.16	42.61	53.70	70.28	59.74	45.14	42.23	34.91	32.38	32.79	41.82	45.71
NEMass/Boston	34.20	32.52	32.25	31.13	32.30	37.54	36.57	41.52	42.21	39.83	40.54	49.46	43.03	43.00	40.87	41.29	52.00	68.69	51.81	44.28	41.19	33.81	31.52	32.15	40.57	44.07
New Hampshire	33.78	32.21	31.96	30.84	32.04	37.27	36.19	41.11	41.68	39.23	39.95	48.77	42.38	42.42	40.36	40.77	51.30	67.64	51.00	43.68	40.60	33.31	31.02	31.64	40.05	43.45
Maine	34.22	32.62	32.28	31.07	32.53	38.27	37.34	42.30	41.97	39.05	39.92	48.67	42.16	42.45	40.42	40.81	51.43	68.08	51.51	44.01	40.68	33.16	30.77	31.33	40.29	43.59
Mass Hub	34.31	32.60	32.35	31.20	32.35	37.69	36.55	41.40	42.18	39.80	40.47	49.46	43.07	43.00	40.85	41.27	51.94	68.42	52.57	44.14	41.16	33.88	31.63	32.26	40.61	44.08
DA Forecast Load (GW)	12.36	11.92	11.73	11.72	12.05	13.15	15.01	16.18	16.49	16.57	16.70	16.70	16.58	16.52	16.35	16.33	16.68	17.46	18.20	17.63	16.86	15.73	14.28	12.94		
Forecast Error %	5.5%	5.5%	5.2%	5.0%	4.7%	3.9%	-0.7%	-0.9%	-0.7%	-0.4%	-0.4%	-0.4%	-0.2%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-1.9%	-1.1%	-0.7%	-0.1%	2.9%	4.6%		

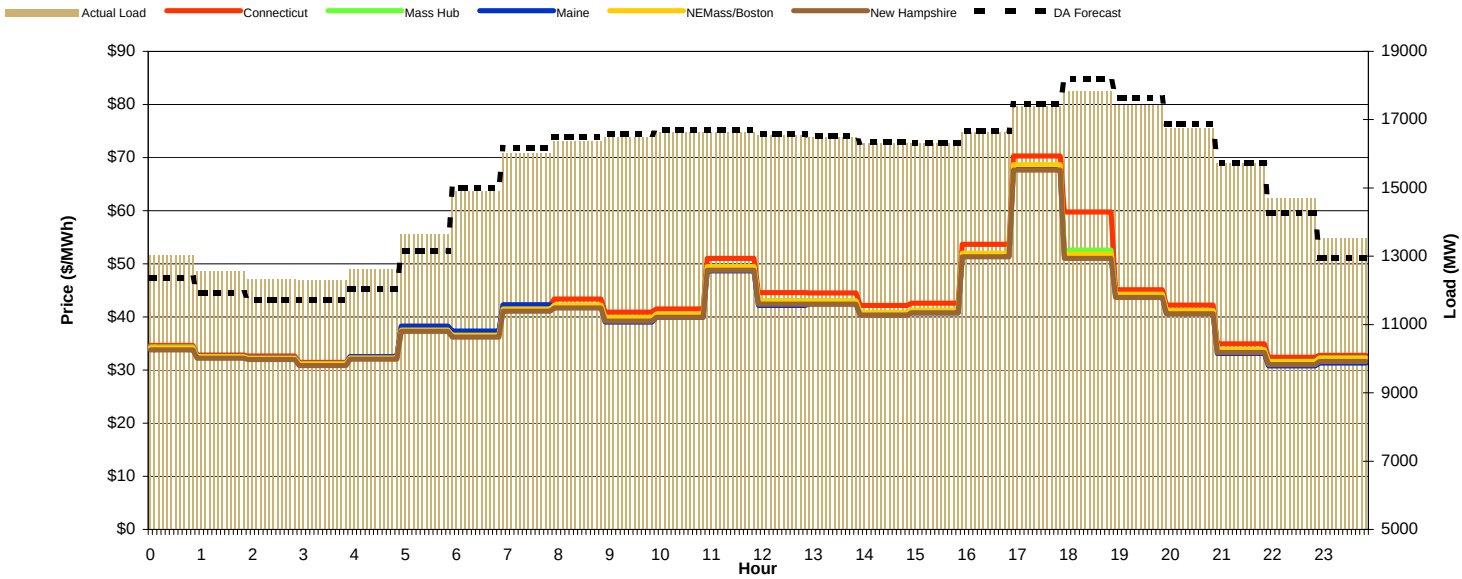

ISO-NE Daily Report

Friday March 11, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	30.38	29.89	29.83	29.87	29.94	30.75	35.86	42.92	41.15	44.35	50.43	50.82	45.24	43.20	38.83	40.34	42.71	51.26	58.56	60.00	43.00	39.72	36.34	35.75	40.88	45.55
NEMass/Boston	29.91	29.52	29.32	29.38	29.58	30.65	35.06	41.59	39.92	42.85	48.62	49.00	43.76	41.90	37.81	38.92	41.22	49.48	56.75	47.91	40.07	38.51	35.06	34.89	39.24	43.34
New Hampshire	29.57	29.17	29.00	29.04	29.25	30.30	34.90	41.23	39.55	42.33	48.09	48.41	43.25	41.46	37.43	38.55	40.83	48.87	56.08	47.22	39.44	38.07	34.81	34.55	38.81	42.85
Maine	29.10	28.55	28.45	28.48	28.76	29.83	35.01	41.47	39.69	42.20	47.64	48.00	42.93	41.13	37.34	38.27	40.47	48.50	55.83	46.80	39.03	37.81	35.12	34.62	38.54	42.64
Mass Hub	30.00	29.61	29.48	29.48	29.64	30.69	35.21	41.71	40.00	42.94	48.76	49.18	43.90	42.07	37.88	39.18	41.35	49.66	56.95	48.11	40.25	38.59	35.20	35.04	39.37	43.48
Cleared Load (GW)	11.3	11.1	10.8	10.8	11.1	11.8	13.3	14.5	14.8	14.8	15.0	14.9	14.9	14.8	14.6	14.4	14.4	15.2	15.9	15.1	14.4	13.5	12.4	11.3		

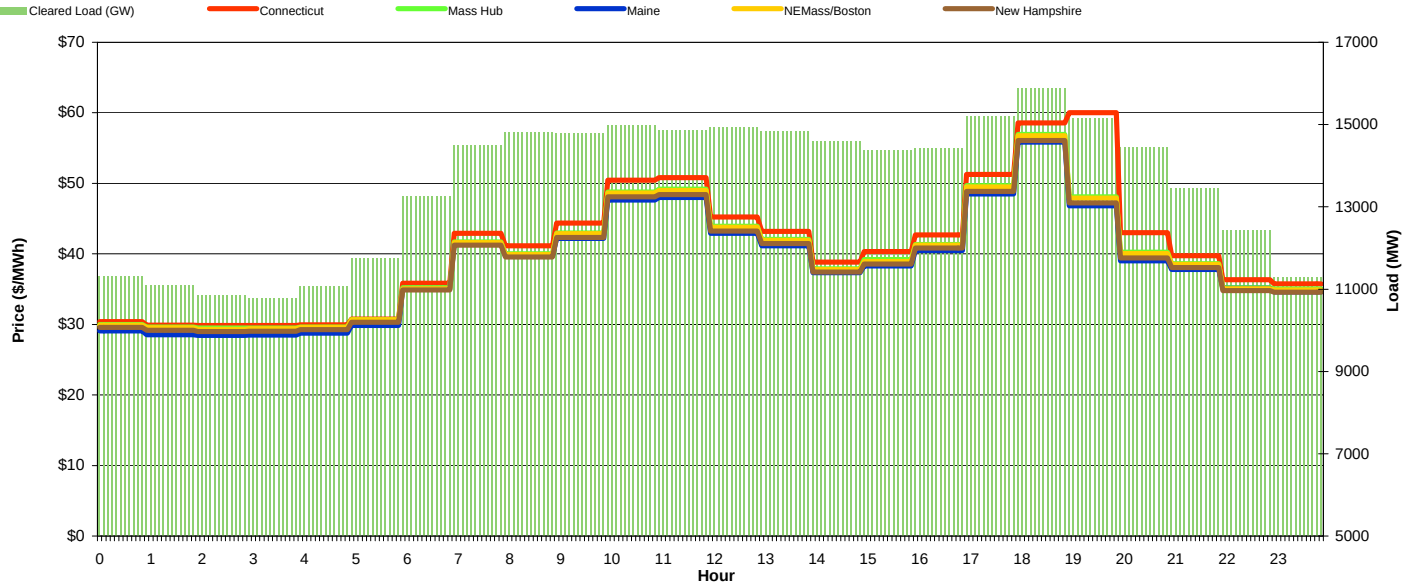

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	33.72	32.43	32.56	31.74	31.05	31.76	43.37	44.88	42.09	48.49	50.74	46.15	36.13	35.51	34.94	37.13	40.09	40.23	48.60	46.03	41.11	41.29	35.39	34.33	39.16	41.80
NEMass/Boston	33.23	32.03	32.11	31.29	30.71	31.60	42.41	43.53	40.82	46.62	48.62	44.24	34.80	34.35	33.88	35.83	38.66	38.97	46.77	44.02	39.51	39.89	34.29	33.60	37.99	40.30
New Hampshire	32.70	31.59	31.70	30.89	30.36	31.24	42.02	42.99	40.19	45.72	47.59	43.23	33.99	33.57	33.17	35.10	37.90	38.16	45.71	43.04	38.63	39.05	33.65	33.04	37.30	39.48
Maine	32.27	31.19	31.36	30.46	30.10	31.25	42.31	42.89	39.89	45.06	46.81	42.20	33.25	32.87	32.70	34.42	37.20	37.59	44.75	41.96	37.82	38.29	33.42	32.73	36.78	38.82
Mass Hub	33.36	32.15	32.24	31.42	30.81	31.60	42.46	43.61	40.88	46.77	48.81	44.41	34.90	34.41	33.92	35.92	38.75	39.02	46.85	44.20	39.67	40.01	34.39	33.66	38.09	40.41
DA Forecast Load (GW)	11.90	11.39	11.15	11.11	11.38	12.39	14.32	15.56	15.91	16.04	16.11	16.11	15.96	15.83	15.64	15.49	15.72	16.50	16.88	16.37	15.73	14.86	13.74	12.54		
Forecast Error %	6.8%	7.1%	7.0%	6.7%	6.2%	1.8%	-1.2%	-1.3%	-0.8%	-0.2%	0.6%	0.6%	0.4%	0.2%	-0.2%	-0.5%	-1.2%	-3.5%	-2.0%	-1.0%	-0.9%	-0.6%	-0.8%	-0.7%		

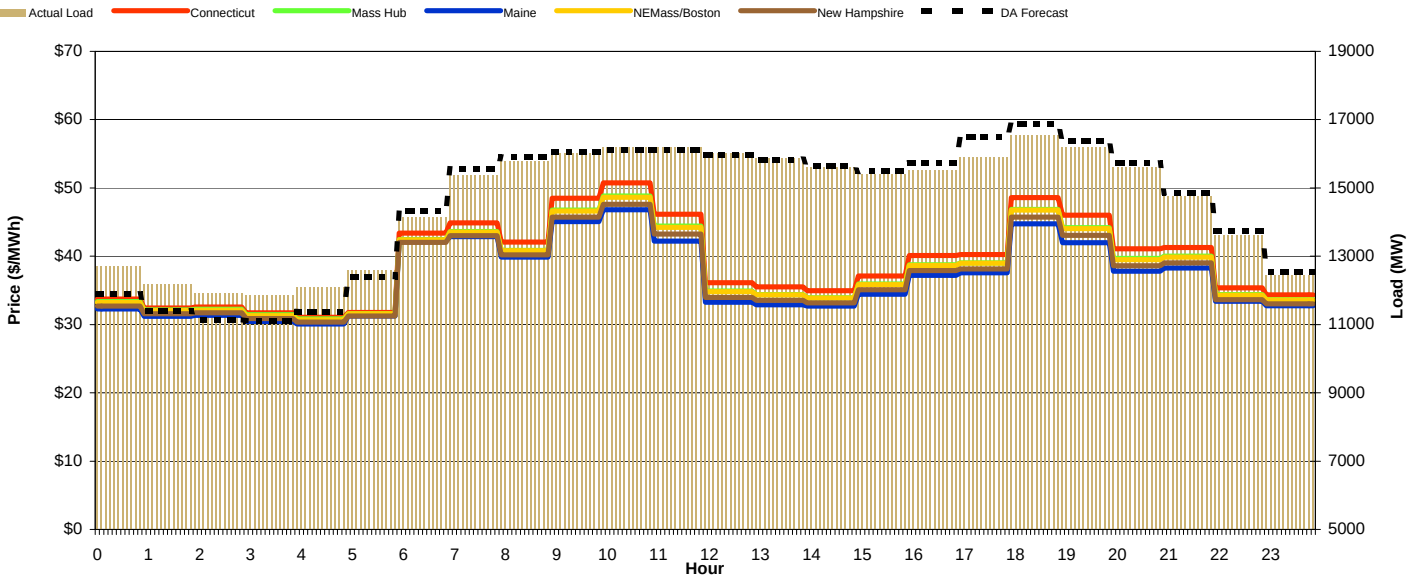

ISO-NE Daily Report

Saturday March 12, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.09	30.76	30.36	29.58	30.30	32.14	35.16	35.72	38.63	43.15	43.56	39.50	38.65	37.10	35.69	35.00	35.70	37.90	54.95	45.00	38.29	38.66	35.64	35.40	37.12	39.57
NEMass/Boston	33.77	30.60	30.22	29.48	30.17	31.91	34.91	35.23	37.75	42.23	42.55	38.65	37.85	36.37	35.14	34.44	35.16	37.51	53.86	44.21	37.75	37.92	35.25	35.00	36.58	38.87
New Hampshire	33.34	30.19	29.80	29.06	29.73	31.50	34.47	34.78	37.23	41.63	41.93	38.13	37.28	35.92	34.72	34.08	34.78	37.05	52.99	43.60	37.11	37.34	34.83	34.57	36.09	38.34
Maine	32.96	29.97	29.53	28.72	29.42	31.23	34.14	34.61	37.01	41.34	41.44	37.98	37.01	35.63	34.67	34.06	34.88	36.98	52.93	43.42	37.01	36.96	34.86	34.55	35.89	38.17
Mass Hub	33.79	30.58	30.24	29.50	30.18	32.00	35.00	35.38	38.09	42.45	42.85	38.91	38.11	36.55	35.20	34.57	35.21	37.56	54.00	44.38	37.83	38.01	35.29	35.06	36.70	39.02
Cleared Load (GW)	10.9	10.6	10.5	10.5	10.4	10.7	11.2	12.3	13.4	14.3	14.7	14.5	14.1	13.5	13.2	13.1	13.5	14.6	15.2	15.0	14.4	13.5	12.5	11.5		

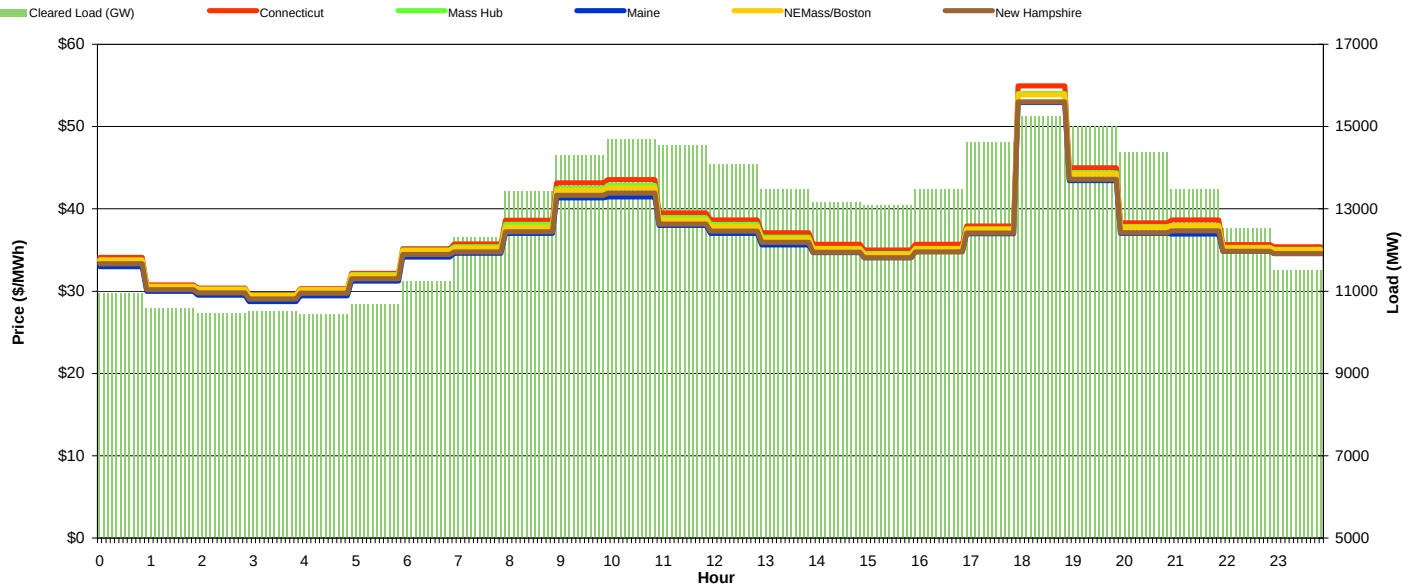

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.79	31.47	28.11	27.30	31.52	33.78	34.18	35.35	34.83	35.28	34.73	33.82	33.45	34.13	33.75	33.56	33.49	36.14	42.21	34.40	31.29	32.82	29.59	24.61	33.32	34.30
NEMass/Boston	39.35	31.12	27.90	27.08	31.21	33.44	33.83	34.65	33.85	34.30	33.85	33.01	32.59	33.15	32.81	32.70	32.72	35.70	41.14	33.67	30.73	32.04	29.22	24.40	32.69	33.51
New Hampshire	38.65	30.56	27.39	26.60	30.68	32.87	33.25	34.10	33.28	33.69	33.20	32.35	31.91	32.55	32.20	32.12	32.15	35.13	40.30	32.98	30.07	31.40	28.67	23.87	32.08	32.88
Maine	38.28	30.22	27.12	26.35	30.46	32.60	33.16	34.14	33.24	33.39	32.77	31.80	31.24	31.94	31.55	31.59	31.85	35.14	39.72	32.30	29.55	30.70	28.55	23.64	31.72	32.47
Mass Hub	39.27	31.08	27.85	27.04	31.18	33.39	33.78	34.65	33.90	34.35	33.86	33.01	32.61	33.20	32.86	32.73	32.74	35.60	41.09	33.61	30.67	32.02	29.13	24.32	32.66	33.50
DA Forecast Load (GW)	11.51	11.03	10.76	10.63	10.77	11.22	11.98	12.72	13.62	14.11	14.29	14.10	13.81	13.51	13.29	13.21	13.59	14.52	15.50	15.03	14.57	13.85	12.92	11.96		
Forecast Error %	0.5%	0.9%	4.3%	3.6%	3.1%	0.6%	-0.8%	0.9%	1.0%	1.4%	1.8%	2.5%	2.8%	2.9%	2.5%	2.1%	0.9%	-0.3%	-0.6%	0.9%	0.6%	0.9%	0.5%	0.4%		

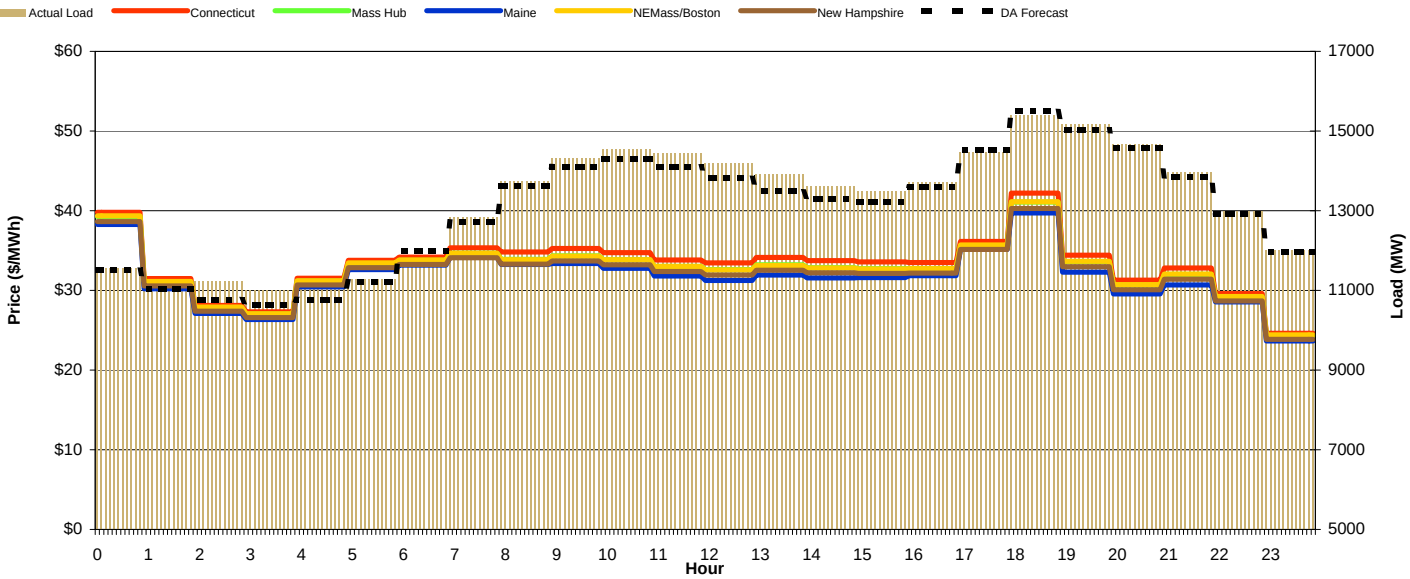

ISO-NE Daily Report

Sunday March 13, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	30.62	#N/A	29.15	25.43	27.39	29.71	31.21	29.83	34.38	36.17	39.62	39.59	36.10	34.69	34.18	34.02	34.55	36.18	46.25	56.24	51.72	38.78	35.00	34.86	#N/A	38.58
NEMass/Boston	30.07	#N/A	28.66	24.99	26.92	29.22	30.63	29.17	33.38	34.97	37.69	37.72	35.13	33.81	33.34	33.18	33.71	35.40	43.01	54.16	47.25	37.64	34.12	34.21	#N/A	37.11
New Hampshire	29.63	#N/A	28.17	24.59	26.49	28.70	30.18	28.74	33.02	34.54	37.22	37.17	34.68	33.33	32.89	32.73	33.25	34.97	42.52	53.47	46.60	37.19	33.68	33.68	#N/A	36.63
Maine	29.50	#N/A	27.98	24.38	26.29	28.53	30.00	28.79	33.11	34.66	36.96	36.98	34.84	33.48	32.93	32.69	33.25	34.95	42.28	53.22	46.00	36.98	33.79	33.69	#N/A	36.56
Mass Hub	30.10	#N/A	28.64	25.00	27.02	29.27	30.75	29.15	33.49	35.05	37.91	37.84	35.26	33.83	33.35	33.16	33.71	35.50	43.07	54.50	47.20	37.81	34.23	34.24	#N/A	37.19
Cleared Load (GW)	10.6	10.2	10.2	10.2	10.4	10.6	11.0	11.9	12.5	13.0	13.0	12.9	12.6	12.3	12.3	12.6	13.8	14.6	15.1	14.3	13.4	12.2	11.1	0.0		

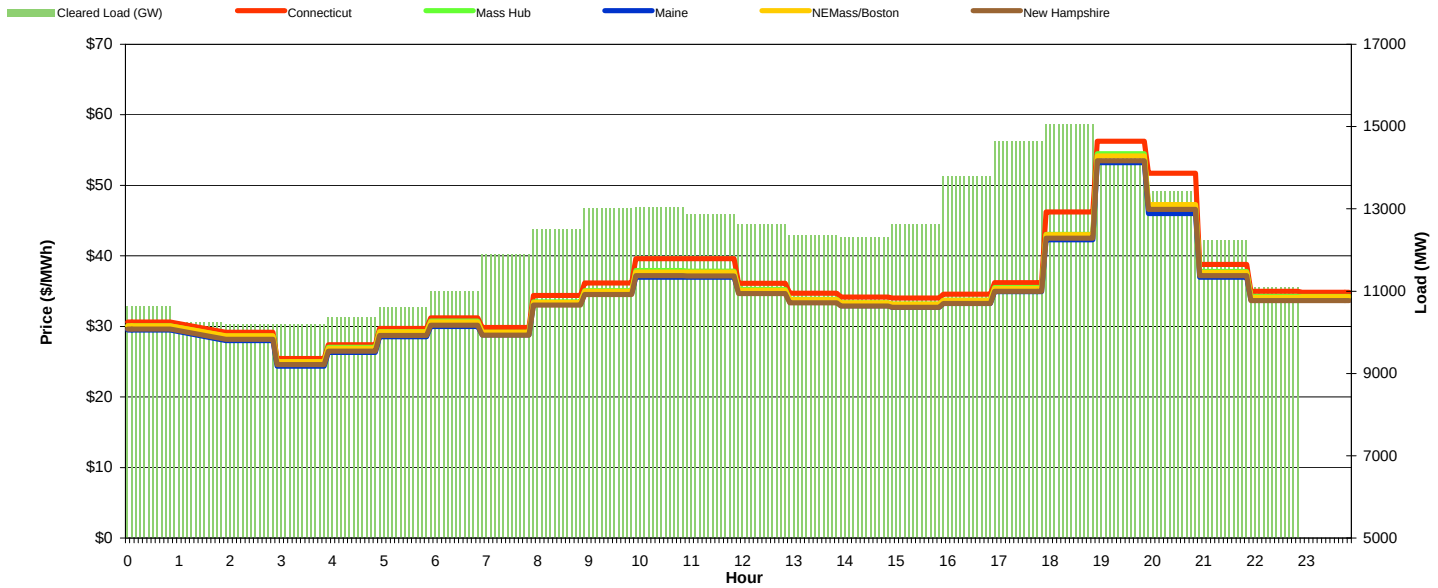

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	31.13	#N/A	35.13	31.91	28.85	29.70	25.15	25.42	29.89	34.81	42.16	40.75	37.80	34.64	33.80	32.55	34.55	31.65	34.95	49.18	47.00	33.63	31.69	31.79	#N/A	35.90
NEMass/Boston	30.69	#N/A	34.25	31.17	28.35	29.14	24.69	24.88	29.18	33.76	40.59	39.33	36.84	33.99	33.24	32.12	33.81	31.19	34.25	47.90	45.46	32.63	31.03	31.29	#N/A	35.01
New Hampshire	30.02	#N/A	33.56	30.54	27.74	28.47	24.10	24.37	28.60	33.15	39.78	38.56	36.17	33.33	32.62	31.53	33.21	30.68	33.65	46.95	44.57	32.03	30.48	30.74	#N/A	34.36
Maine	29.77	#N/A	33.23	30.10	27.35	28.11	23.80	24.44	28.61	33.16	39.49	38.24	36.10	33.19	32.52	31.39	33.17	30.83	33.38	46.50	43.99	31.58	30.38	30.71	#N/A	34.19
Mass Hub	30.67	#N/A	34.38	31.31	28.41	29.21	24.74	24.91	29.24	33.89	40.82	39.49	36.92	34.04	33.24	32.09	33.86	31.14	34.22	47.85	45.48	32.67	31.04	31.30	#N/A	35.06
DA Forecast Load (GW)	11.28	10.84	10.52	10.42	10.56	11.03	11.50	12.36	13.21	13.77	13.99	14.12	13.96	13.76	13.68	13.99	14.58	15.32	16.00	15.55	14.64	13.38	12.18	0.00		
Forecast Error %	1.1%	3.6%	7.2%	5.6%	5.4%	2.2%	0.0%	-0.6%	-0.4%	0.8%	1.4%	0.8%	0.7%	0.3%	0.0%	-1.6%	-2.9%	-3.3%	-1.6%	-0.2%	-0.1%	0.1%	0.2%	#DIV/0!		

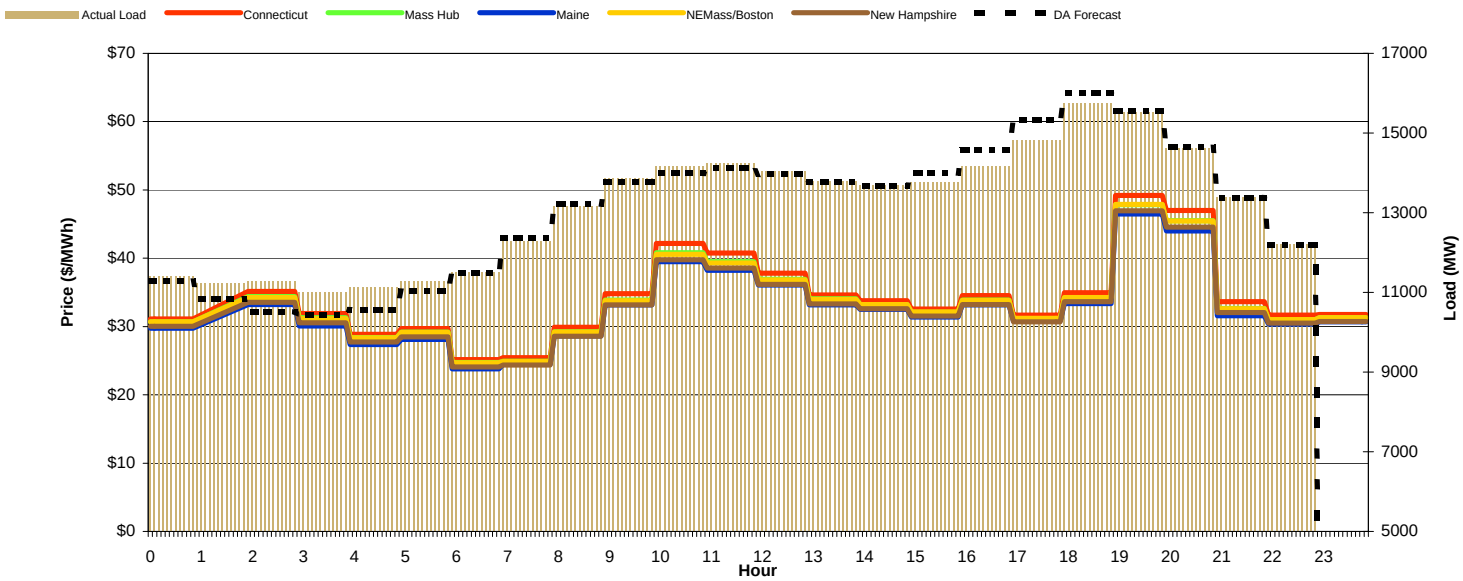

ISO-NE Daily Report

Monday March 14, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	32.38	30.34	29.91	30.26	30.43	35.83	45.53	53.49	48.36	48.30	48.32	45.40	43.27	40.71	40.55	38.48	40.58	44.77	59.59	73.44	59.22	41.78	36.52	35.70	43.05	47.67
NEMass/Boston	31.64	29.67	29.33	29.59	29.92	34.86	43.72	51.29	46.44	46.48	46.47	43.64	41.67	39.24	39.06	37.22	39.20	43.49	57.60	71.03	56.75	40.06	35.07	34.90	41.60	45.92
New Hampshire	31.43	29.48	29.13	29.43	29.75	34.77	43.69	51.24	46.31	46.33	46.31	43.49	41.53	39.08	38.84	37.03	38.89	43.19	57.27	70.63	56.49	39.75	34.63	34.57	41.39	45.69
Maine	31.66	29.65	29.30	29.63	30.02	36.12	45.15	51.74	46.75	46.63	46.81	43.94	41.98	39.36	39.09	37.50	39.08	43.46	57.89	71.09	57.09	40.00	34.91	35.12	41.83	46.08
Mass Hub	31.96	29.95	29.61	29.92	30.12	35.16	44.39	52.00	47.00	47.03	47.00	44.07	42.00	39.61	39.39	37.50	39.66	43.95	58.01	71.57	57.31	40.47	35.47	35.24	42.02	46.38
Cleared Load (GW)	11.0	10.6	10.6	10.6	10.7	11.6	14.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.4	15.1	15.0	14.8	14.6	15.0	15.9	16.3	16.3	15.8	14.8	13.4	12.1		

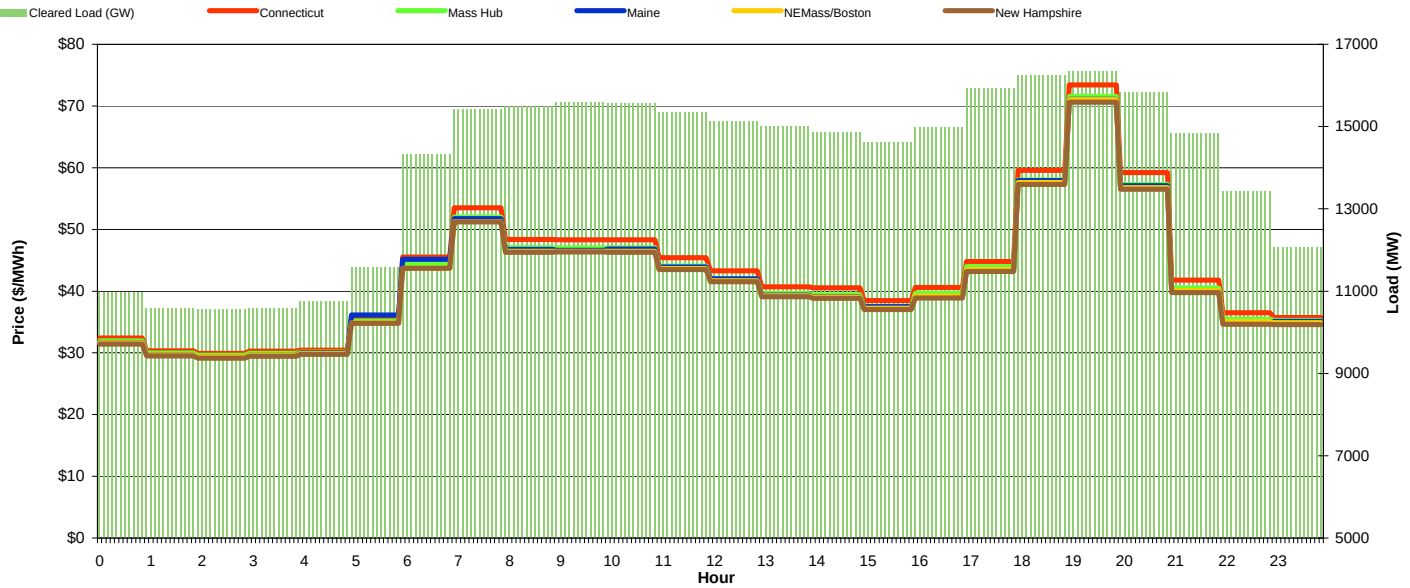

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	28.07	29.48	30.01	30.47	30.30	30.81	47.43	51.27	43.36	54.25	61.47	58.05	35.11	34.54	40.20	41.24	34.19	33.41	42.12	61.65	60.10	49.40	38.29	38.19	41.81	46.17
NEMass/Boston	27.49	28.70	29.18	29.60	29.41	29.83	45.33	44.37	39.81	47.32	50.00	46.03	33.66	33.26	35.51	35.56	32.75	32.46	40.71	59.72	53.02	38.89	31.79	36.72	37.96	40.93
New Hampshire	27.05	28.28	28.79	29.25	29.06	29.48	45.04	43.97	39.29	46.59	49.23	45.31	33.16	32.73	34.92	35.02	32.18	31.89	40.05	58.79	52.23	38.26	31.23	36.08	37.41	40.30
Maine	26.93	28.16	28.75	29.32	29.16	29.65	45.46	44.33	39.35	46.41	49.00	44.95	32.89	32.38	34.58	35.00	31.90	31.71	40.09	59.17	52.28	38.12	31.36	36.35	37.39	40.22
Mass Hub	27.56	28.86	29.38	29.81	29.60	30.01	45.67	44.95	40.17	47.94	50.92	46.95	33.85	33.40	35.89	36.02	32.95	32.53	40.79	59.84	52.92	38.63	31.62	36.86	38.21	41.21
DA Forecast Load (GW)	11.44	11.03	10.90	10.91	11.28	12.41	14.61	16.04	16.38	16.49	16.60	16.59	16.40	16.29	16.06	15.87	15.95	16.38	16.85	17.80	17.12	15.98	14.47	13.07		
Forecast Error %	0.4%	-1.2%	0.3%	0.2%	-2.1%	-2.6%	-3.2%	-3.3%	-3.0%	-2.6%	-2.2%	-1.8%	-1.5%	-1.4%	-1.4%	-1.1%	-0.9%	-1.3%	-1.5%	-3.4%	-1.9%	-1.0%	-0.7%	0.0%		

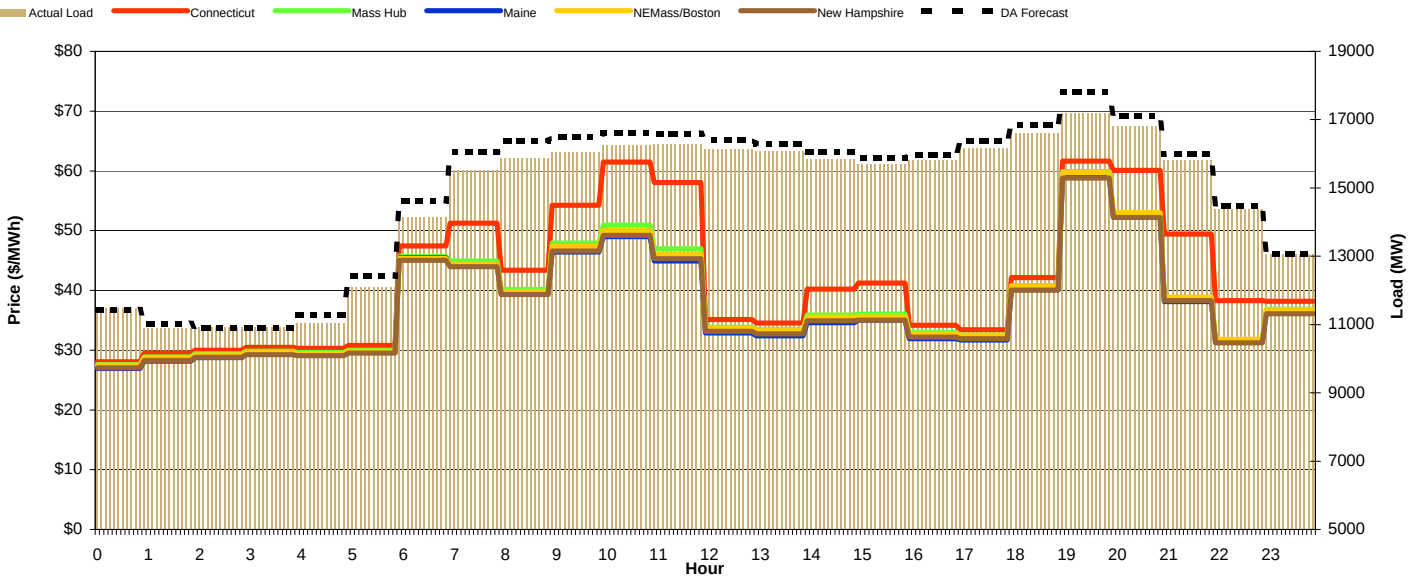

For archival records go to http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/isone/isone-iso-archives.asp

ISO-NE Daily Report

Tuesday March 15, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	33.71	32.37	32.07	31.97	32.47	35.77	44.81	54.80	54.46	50.42	48.81	49.06	42.00	40.84	40.79	40.22	38.47	41.19	54.00	57.53	48.00	42.00	39.80	35.72	42.55	46.40
NEMass/Boston	33.14	31.94	31.67	31.52	32.08	35.06	43.21	50.58	50.26	46.54	45.09	47.00	40.15	39.04	39.07	38.58	36.68	38.98	51.14	54.71	45.36	39.73	38.20	34.95	40.61	43.82
New Hampshire	32.81	31.75	31.51	31.31	31.88	34.91	43.14	50.46	50.04	46.38	44.80	46.45	39.75	38.63	38.63	38.11	36.44	38.69	50.75	54.26	45.12	39.43	37.65	34.47	40.31	43.47
Maine	33.07	31.88	31.61	31.44	32.21	35.38	55.60	60.00	50.60	46.68	44.85	46.34	39.69	38.48	38.43	37.98	36.93	38.64	50.90	54.43	45.00	39.00	37.19	34.47	41.28	44.07
Mass Hub	33.34	32.12	31.88	31.72	32.25	35.24	43.56	51.02	50.76	46.98	45.58	47.40	40.24	39.17	39.18	38.65	36.87	39.38	51.79	55.30	45.88	40.33	38.59	35.18	40.93	44.20
Cleared Load (GW)	11.3	11.0	11.0	10.9	11.0	11.9	14.3	15.4	15.6	15.6	15.7	15.3	15.0	14.9	14.6	14.4	14.3	14.8	15.4	15.6	15.4	14.2	13.1	11.9		

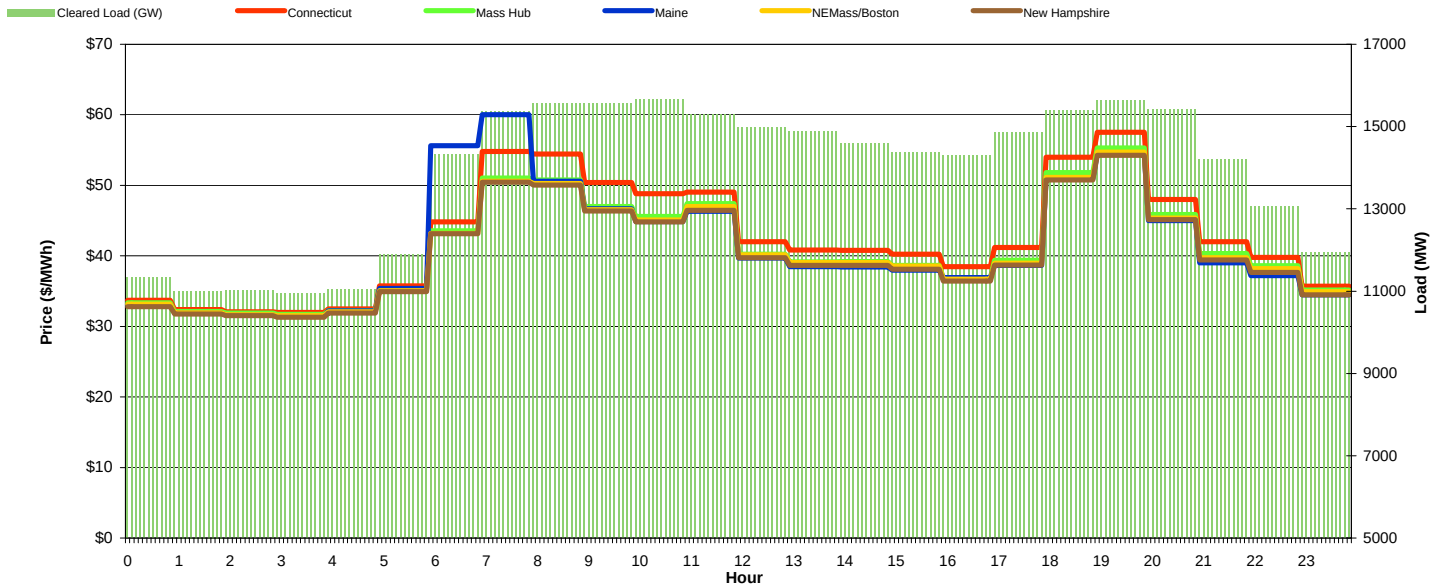

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	35.86	36.24	33.36	33.84	35.95	40.74	54.49	52.24	40.10	41.72	44.83	50.12	44.66	39.90	35.16	32.56	32.90	34.44	34.92	40.41	39.95	38.22	31.86	31.66	39.01	39.62
NEMass/Boston	35.27	35.63	32.89	33.34	35.41	40.00	53.01	50.58	38.74	40.28	42.12	46.81	39.90	35.61	33.98	31.49	31.70	33.02	33.46	38.63	38.12	36.13	30.67	31.20	37.42	37.58
New Hampshire	34.81	35.29	32.57	33.00	35.10	39.67	52.52	50.07	38.23	39.68	41.50	46.05	39.26	34.97	33.41	31.05	31.25	32.46	32.94	38.05	37.64	35.61	30.20	30.65	36.92	37.02
Maine	35.30	36.02	33.26	33.77	36.10	41.00	54.11	51.55	39.03	40.29	42.00	46.19	39.23	34.99	33.72	31.31	31.54	32.35	32.80	37.80	37.25	34.98	30.00	30.39	37.29	37.19
Mass Hub	35.36	35.77	33.01	33.47	35.53	40.10	53.18	50.67	38.84	40.45	42.28	47.10	40.04	35.71	34.21	31.71	31.97	33.35	33.81	39.03	38.51	36.54	30.87	31.22	37.61	37.82
DA Forecast Load (GW)	11.99	11.55	11.37	11.37	11.70	12.83	14.98	16.24	16.37	16.29	16.27	16.09	15.79	15.67	15.43	15.29	15.41	15.81	16.32	17.16	16.70	15.60	14.11	12.72		
Forecast Error %	1.2%	2.3%	3.1%	3.0%	0.9%	0.4%	0.0%	-0.1%	0.0%	-0.3%	-0.4%	-0.4%	-0.1%	-0.4%	-0.9%	-1.2%	-1.5%	-1.8%	-2.0%	-1.7%	-0.7%	0.5%	0.4%	1.8%		

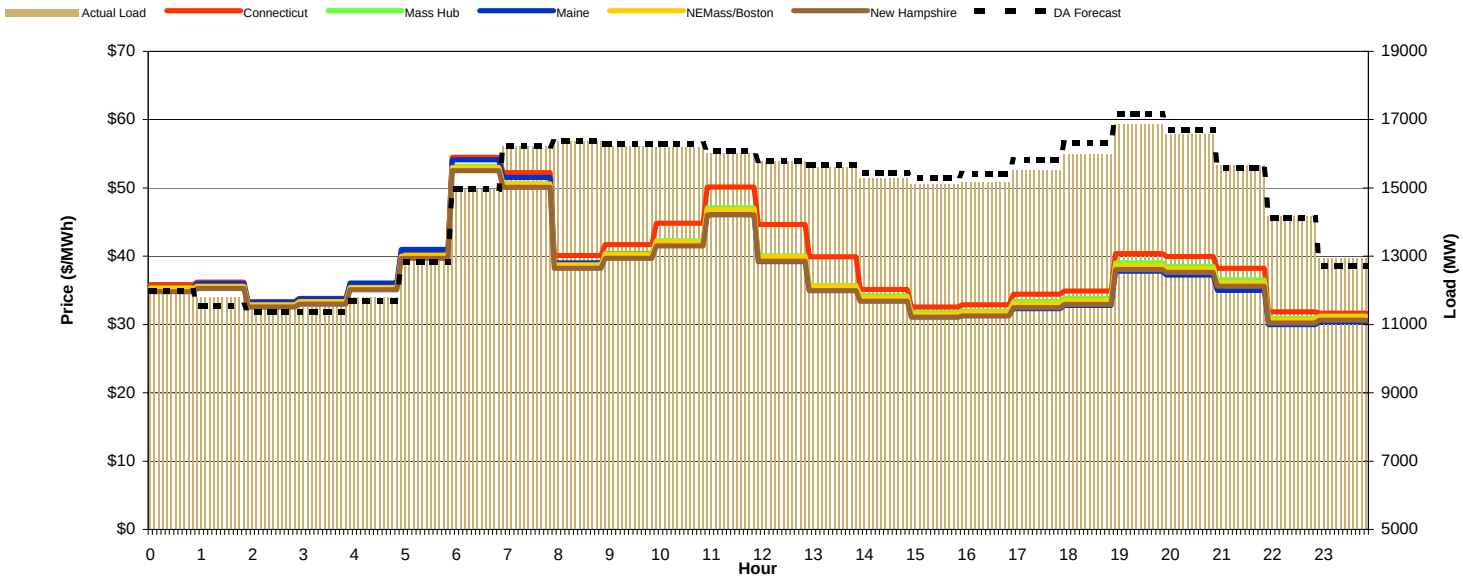

ISO-NE Daily Report

Wednesday March 16, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	32.21	29.60	29.44	29.33	29.70	33.02	35.97	42.09	45.45	44.59	48.00	47.00	44.97	45.04	40.48	40.36	39.41	40.50	47.67	57.35	43.77	39.31	36.38	33.34	39.79	43.90
NEMass/Boston	31.73	29.26	29.05	28.96	29.37	32.52	35.19	40.40	43.82	43.14	46.49	45.60	43.59	43.62	39.24	39.17	38.12	39.08	46.02	55.27	41.99	37.80	35.16	32.73	38.64	42.41
New Hampshire	31.49	29.02	28.80	28.71	29.18	32.31	34.94	40.11	43.37	42.65	45.96	45.08	43.08	43.12	38.80	38.71	37.78	38.62	45.54	54.60	41.51	37.45	34.92	32.46	38.26	41.96
Maine	31.39	28.93	28.71	28.63	29.16	32.35	35.92	40.40	43.46	42.61	45.98	45.14	43.10	42.96	38.70	38.62	38.06	38.65	45.81	55.06	41.77	37.67	35.15	32.45	38.36	42.07
Mass Hub	31.87	29.38	29.19	29.10	29.48	32.61	35.36	40.70	43.97	43.25	46.64	45.74	43.74	43.76	39.36	39.30	38.24	39.25	46.27	55.59	42.20	38.01	35.29	32.84	38.80	42.58
Cleared Load (GW)	11.5	11.2	11.0	11.0	11.3	11.7	13.6	15.0	14.9	15.0	15.1	15.1	15.0	14.8	14.6	14.6	14.6	15.2	15.6	15.8	15.1	14.0	12.5	11.5		

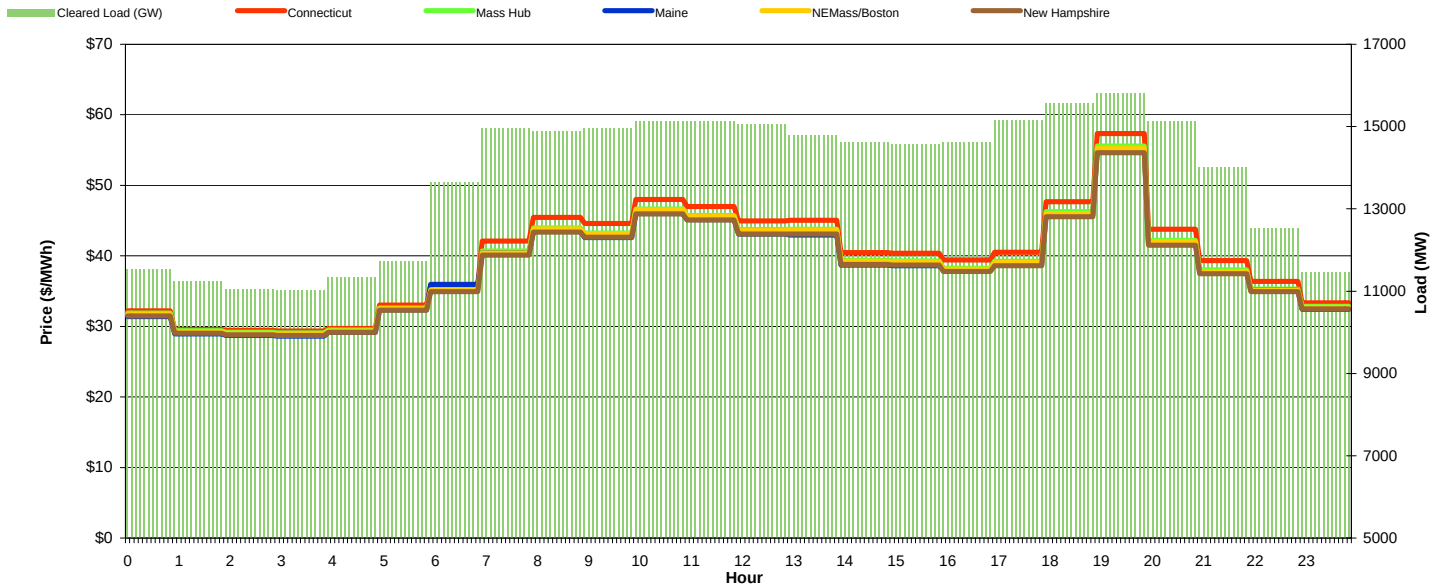

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	32.79	30.60	29.54	29.89	31.92	41.24	45.36	46.57	52.19	52.03	52.54	53.68	53.51	53.17	47.22	36.13	34.75	36.19	44.38	46.66	48.26	51.74	42.12	36.68	42.88	46.95
NEMass/Boston	32.18	30.15	29.12	29.45	31.40	40.57	44.40	44.74	50.54	50.40	50.82	52.18	51.91	51.70	46.06	35.59	34.12	35.35	43.49	45.53	47.08	50.31	40.95	36.09	41.84	45.67
New Hampshire	31.72	29.73	28.67	29.01	30.98	40.14	43.95	44.00	49.55	49.38	49.73	51.14	50.89	50.68	45.20	34.92	33.49	34.65	42.75	44.76	46.33	49.55	40.35	35.56	41.13	44.84
Maine	31.42	29.50	28.39	28.76	30.95	40.76	45.00	44.27	49.68	49.25	49.40	51.18	50.86	50.48	45.13	34.86	33.65	34.59	43.14	45.15	46.75	49.97	40.32	35.38	41.20	44.92
Mass Hub	32.33	30.28	29.24	29.58	31.56	40.71	44.45	44.91	50.62	50.48	50.89	52.17	51.93	51.67	46.05	35.53	34.10	35.40	43.50	45.54	47.13	50.47	41.11	36.16	41.91	45.72
DA Forecast Load (GW)	11.79	11.39	11.21	11.15	11.48	12.65	14.78	16.27	16.50	16.59	16.68	16.58	16.43	16.30	16.11	15.86	15.85	16.20	16.60	16.98	16.53	15.42	13.94	12.50		
Forecast Error %	6.7%	7.1%	6.5%	6.6%	5.7%	2.0%	-2.4%	-2.7%	-1.6%	-0.9%	-0.1%	1.0%	1.3%	1.3%	0.9%	0.9%	0.3%	-0.9%	-1.8%	-0.6%	-0.1%	0.5%	0.9%	3.6%		

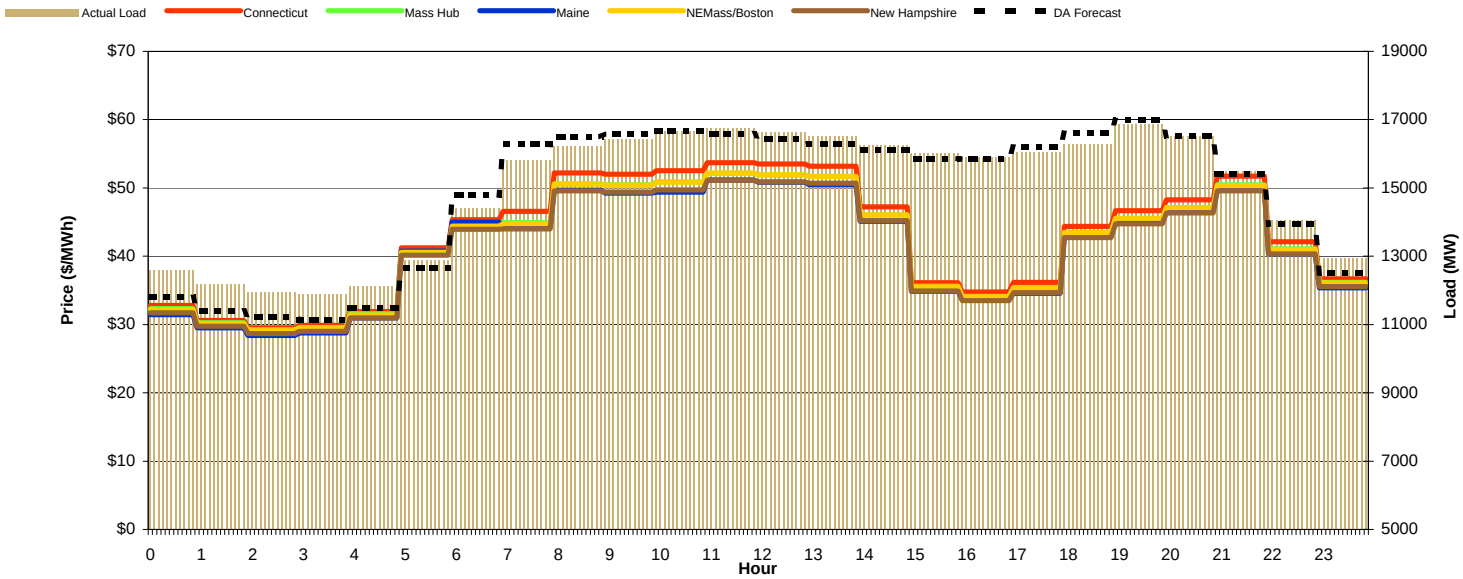

ISO-NE Daily Report

Thursday March 17, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	All	On Pk
Connecticut	29.98	29.03	28.43	28.20	29.02	31.07	37.39	40.95	44.75	43.90	44.51	42.67	41.38	40.54	37.04	36.41	36.38	38.41	41.71	50.93	41.38	37.36	35.03	30.84	37.39	40.83
NEMass/Boston	29.61	28.55	27.87	27.68	28.63	30.75	36.66	39.52	43.32	42.57	43.33	41.52	40.44	39.69	36.27	35.63	35.63	37.56	40.44	49.30	39.89	36.29	34.07	30.53	36.49	39.72
New Hampshire	29.28	28.29	27.61	27.41	28.38	30.53	36.31	39.26	42.82	42.07	42.78	41.00	39.98	39.36	35.88	35.23	35.23	37.08	39.91	48.66	39.45	35.83	33.77	30.29	36.10	39.27
Maine	29.07	28.08	27.35	27.15	28.17	30.36	36.63	39.63	42.80	42.07	42.91	41.05	40.23	39.83	36.34	35.68	35.72	37.54	40.23	48.84	39.95	36.00	34.03	30.42	36.25	39.55
Mass Hub	29.70	28.66	28.01	27.79	28.69	30.80	36.73	39.64	43.39	42.57	43.48	41.67	40.53	39.80	36.27	35.68	35.59	37.47	40.57	49.61	39.92	36.33	34.11	30.54	36.56	39.79
Cleared Load (GW)	11.4	11.0	10.9	10.9	11.1	11.8	13.3	14.7	14.6	14.6	14.7	14.7	14.5	14.5	14.1	13.9	13.9	14.3	15.0	15.4	14.8	13.6	12.1	11.4		

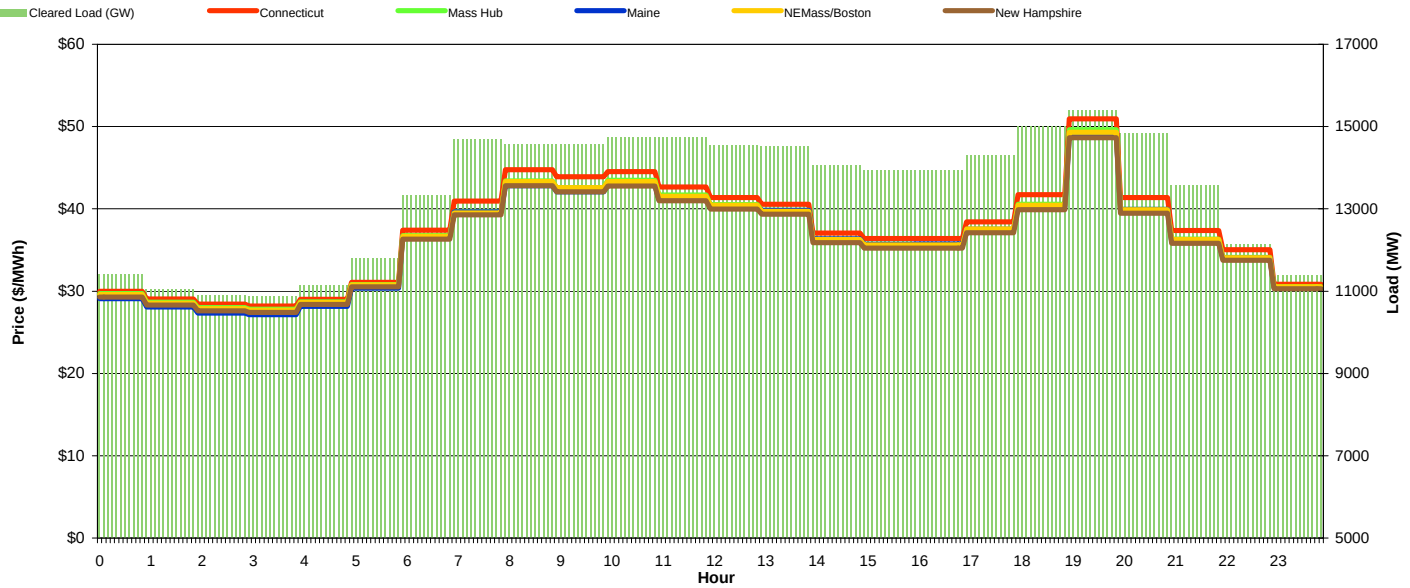

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	All	On Pk
Connecticut	31.18	31.62	30.78	30.51	32.54	36.96	52.88	49.39	48.62	43.80	46.39	40.44	41.25	35.94	40.01	39.85	33.56	33.35	32.06	49.80	41.64	41.39	30.38	28.71	38.46	40.49
NEMass/Boston	30.70	31.14	30.27	30.04	32.01	36.50	52.33	48.44	47.86	42.97	45.24	39.65	40.56	35.33	39.31	39.16	33.03	32.93	31.46	48.56	40.58	40.58	29.92	28.56	37.80	39.72
New Hampshire	30.26	30.76	29.91	29.70	31.71	36.15	51.74	47.99	47.26	42.30	44.57	39.06	40.00	34.84	38.74	38.60	32.48	32.36	30.97	47.79	39.96	40.07	29.44	28.15	37.28	39.15
Maine	29.96	30.38	29.60	29.47	31.64	36.41	52.55	48.47	47.14	41.95	44.11	38.57	39.86	34.59	38.60	38.48	32.34	32.36	30.89	47.11	39.62	40.11	29.32	27.95	37.15	38.97
Mass Hub	30.81	31.28	30.43	30.19	32.19	36.61	52.25	48.41	47.77	42.94	45.29	39.65	40.53	35.32	39.30	39.14	33.01	32.90	31.47	48.65	40.66	40.61	29.94	28.55	37.83	39.72
DA Forecast Load (GW)	11.63	11.16	10.95	10.94	11.27	12.38	14.46	15.72	15.88	15.81	15.75	15.62	15.34	15.19	14.97	14.78	14.87	15.08	15.45	16.26	15.92	14.92	13.46	12.10		
Forecast Error %	5.6%	7.4%	7.6%	7.3%	6.6%	3.5%	-1.1%	-1.8%	-1.8%	-1.7%	-1.5%	-1.5%	-1.2%	-0.9%	-1.0%	-1.3%	-2.4%	-3.7%	-4.6%	-3.6%	-2.9%	-2.5%	-1.3%	2.9%		

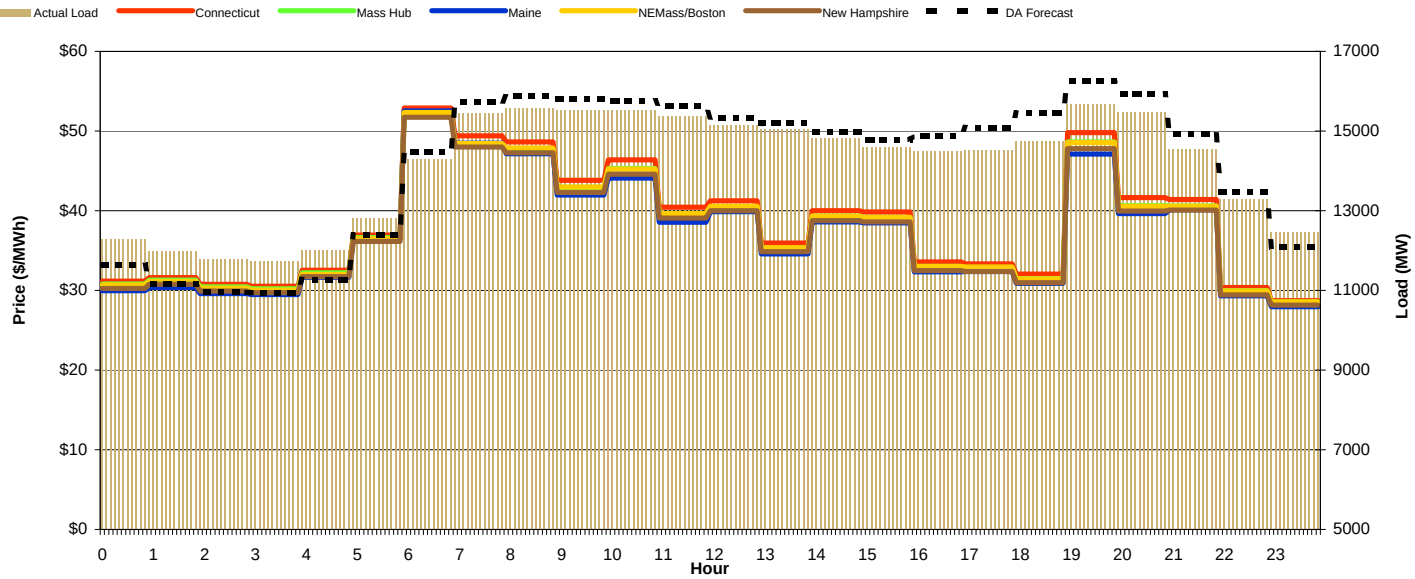

ISO-NE Daily Report

Friday March 18, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	31.31	29.27	28.21	28.10	29.24	31.36	37.95	49.55	56.57	57.41	54.33	55.20	51.50	53.04	49.43	47.29	42.08	44.36	50.80	51.85	47.41	38.66	36.25	37.85	43.29	49.11
NEMass/Boston	31.01	29.03	27.95	27.85	29.01	31.21	37.35	47.78	55.00	55.89	53.03	53.93	50.37	51.88	48.02	45.97	40.76	42.87	48.95	50.21	45.88	37.58	35.36	37.27	42.26	47.72
New Hampshire	30.74	28.81	27.71	27.61	28.80	31.00	37.23	47.36	54.30	55.21	52.29	53.17	49.58	51.15	47.38	45.39	40.41	42.28	48.19	49.42	45.29	37.28	35.04	36.76	41.77	47.11
Maine	30.73	28.72	27.53	27.43	28.64	31.00	37.54	46.85	53.34	54.00	51.39	52.31	48.77	50.35	46.47	44.62	40.20	41.78	47.65	49.06	45.00	37.37	35.19	36.63	41.36	46.52
Mass Hub	31.03	29.04	27.97	27.86	29.02	31.16	37.35	47.96	55.02	55.91	53.00	53.88	50.38	51.88	48.10	46.09	40.93	42.94	49.04	50.29	46.01	37.63	35.43	37.26	42.30	47.78
Cleared Load (GW)	10.8	10.4	10.2	10.2	10.5	11.0	12.9	13.8	13.8	13.9	14.1	14.0	14.0	13.7	13.3	13.3	13.4	13.7	14.0	14.5	13.9	13.3	12.1	10.8		

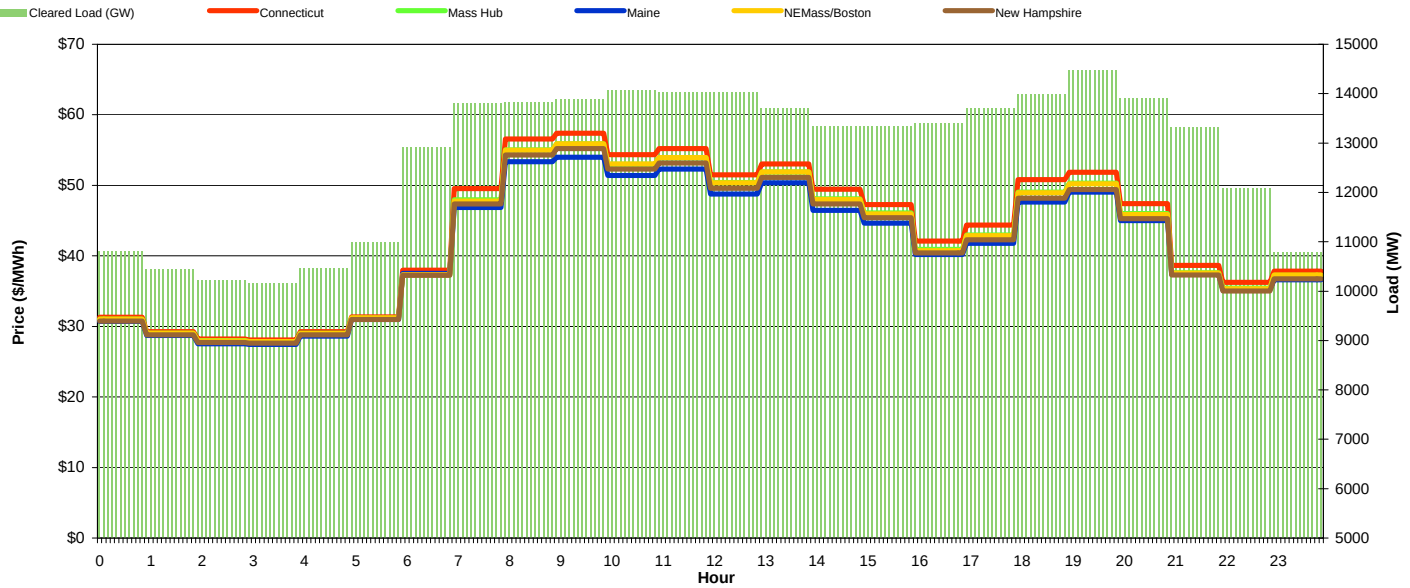

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	18.22	4.48	28.63	29.06	28.86	31.78	41.62	47.78	41.10	42.94	47.24	34.06	38.79	38.51	47.80	37.99	38.82	48.21	61.23	38.78	42.50	33.50	32.05	31.33	36.89	41.96
NEMass/Boston	18.11	4.45	28.55	28.94	28.72	31.67	41.05	46.24	40.17	42.01	46.09	33.37	38.04	37.69	46.41	37.00	38.67	47.74	60.45	38.80	41.54	32.60	31.41	30.77	36.27	41.14
New Hampshire	17.86	4.39	28.16	28.55	28.30	31.20	40.56	45.52	39.38	41.17	45.12	32.62	37.09	36.73	45.21	36.14	37.66	46.36	58.75	37.76	40.71	32.01	30.80	30.19	35.51	40.19
Maine	17.64	4.33	27.97	28.33	27.98	31.05	40.77	44.88	38.79	40.34	44.18	32.05	36.51	36.19	44.59	35.44	37.19	45.54	57.73	37.24	40.23	31.99	30.79	30.20	35.08	39.61
Mass Hub	18.12	4.45	28.56	28.97	28.77	31.69	41.07	46.40	40.17	42.00	46.13	33.36	37.99	37.64	46.44	37.01	38.49	47.65	60.41	38.65	41.62	32.72	31.51	30.90	36.28	41.14
DA Forecast Load (GW)	11.16	10.67	10.40	10.30	10.59	11.58	13.54	14.79	15.11	15.35	15.45	15.38	15.25	15.09	14.91	14.73	14.59	14.58	14.56	15.37	15.12	14.31	13.16	11.96		
Forecast Error %	6.0%	4.5%	4.5%	5.1%	4.2%	2.8%	-0.8%	-1.2%	-1.0%	-2.0%	-2.1%	-1.9%	-2.0%	-1.6%	-2.1%	-2.5%	-2.9%	-3.0%	-2.4%	-3.0%	-2.9%	-2.3%	-0.3%	3.4%		

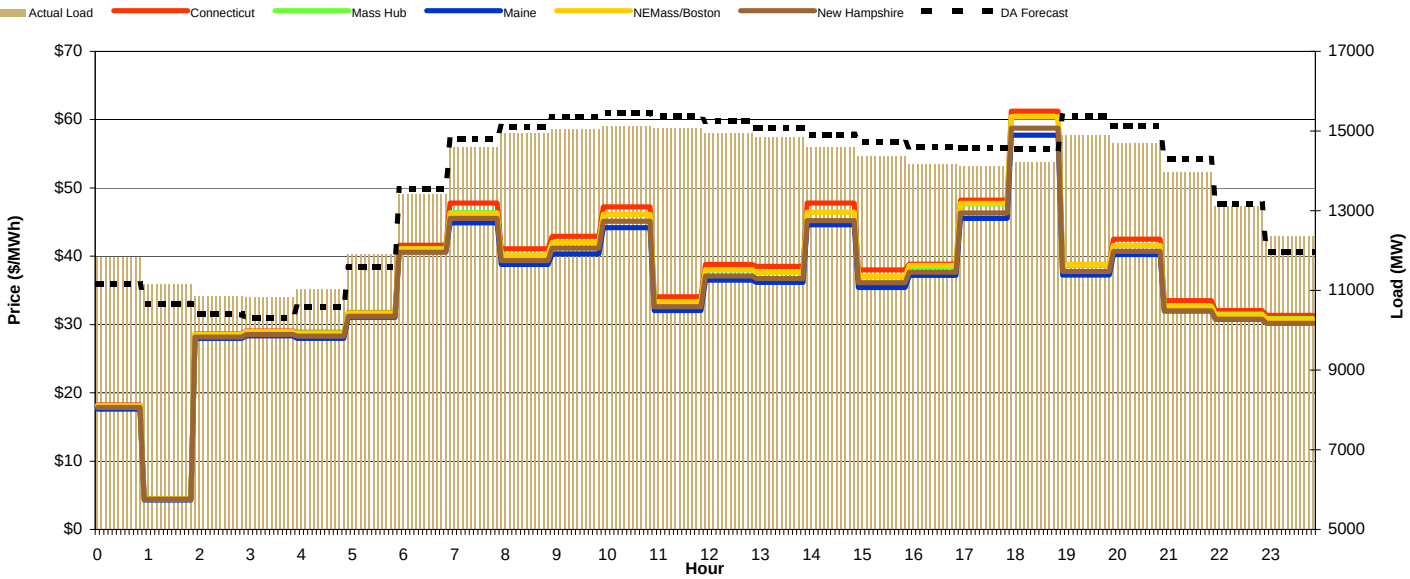

ISO-NE Daily Report

Saturday March 19, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	35.06	36.87	34.01	32.28	32.20	33.78	35.08	37.78	40.31	49.58	52.43	49.16	42.80	39.55	37.96	35.17	37.92	40.22	49.21	62.48	52.67	45.81	41.73	38.01	41.34	44.67
NEMass/Boston	34.59	36.62	33.85	32.22	32.32	33.86	35.15	37.42	39.51	48.51	51.39	48.22	42.05	38.98	37.49	34.75	37.48	39.63	48.55	61.57	51.67	45.00	40.81	37.40	40.79	43.94
New Hampshire	34.37	36.56	33.72	32.07	32.18	33.75	35.11	37.42	39.31	48.22	50.91	47.83	41.73	38.84	37.38	34.63	37.34	39.30	48.03	60.83	51.16	44.69	40.45	37.21	40.54	43.63
Maine	34.07	36.20	33.44	31.88	32.14	33.60	35.24	37.51	38.99	47.49	49.97	47.00	41.16	38.84	37.68	34.86	37.68	39.09	47.56	60.61	50.64	44.21	39.89	37.38	40.30	43.32
Mass Hub	34.74	36.69	33.94	32.32	32.37	33.88	35.09	37.40	39.63	48.57	51.56	48.38	42.14	39.00	37.44	34.74	37.45	39.65	48.59	61.59	51.71	45.13	41.07	37.61	40.86	44.00
Cleared Load (GW)	10.5	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	11.6	12.7	13.4	13.5	13.3	13.2	12.8	12.5	12.4	12.6	13.2	13.8	14.3	13.7	13.1	12.3	11.3		

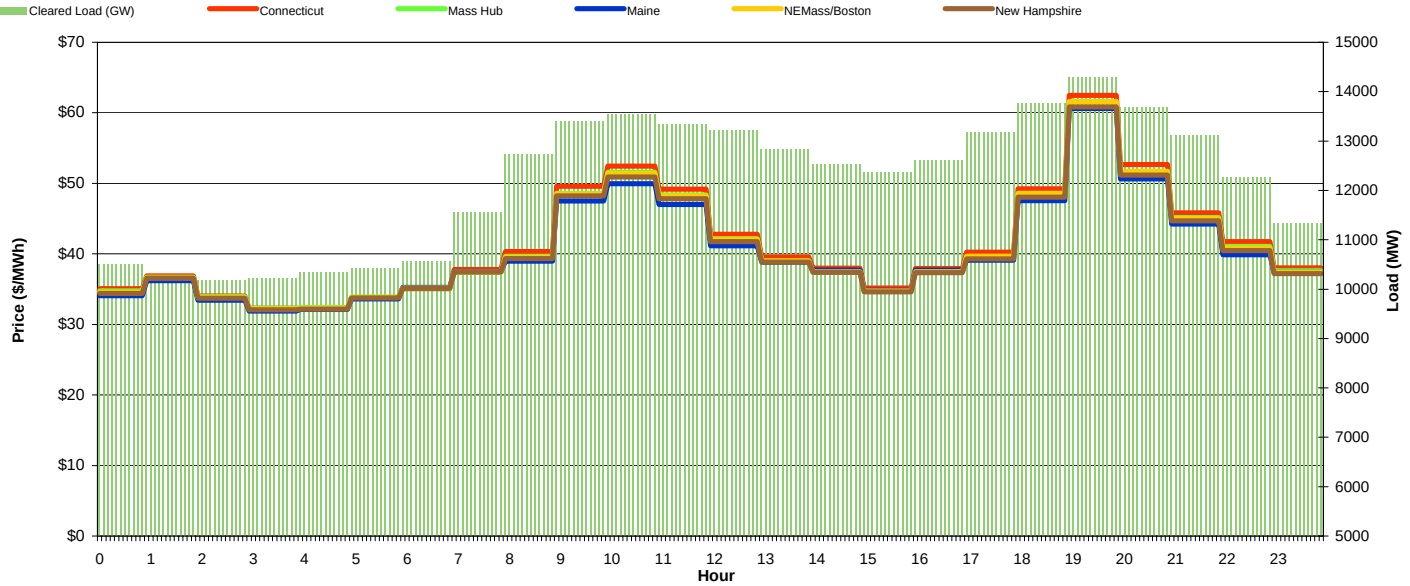

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	34.12	36.25	32.59	29.20	29.94	36.64	50.87	34.63	32.62	36.05	54.05	55.05	36.38	35.18	35.74	34.93	34.51	34.51	34.33	48.35	51.19	45.07	44.85	35.14	38.84	40.47
NEMass/Boston	33.60	35.95	32.48	29.29	30.27	36.90	51.37	34.53	32.37	35.70	53.35	54.27	36.01	35.00	35.59	34.70	34.31	34.14	34.04	47.82	50.44	44.44	43.88	34.68	38.55	40.04
New Hampshire	33.14	35.63	32.18	28.95	29.92	36.51	50.73	34.27	32.09	35.34	52.73	53.57	35.58	34.62	35.24	34.34	33.94	33.69	33.56	47.10	49.70	43.79	43.14	34.14	38.08	39.54
Maine	33.06	35.52	32.17	28.99	30.05	36.47	51.14	34.75	32.37	35.30	52.68	53.45	35.44	34.93	35.76	34.78	34.36	33.68	33.41	47.02	49.60	43.54	42.83	34.31	38.15	39.62
Mass Hub	33.75	36.03	32.52	29.28	30.19	36.83	51.10	34.43	32.33	35.65	53.29	54.22	35.95	34.88	35.45	34.59	34.20	34.09	33.95	47.62	50.27	44.33	43.92	34.68	38.48	39.95
DA Forecast Load (GW)	10.97	10.49	10.22	10.11	10.25	10.66	11.49	12.47	13.49	14.11	14.36	14.34	14.01	13.78	13.58	13.46	13.47	13.83	14.16	15.00	14.78	14.13	13.19	12.17		
Forecast Error %	3.8%	1.3%	3.7%	5.0%	4.1%	1.5%	-3.8%	-4.7%	-2.3%	-2.0%	-1.6%	-0.9%	0.4%	-0.1%	-1.1%	-1.6%	-1.8%	-1.4%	-2.5%	-2.7%	-1.5%	-0.5%	0.1%	1.6%		

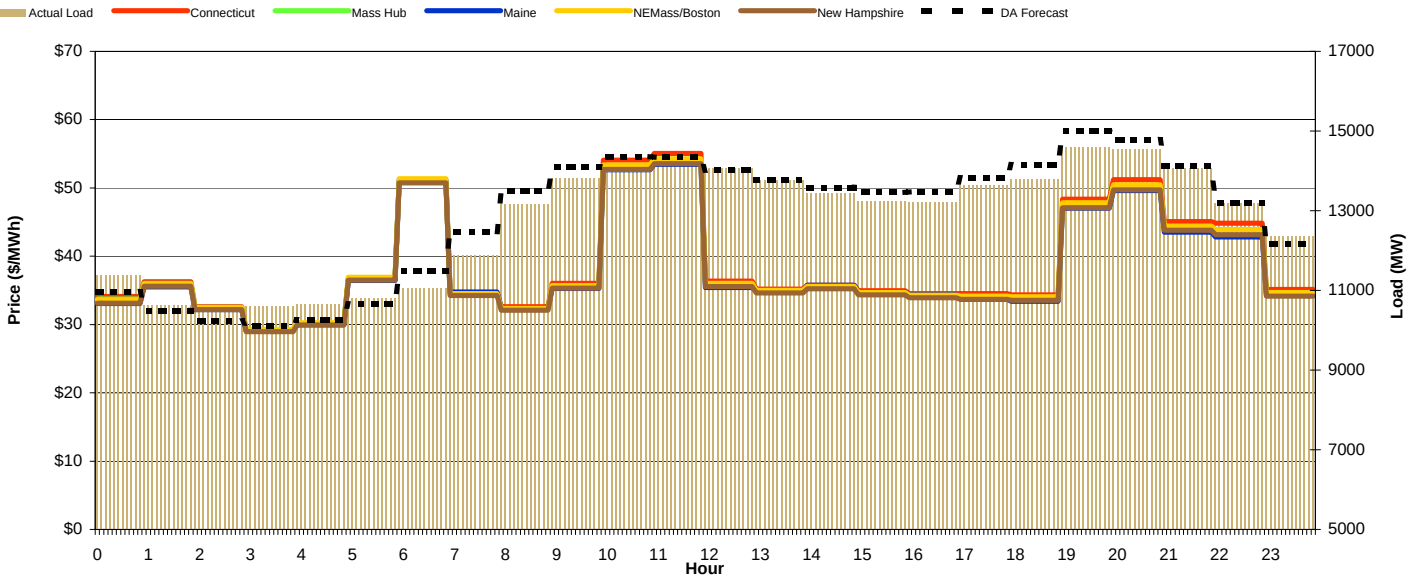

ISO-NE Daily Report

Sunday March 20, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.41	36.58	34.48	34.67	33.97	34.52	36.81	34.14	37.79	39.38	39.77	40.32	39.38	37.87	35.09	34.80	34.92	37.59	40.74	58.22	52.21	39.94	35.86	37.42	38.37	39.88
NEMass/Boston	34.34	36.87	34.72	34.70	34.21	34.75	36.95	34.06	37.43	39.11	39.51	39.97	39.10	37.48	34.77	34.56	34.84	37.60	40.71	58.09	51.62	39.55	35.79	37.33	38.25	39.64
New Hampshire	33.92	36.65	34.50	34.47	33.96	34.42	36.68	33.85	37.20	38.79	39.14	39.56	38.74	37.20	34.47	34.24	34.55	37.32	40.39	57.25	50.97	39.15	35.53	36.90	37.91	39.27
Maine	34.12	36.78	34.64	34.47	34.00	34.43	36.88	33.99	37.46	38.77	39.05	39.24	38.70	37.37	34.80	34.60	34.97	38.45	40.39	57.29	50.65	39.13	35.84	37.13	38.05	39.42
Mass Hub	34.47	36.94	34.80	34.81	34.27	34.82	36.91	34.07	37.58	39.25	39.63	40.10	39.19	37.52	34.77	34.54	34.71	37.44	40.54	57.99	51.59	39.55	35.71	37.29	38.27	39.64
Cleared Load (GW)	11.1	10.9	10.6	10.4	10.6	10.8	10.8	11.7	12.5	13.2	13.4	13.3	13.0	12.7	12.3	12.2	12.5	13.3	14.1	14.8	14.1	13.3	12.3	11.0		

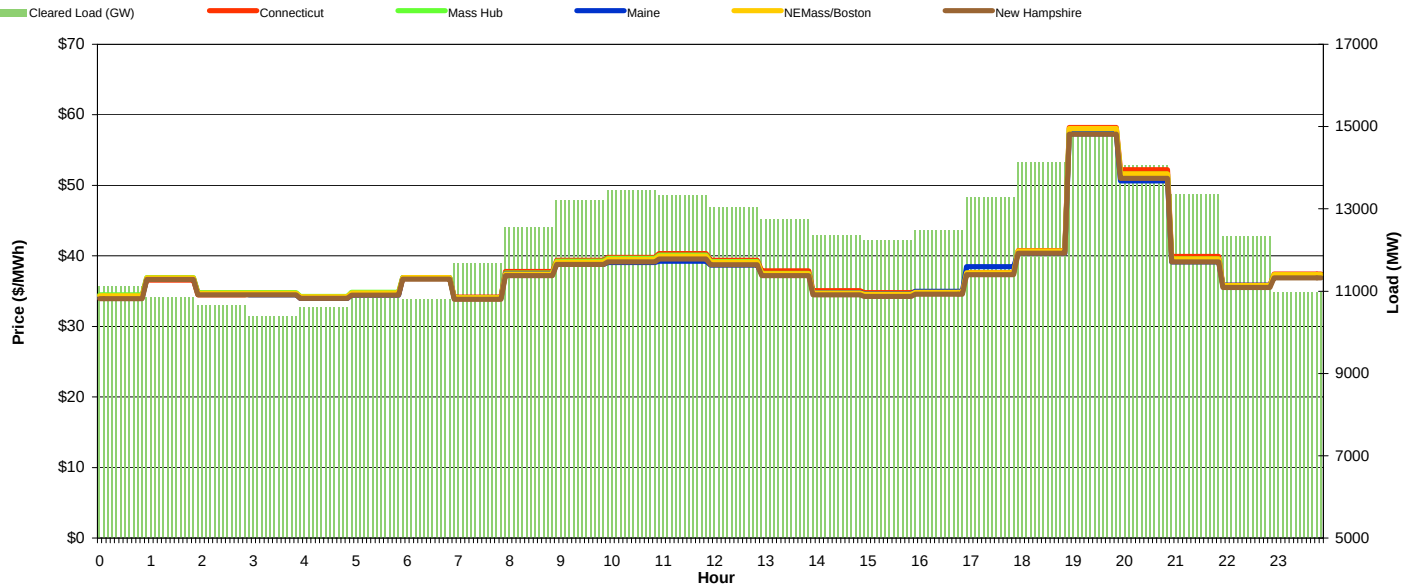

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	34.10	32.75	32.33	36.77	34.58	34.12	47.93	35.26	42.98	38.17	39.92	48.99	45.82	44.49	37.53	34.10	32.25	31.51	36.04	58.87	47.95	38.02	39.32	44.41	39.51	40.70
NEMass/Boston	33.97	32.93	32.53	36.77	34.73	34.39	48.06	35.52	42.67	37.84	39.62	48.54	45.32	44.04	37.27	33.99	32.28	31.58	36.19	59.27	47.89	37.87	39.22	44.57	39.46	40.57
New Hampshire	33.42	32.45	32.15	36.40	34.41	34.04	47.50	35.13	42.30	37.43	39.14	47.88	44.67	43.50	36.80	33.56	31.87	31.17	35.69	58.47	47.21	37.33	38.75	43.92	38.97	40.06
Maine	33.55	32.61	32.27	36.47	34.62	34.39	48.26	35.57	42.82	37.53	39.01	47.69	44.67	43.68	37.09	33.88	32.21	31.42	35.75	58.99	47.57	37.47	39.24	44.51	39.22	40.29
Mass Hub	33.98	32.88	32.48	36.77	34.70	34.32	47.95	35.45	42.70	37.88	39.63	48.58	45.37	44.07	37.21	33.90	32.16	31.43	35.98	58.78	47.58	37.70	39.05	44.35	39.37	40.47
DA Forecast Load (GW)	11.41	10.91	10.67	10.61	10.69	11.04	11.60	12.21	13.04	13.62	13.79	13.88	13.79	13.56	13.35	13.33	13.51	13.98	14.40	15.32	15.16	14.26	13.04	11.92		
Forecast Error %	3.3%	5.4%	5.6%	5.4%	5.1%	4.2%	2.0%	1.9%	0.5%	0.4%	0.9%	0.7%	0.6%	0.2%	-0.6%	-1.7%	-2.2%	-2.7%	-1.4%	0.4%	1.0%	1.2%	1.2%	1.1%		

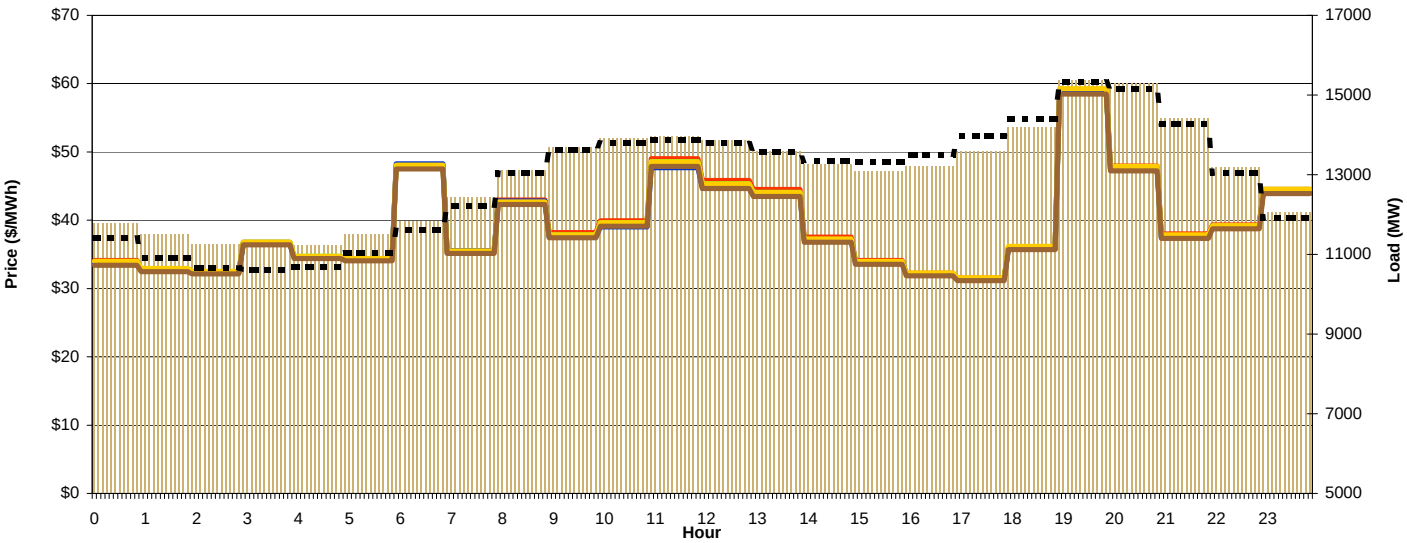

ISO-NE Daily Report

Monday March 21, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	36.92	35.16	34.68	34.86	35.95	37.08	45.22	60.83	61.81	59.59	61.66	62.57	61.45	62.56	54.12	54.77	57.66	58.59	61.00	70.05	58.68	41.82	39.00	35.35	50.89	57.89
NEMass/Boston	36.97	35.23	34.78	35.06	36.26	37.33	44.21	58.39	60.10	58.07	60.02	57.61	57.51	57.32	51.95	51.82	55.20	54.83	58.08	67.97	56.89	40.55	38.46	35.27	49.16	55.30
New Hampshire	36.58	34.89	34.47	34.76	35.92	36.96	43.74	57.82	59.64	57.59	59.42	57.04	56.92	56.69	51.48	51.28	54.53	54.19	57.28	67.00	56.11	40.06	38.18	34.87	48.64	54.70
Maine	36.74	35.05	34.63	34.93	36.15	37.92	160.07	223.45	60.27	58.00	59.30	56.90	56.81	56.24	51.11	50.63	54.00	54.00	57.40	66.88	55.81	39.88	38.12	35.16	60.39	64.93
Mass Hub	36.93	35.23	34.77	35.08	36.22	37.35	44.66	58.51	60.15	57.99	60.01	57.45	57.29	57.16	52.04	51.85	55.28	54.60	58.00	68.14	57.00	40.57	38.31	35.26	49.16	55.27
Cleared Load (GW)	10.7	10.7	10.6	10.8	10.9	11.9	13.9	14.4	14.8	15.1	15.3	15.3	15.0	14.7	14.4	14.3	14.5	14.9	15.8	16.1	15.3	14.2	12.7	11.7		

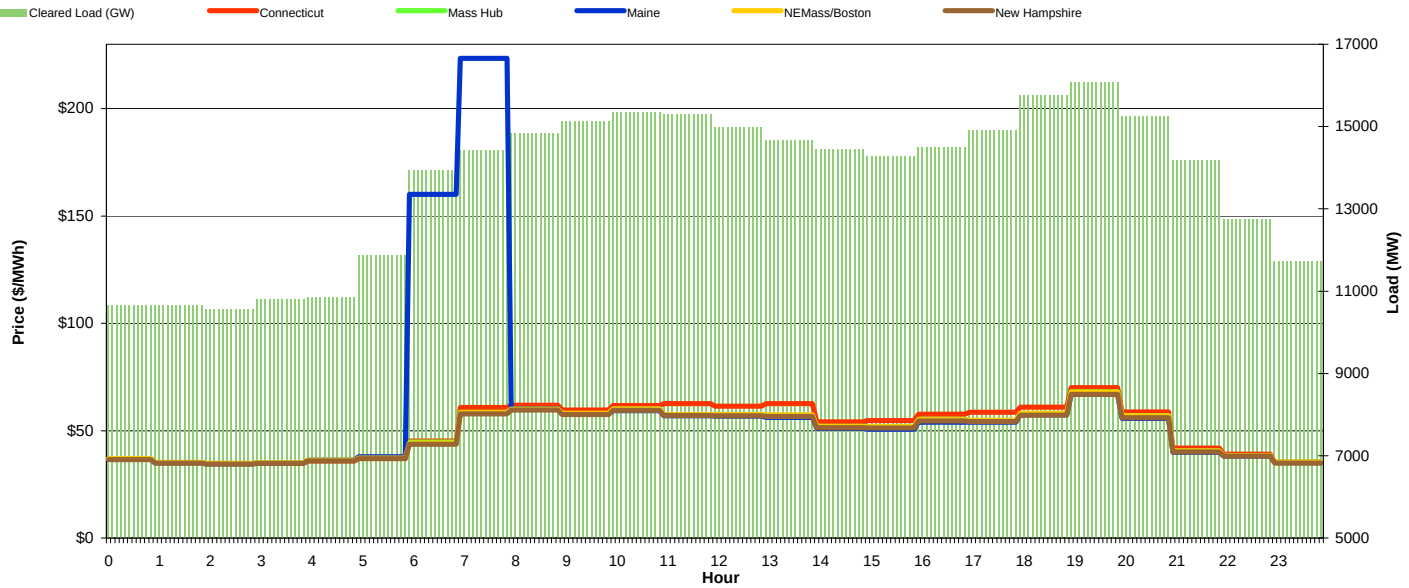

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	47.66	35.23	33.46	29.51	30.35	30.53	63.01	107.20	84.56	75.43	182.92	132.73	58.76	68.57	146.39	64.77	94.41	53.77	47.66	49.04	45.35	41.25	36.41	40.09	66.63	80.58
NEMass/Boston	47.65	35.29	33.59	29.76	30.59	30.69	62.28	106.46	84.20	74.92	180.60	130.83	57.78	67.28	142.98	62.99	92.03	52.88	47.27	48.59	44.73	40.75	36.11	40.07	65.85	79.40
New Hampshire	46.98	34.89	33.24	29.42	30.23	30.41	62.00	105.80	83.56	74.13	178.32	128.93	56.79	66.04	139.85	61.46	89.87	51.68	46.34	47.65	43.92	40.13	35.55	39.33	64.86	78.13
Maine	47.53	35.23	33.65	29.86	30.66	31.15	63.57	108.26	85.24	74.52	178.09	128.12	56.05	65.13	137.52	60.37	88.33	50.86	46.01	47.46	43.68	40.52	36.25	40.15	64.93	77.90
Mass Hub	47.54	35.25	33.56	29.70	30.53	30.62	62.18	106.10	83.80	74.62	180.10	130.50	57.70	67.23	143.21	63.11	92.12	52.78	47.08	48.31	44.60	40.67	36.06	39.95	65.72	79.25
DA Forecast Load (GW)	11.32	10.92	10.79	10.79	11.15	12.26	14.42	15.82	16.12	16.33	16.55	16.54	16.47	16.43	16.25	16.07	16.15	16.52	16.86	17.26	16.67	15.48	13.95	12.58		
Forecast Error %	1.7%	5.7%	6.0%	6.0%	5.3%	4.6%	-1.1%	-2.0%	-0.8%	-0.3%	0.1%	1.1%	1.7%	1.7%	1.8%	2.6%	3.0%	3.1%	2.6%	1.4%	1.4%	1.7%	1.7%	2.7%		

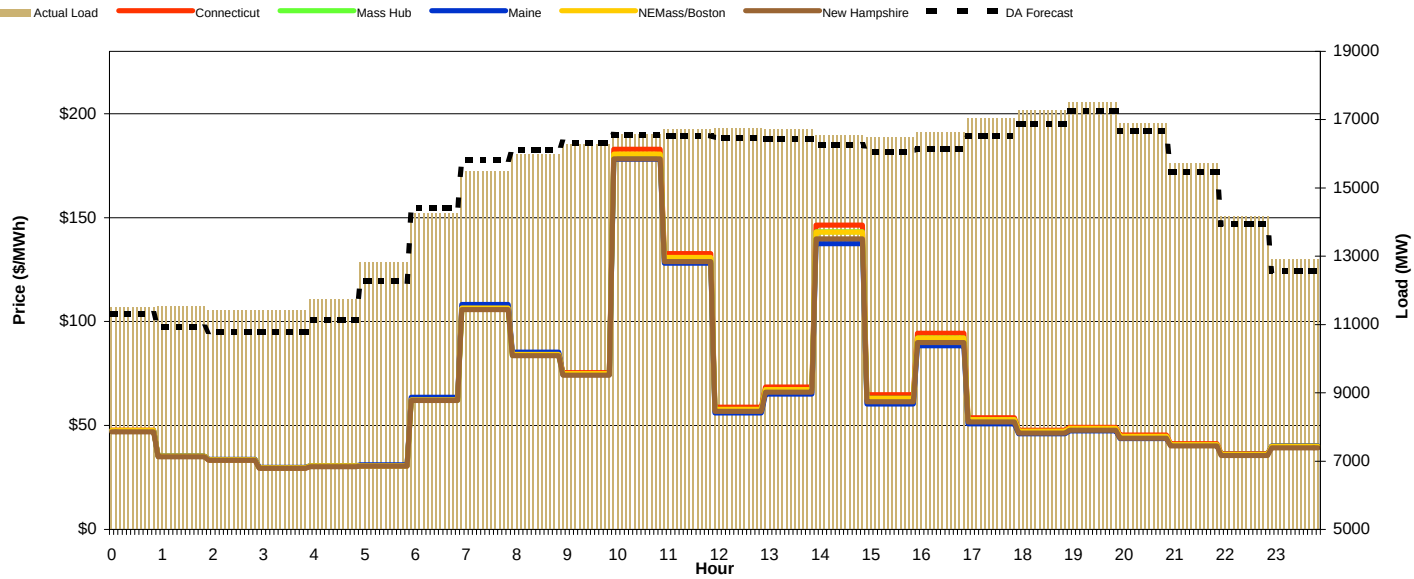

ISO-NE Daily Report

Tuesday March 22, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	37.33	35.84	33.67	33.66	36.95	37.72	46.69	64.71	54.00	45.80	47.44	45.14	45.11	43.26	39.23	38.68	39.59	42.82	53.48	65.37	54.41	44.93	40.26	37.43	44.31	47.76
NEMass/Boston	37.27	35.89	33.75	33.78	36.78	37.52	45.59	63.03	52.92	44.82	45.50	44.30	44.09	42.55	38.59	38.07	38.73	41.88	50.02	63.34	52.23	43.53	39.43	37.24	43.37	46.44
New Hampshire	36.85	35.51	33.39	33.41	36.42	37.29	45.17	62.21	52.30	44.62	45.24	44.05	43.80	42.28	38.37	37.82	38.51	41.53	49.60	62.72	51.80	43.11	39.01	36.88	43.00	46.06
Maine	37.28	35.90	33.78	33.81	36.87	37.83	55.00	65.00	64.77	55.30	50.00	48.00	44.23	42.61	40.14	40.05	40.14	42.00	63.00	70.00	52.39	43.09	39.45	37.31	46.16	50.01
Mass Hub	37.36	35.99	33.86	33.86	36.92	37.61	45.96	63.18	52.86	45.00	45.57	44.36	44.27	42.60	38.60	38.08	38.92	42.03	49.98	63.60	52.38	43.82	39.64	37.34	43.49	46.56
Cleared Load (GW)	11.5	11.1	11.1	11.1	11.4	12.1	14.3	15.0	15.4	15.9	15.8	15.8	15.6	15.4	14.9	14.8	15.0	15.3	15.8	16.2	15.8	14.9	13.2	12.2		

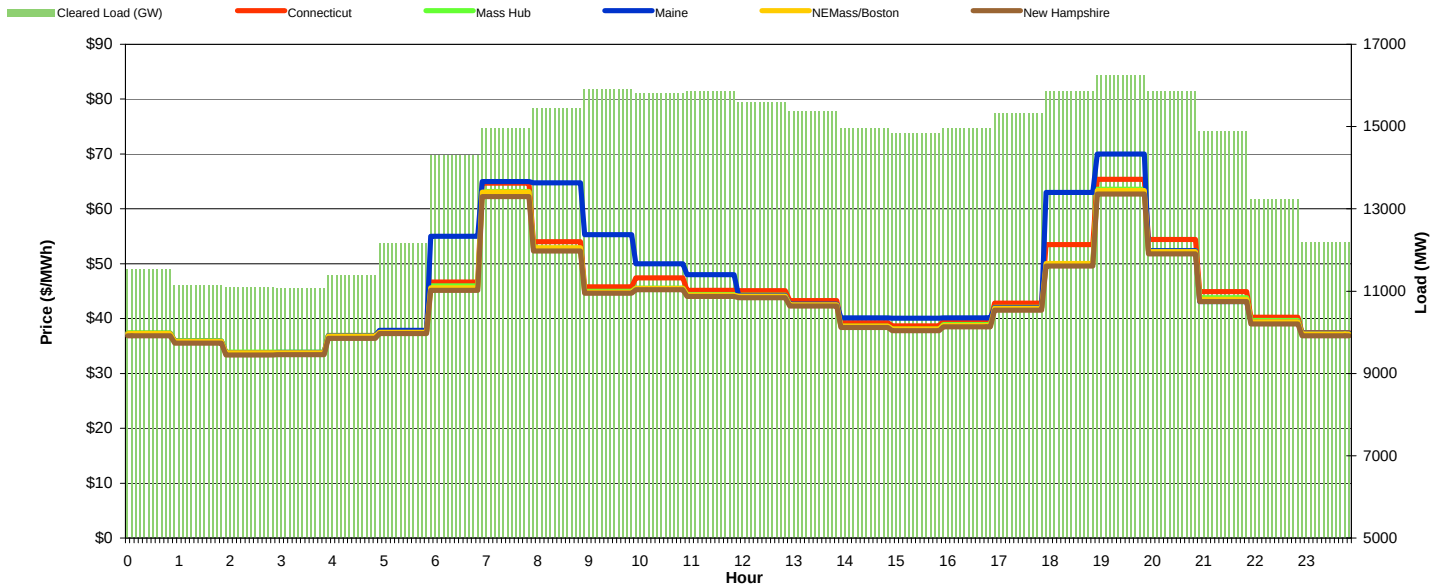

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	35.26	34.34	31.45	32.64	33.47	37.40	48.02	75.18	53.16	39.15	43.86	41.55	42.62	37.33	38.06	37.83	38.18	49.02	51.47	58.45	49.71	58.53	41.55	37.87	43.59	47.23
NEMass/Boston	35.33	34.53	31.72	32.94	33.67	37.33	47.74	74.69	52.85	38.73	43.13	40.88	41.73	36.57	37.26	37.14	37.50	48.10	50.37	57.40	48.96	57.26	41.04	37.73	43.11	46.48
New Hampshire	34.80	34.06	31.27	32.51	33.24	37.02	47.27	73.63	52.12	38.21	42.51	40.27	41.07	35.91	36.58	36.50	36.80	47.19	49.41	56.27	48.10	56.43	40.49	37.21	42.45	45.72
Maine	35.56	34.70	31.93	33.32	34.21	38.37	48.73	75.80	53.51	38.72	42.66	40.34	40.79	35.30	35.97	35.98	36.36	46.48	48.61	55.57	47.59	56.67	40.99	37.63	42.74	45.71
Mass Hub	35.28	34.47	31.62	32.85	33.61	37.29	47.56	74.23	52.54	38.59	43.03	40.77	41.68	36.53	37.23	37.11	37.45	48.04	50.35	57.27	48.84	57.28	41.00	37.72	43.01	46.37
DA Forecast Load (GW)	11.69	11.23	11.02	10.98	11.30	12.42	14.58	15.85	16.08	16.12	16.22	16.11	15.92	15.79	15.56	15.37	15.43	15.78	16.17	16.90	16.53	15.47	13.96	12.60		
Forecast Error %	7.9%	8.6%	8.6%	8.7%	8.0%	6.0%	-0.1%	-1.2%	-1.5%	-1.7%	-1.4%	-0.6%	0.0%	0.3%	0.5%	2.5%	1.9%	1.6%	1.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.8%	4.1%		

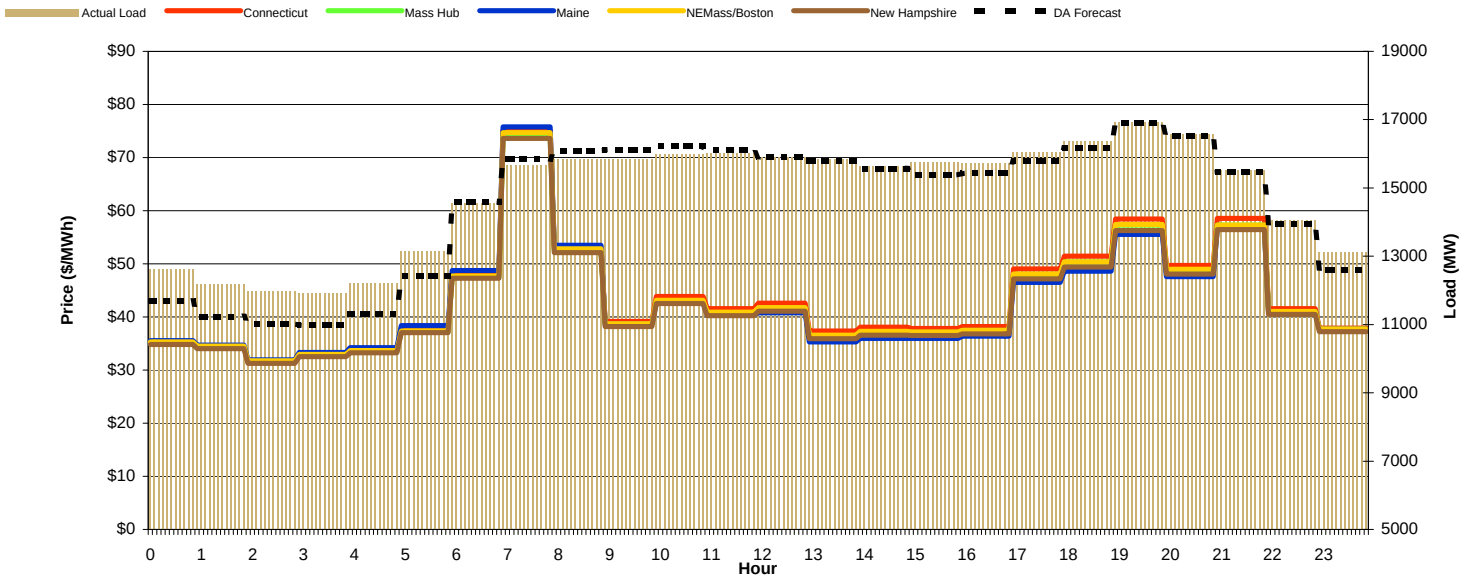

ISO-NE Daily Report

Wednesday March 23, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.75	36.73	36.00	34.72	36.60	40.06	48.88	69.41	63.73	65.89	67.22	67.39	63.56	58.65	58.37	49.68	59.21	62.39	67.33	77.80	67.10	53.84	43.75	40.15	54.51	62.21
NEMass/Boston	39.27	36.37	35.75	34.67	36.44	39.50	47.65	66.01	60.52	62.78	63.98	64.13	60.45	56.44	56.02	48.21	56.28	59.49	64.66	75.56	64.29	51.42	42.52	39.36	52.57	59.55
New Hampshire	38.92	36.08	35.46	34.40	36.21	39.43	47.55	65.66	60.09	62.29	63.44	63.60	59.91	55.99	55.60	47.88	55.85	58.98	64.16	75.10	63.76	51.21	42.13	39.19	52.20	59.10
Maine	38.77	36.00	35.38	34.39	36.28	39.69	58.15	70.00	72.00	62.17	63.00	63.00	59.33	55.37	55.10	47.37	55.12	58.62	64.05	75.00	63.82	50.69	41.89	39.46	53.11	59.78
Mass Hub	39.36	36.48	35.85	34.73	36.51	39.59	48.00	66.49	60.75	63.15	64.39	64.62	60.93	56.83	56.49	48.49	56.80	59.94	64.91	76.07	64.63	51.94	42.88	39.54	52.89	59.96
Cleared Load (GW)	11.4	11.2	11.2	11.4	11.4	11.7	14.4	15.5	15.5	15.6	15.7	15.6	15.3	15.4	15.2	15.3	15.1	15.5	15.9	16.4	15.9	14.9	13.7	12.1		

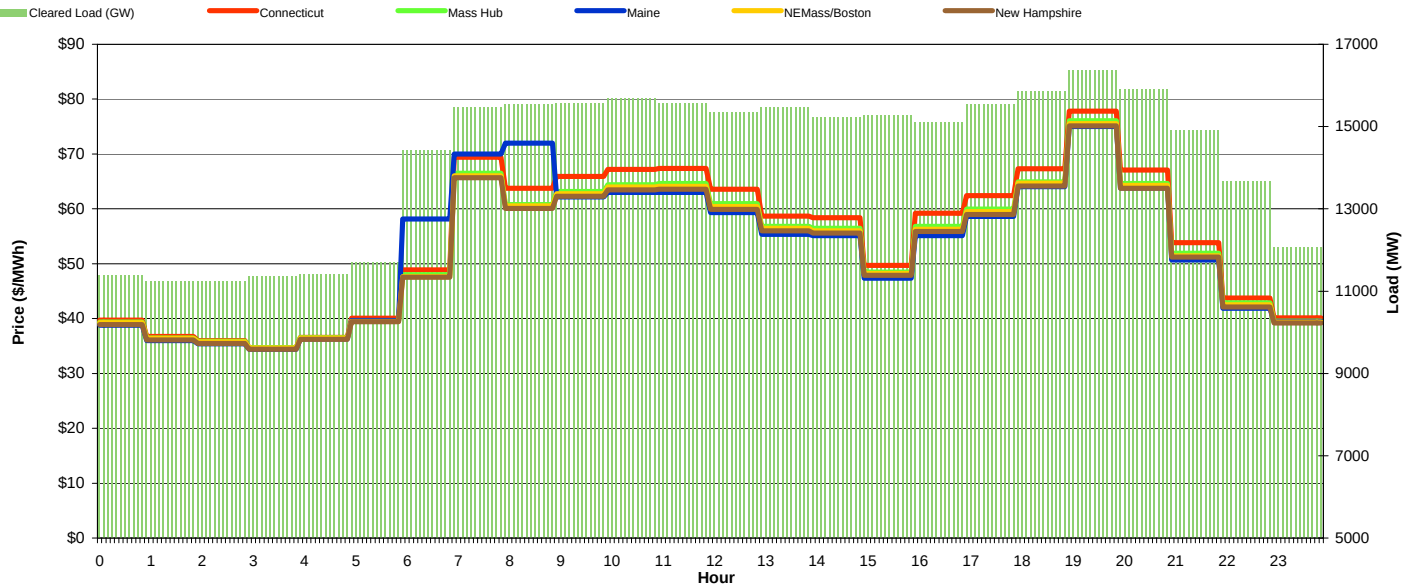

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	38.58	37.06	34.02	32.72	34.67	35.83	44.51	51.44	48.01	39.95	41.54	45.16	45.46	42.04	40.72	41.43	50.72	44.96	40.91	57.88	53.04	46.17	41.19	40.33	42.85	45.66
NEMass/Boston	38.28	36.87	33.99	32.82	34.64	35.63	43.78	50.17	46.74	38.91	40.33	43.55	43.76	40.53	39.31	40.05	48.90	43.38	39.80	56.83	51.72	44.57	40.09	39.73	41.85	44.29
New Hampshire	37.85	36.56	33.72	32.55	34.42	35.45	43.57	49.92	46.48	38.53	39.89	43.15	43.34	40.14	38.79	39.43	48.25	42.78	39.25	56.17	51.10	44.06	39.70	39.37	41.44	43.81
Maine	37.76	36.66	33.90	32.79	34.73	35.93	44.25	50.71	46.85	38.23	39.29	42.38	42.60	39.32	37.71	38.15	47.10	41.80	38.52	55.63	50.33	42.95	39.82	39.63	41.13	43.21
Mass Hub	38.32	36.92	34.01	32.79	34.66	35.64	43.76	50.14	46.70	38.88	40.35	43.65	43.89	40.62	39.41	40.14	49.03	43.47	39.77	56.56	51.62	44.70	40.19	39.78	41.88	44.32
DA Forecast Load (GW)	11.84	11.40	11.26	11.25	11.61	12.78	14.91	16.17	16.41	16.50	16.58	16.46	16.24	16.17	15.98	15.82	15.85	16.26	16.66	17.23	16.84	15.79	14.31	12.94		
Forecast Error %	3.1%	5.9%	6.2%	6.2%	5.3%	2.9%	-1.6%	-1.9%	-1.7%	-2.3%	-2.7%	-2.3%	-1.3%	-1.1%	-1.1%	-0.5%	0.6%	0.8%	0.3%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	0.3%	2.4%		

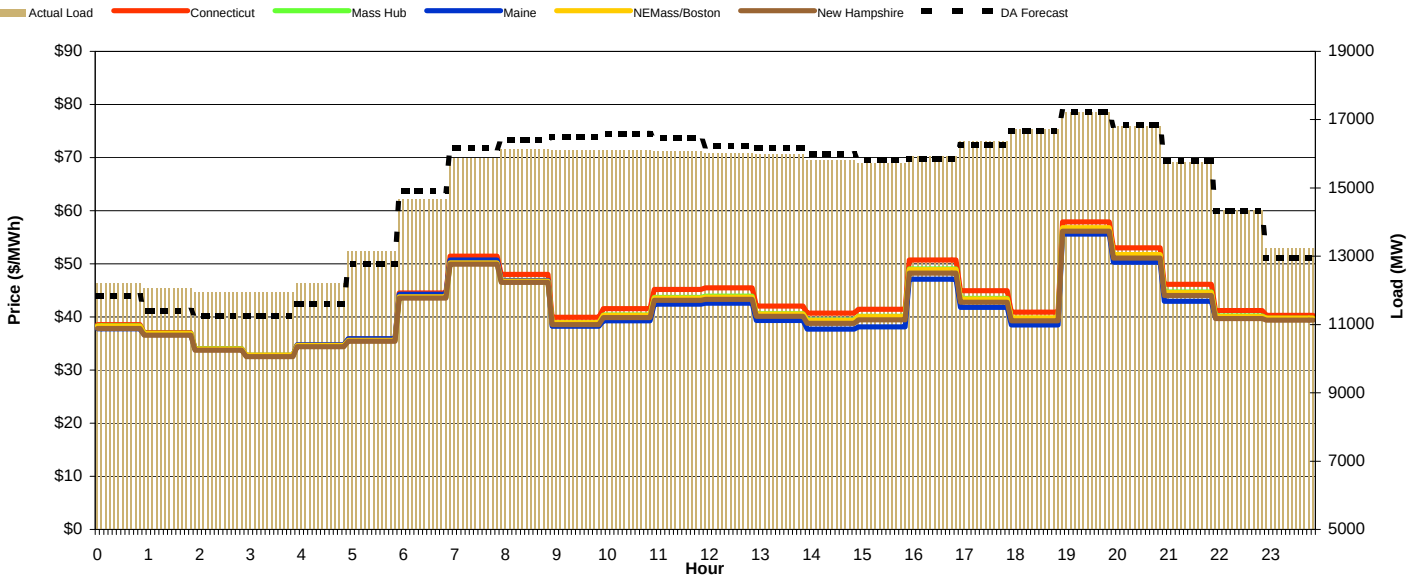

For archival records go to http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/isone/isone-iso-archives.asp

ISO-NE Daily Report

Thursday March 24, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.68	37.13	36.37	35.45	37.01	39.93	47.55	56.97	58.76	59.12	63.24	55.28	53.26	53.00	48.29	49.34	45.47	51.23	55.19	68.12	60.50	50.80	43.15	39.89	49.36	54.48
NEMass/Boston	39.24	36.93	36.13	35.15	36.91	39.35	46.66	54.21	55.79	55.89	58.50	51.94	50.18	50.01	46.76	46.18	44.24	48.40	51.54	64.82	56.61	48.13	42.14	39.34	47.29	51.58
New Hampshire	39.05	36.72	35.96	35.03	36.81	39.41	46.88	54.11	55.56	55.70	58.31	51.63	49.98	49.94	46.56	46.07	43.97	48.05	51.33	64.31	56.05	47.74	41.89	39.03	47.09	51.33
Maine	38.98	36.61	35.84	35.00	36.97	39.59	60.00	53.81	55.00	54.82	57.17	50.50	48.78	48.63	45.47	44.91	43.09	46.93	50.47	63.31	55.00	46.55	41.13	38.57	46.96	50.35
Mass Hub	39.27	36.96	36.22	35.22	36.90	39.40	46.71	54.58	55.89	56.19	58.81	52.15	50.39	50.22	46.88	46.40	44.29	48.38	51.44	64.79	56.69	48.32	42.19	39.35	47.40	51.73
Cleared Load (GW)	11.5	11.1	11.1	11.0	11.1	11.7	13.6	15.2	15.1	15.1	15.1	15.4	15.2	15.1	15.0	14.6	14.8	15.2	15.5	16.1	15.5	14.5	13.3	12.0		

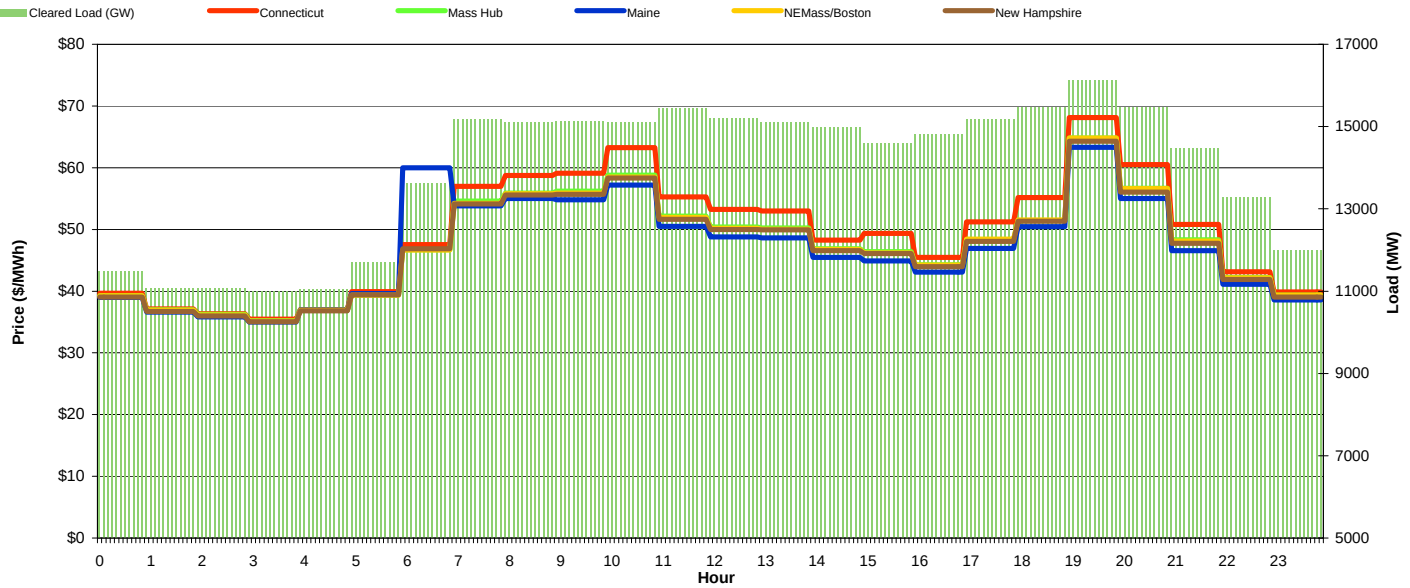

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	42.45	38.92	38.68	39.18	39.93	49.38	58.19	48.96	58.93	61.62	62.90	51.71	44.98	45.27	42.85	42.55	40.75	40.89	41.56	43.40	48.50	47.37	40.69	39.28	46.21	47.68
NEMass/Boston	42.01	38.94	38.77	39.18	39.91	48.95	57.00	47.79	57.03	58.03	58.60	50.03	43.74	43.99	41.83	41.59	40.00	40.14	40.83	42.74	47.23	45.92	39.97	39.22	45.14	46.22
New Hampshire	41.71	38.67	38.53	38.99	39.80	49.00	56.84	47.46	56.50	57.51	57.97	49.52	43.20	43.47	41.31	41.06	39.49	39.53	40.28	42.18	46.70	45.31	39.48	38.61	44.71	45.69
Maine	41.91	38.99	38.91	39.41	40.43	50.32	57.95	47.32	56.02	56.97	57.02	48.46	42.20	42.34	40.37	40.22	39.11	38.86	39.57	41.59	45.90	44.34	38.93	38.11	44.39	44.95
Mass Hub	42.07	38.92	38.76	39.20	39.91	48.92	57.02	47.71	57.07	58.11	58.73	50.08	43.74	44.00	41.82	41.54	39.89	40.05	40.74	42.53	47.18	46.01	39.96	39.06	45.13	46.20
DA Forecast Load (GW)	12.07	11.63	11.45	11.42	11.73	12.87	15.07	16.29	16.52	16.58	16.69	16.57	16.37	16.24	15.98	15.82	15.89	16.25	16.60	17.28	16.92	15.88	14.41	13.04		
Forecast Error %	4.1%	4.1%	5.7%	5.9%	3.6%	0.7%	-1.9%	-2.1%	-1.4%	-0.8%	-1.4%	-1.7%	-2.1%	-2.1%	-2.3%	-2.5%	-3.4%	-4.3%	-4.8%	-3.7%	-2.5%	-1.7%	-1.6%	-0.9%		

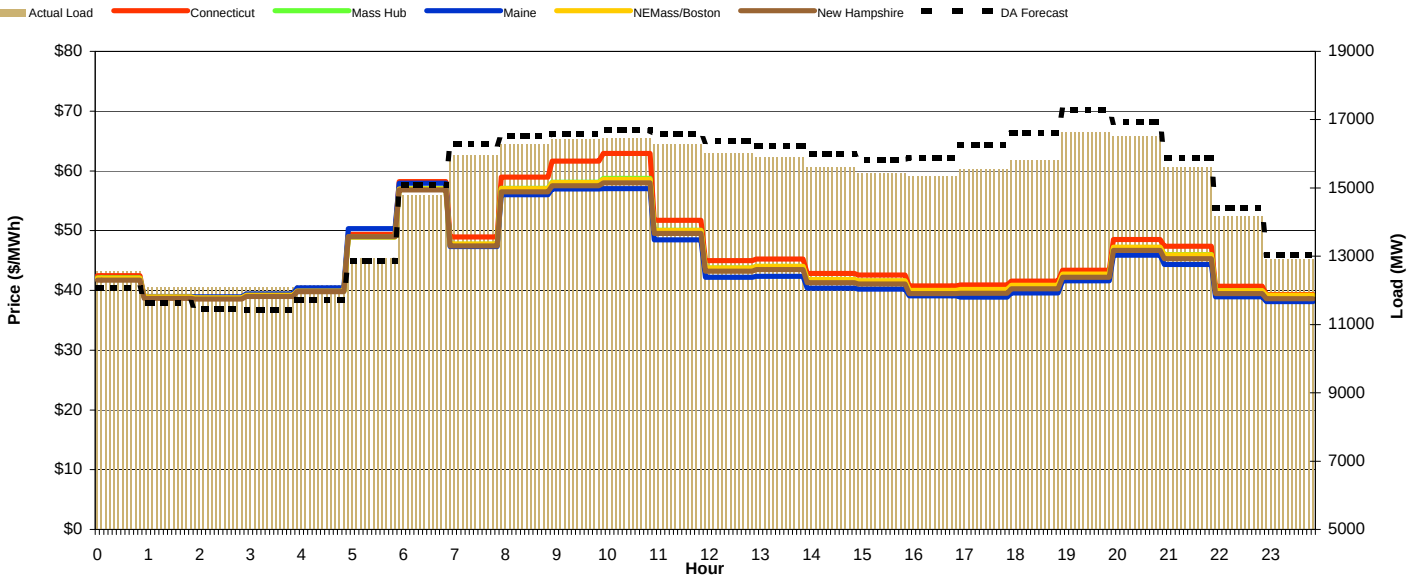

ISO-NE Daily Report

Friday March 25, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	40.47	40.38	40.29	40.10	40.22	40.80	49.88	64.33	68.44	59.51	63.92	57.47	52.87	48.45	45.78	44.50	44.92	49.41	61.93	73.18	63.16	52.90	49.64	53.79	51.93	56.28
NEMass/Boston	39.45	39.42	39.41	39.36	39.34	39.94	48.39	60.55	64.89	56.31	59.92	54.38	50.85	47.03	44.55	43.23	43.44	47.01	57.05	68.40	57.88	49.98	47.85	53.28	49.66	53.33
New Hampshire	39.02	38.94	38.90	38.91	38.96	39.67	48.13	60.09	64.36	55.91	59.38	53.88	50.41	46.63	44.12	42.83	42.97	46.53	56.29	67.35	56.93	49.25	47.22	52.33	49.13	52.76
Maine	38.45	38.18	38.15	38.35	38.57	39.20	47.44	59.11	63.07	54.85	57.61	52.25	48.88	45.28	42.83	41.72	41.62	45.14	54.44	64.76	54.76	47.18	45.21	51.47	47.86	51.17
Mass Hub	39.84	39.79	39.77	39.69	39.66	40.26	48.86	61.05	65.50	56.73	60.46	54.87	51.28	47.30	44.77	43.38	43.67	47.23	57.48	68.96	58.31	50.52	48.32	53.35	50.04	53.74
Cleared Load (GW)	12.1	11.6	11.4	11.3	11.6	12.5	14.5	15.2	15.2	15.3	15.2	15.2	15.0	15.0	14.7	14.4	14.5	14.7	15.2	15.6	15.2	14.4	13.2	11.7		

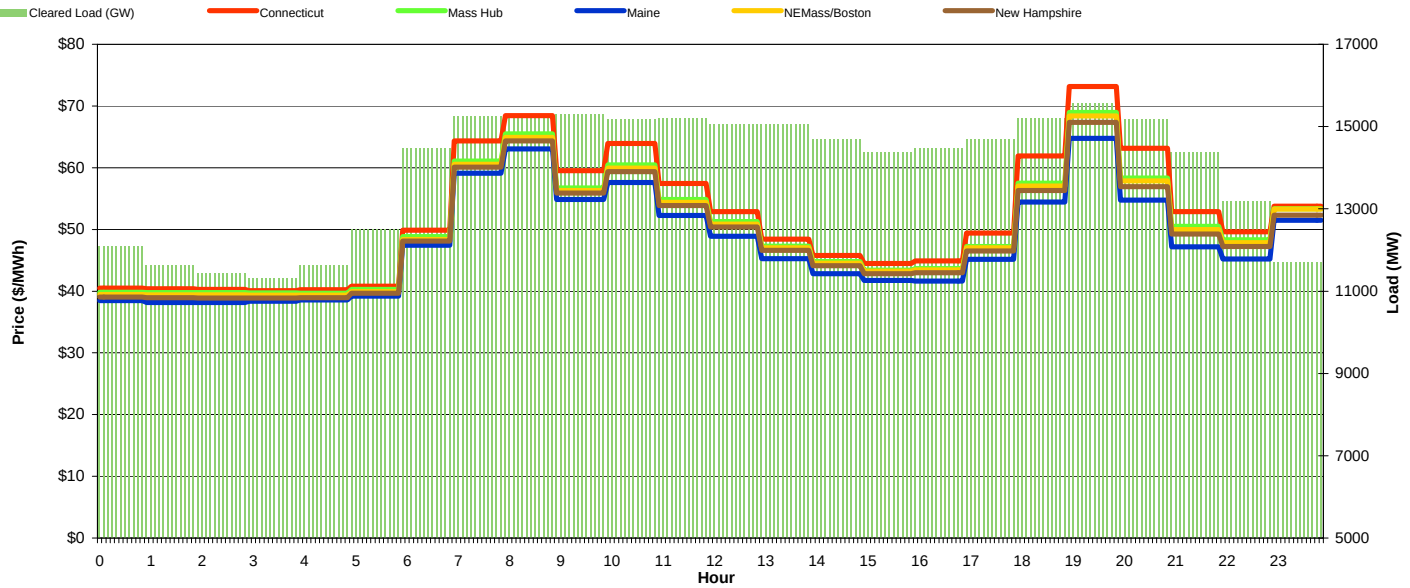

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	38.87	38.70	38.89	39.39	39.28	40.07	52.19	61.08	53.58	56.54	56.10	47.74	47.14	38.58	39.14	40.65	38.27	39.99	38.84	42.34	43.40	42.40	40.77	40.16	43.92	45.41
NEMass/Boston	38.39	38.20	38.30	38.70	38.49	39.38	50.86	59.05	52.02	52.02	47.72	45.97	42.99	37.51	38.26	39.48	37.17	38.52	37.41	40.82	41.48	40.63	39.24	39.51	42.17	43.14
New Hampshire	37.76	37.61	37.77	38.21	38.06	39.03	50.27	58.33	51.43	51.45	47.19	45.50	42.52	37.02	37.79	39.03	36.70	37.97	36.84	40.25	40.96	40.07	38.66	38.81	41.63	42.61
Maine	37.19	37.02	37.27	37.85	37.84	39.30	50.04	57.74	51.13	50.75	46.21	44.26	41.37	36.08	37.28	38.46	36.10	36.77	35.68	39.06	39.85	38.74	37.39	37.63	40.88	41.68
Mass Hub	38.43	38.27	38.42	38.86	38.66	39.44	50.93	59.13	51.99	52.13	47.99	46.11	43.21	37.55	38.26	39.56	37.25	38.72	37.61	40.98	41.75	40.92	39.51	39.58	42.30	43.29
DA Forecast Load (GW)	12.18	11.72	11.51	11.52	11.83	12.92	14.94	16.17	16.42	16.47	16.45	16.29	16.01	15.80	15.52	15.29	15.16	15.38	15.68	16.42	16.20	15.47	14.40	13.23		
Forecast Error %	2.9%	3.4%	3.6%	3.6%	3.5%	2.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-2.5%	-2.6%	-2.4%	-2.4%	-2.5%	-2.6%	-2.6%	-2.0%	-2.7%	-3.3%	-3.1%	-1.9%	-1.6%	-1.6%	-1.3%		

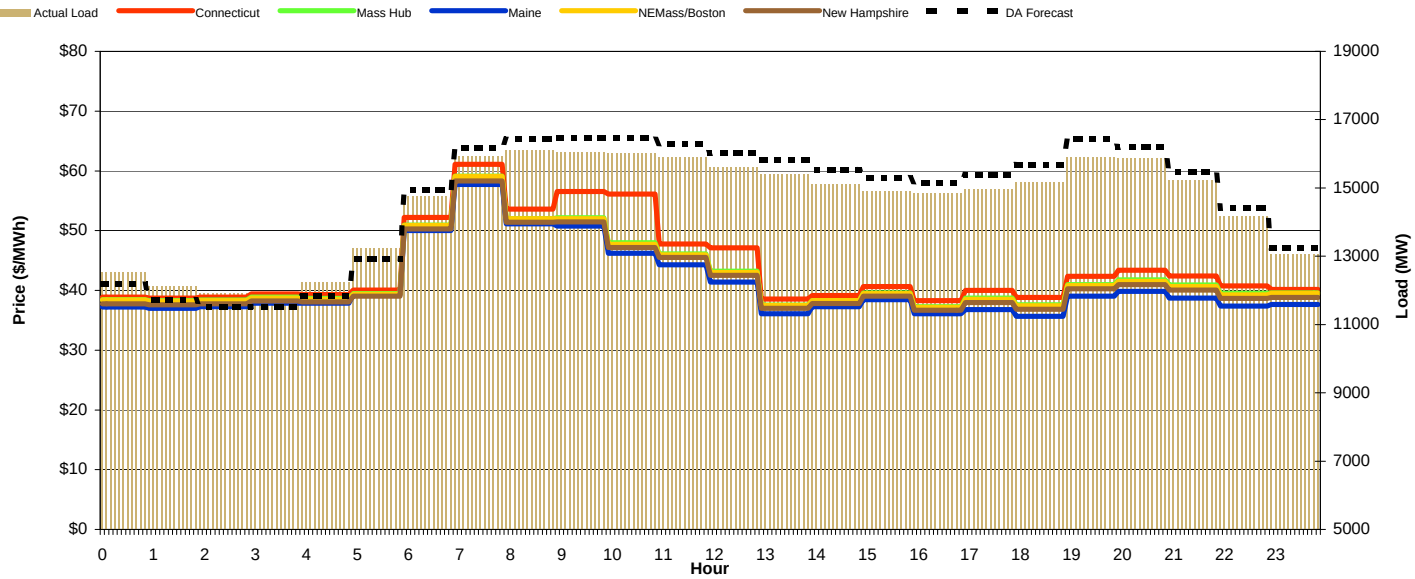

ISO-NE Daily Report

Saturday March 26, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	42.30	40.62	39.47	38.73	38.95	40.23	42.40	46.76	60.85	64.60	63.00	57.57	47.62	43.93	42.05	40.19	40.16	42.81	47.09	70.00	63.92	60.41	47.25	41.82	48.45	52.39
NEMass/Boston	41.93	40.50	39.70	38.86	39.19	40.51	42.16	45.96	59.92	63.81	62.28	56.91	47.05	43.42	41.83	40.02	39.96	42.59	46.80	69.27	63.04	59.37	47.31	41.83	48.09	51.85
New Hampshire	41.27	39.89	39.08	38.29	38.63	39.92	41.58	45.33	58.94	62.77	61.16	55.87	46.27	42.72	41.13	39.38	39.33	42.01	46.22	67.90	61.61	58.06	46.54	41.10	47.29	50.95
Maine	39.83	38.78	38.24	37.51	37.92	38.75	40.11	44.14	57.08	60.84	59.18	53.99	44.54	41.39	39.87	38.33	38.05	40.67	44.90	65.54	59.14	55.86	45.00	39.80	45.81	49.28
Mass Hub	42.11	40.69	39.73	38.96	39.20	40.50	42.24	46.15	60.08	63.90	62.36	56.96	47.04	43.53	41.95	40.17	40.05	42.68	46.66	69.24	63.07	59.48	47.18	41.85	48.16	51.91
Cleared Load (GW)	11.8	11.6	11.4	11.2	11.3	11.7	12.1	13.1	13.9	14.3	14.3	14.0	13.8	13.4	13.0	12.8	12.9	13.6	14.0	14.4	14.2	13.7	13.0	12.0		

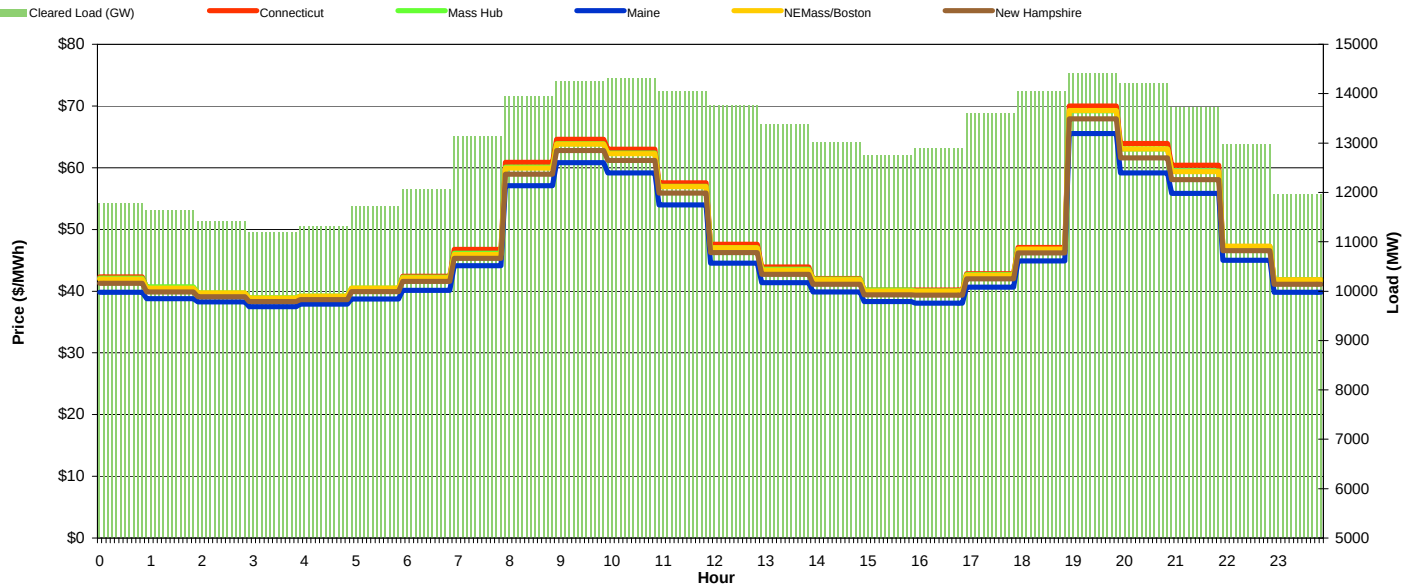

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	41.46	39.09	37.47	38.84	39.09	38.61	39.72	46.85	51.40	54.66	60.82	58.33	49.82	45.24	40.78	39.39	38.62	38.86	41.02	48.84	53.87	43.65	39.37	39.20	44.38	46.97
NEMass/Boston	41.05	38.91	37.40	38.78	39.03	38.60	39.51	46.60	51.20	54.32	59.98	57.64	49.37	44.82	40.80	39.54	38.80	39.04	41.17	48.65	52.89	42.79	39.15	38.89	44.12	46.67
New Hampshire	40.14	38.21	36.74	38.10	38.39	37.95	38.65	45.62	50.26	53.30	58.71	56.40	48.31	43.92	39.99	38.72	37.97	38.15	40.26	47.67	51.86	42.07	38.50	38.25	43.26	45.73
Maine	38.77	37.40	35.88	37.30	37.61	37.13	37.58	44.65	49.19	52.10	56.80	54.39	46.52	42.47	39.01	37.78	36.92	36.77	38.79	46.14	49.99	40.87	37.22	37.27	42.02	44.35
Mass Hub	41.03	38.92	37.40	38.78	39.03	38.57	39.42	46.43	50.98	54.05	59.77	57.43	49.25	44.70	40.60	39.31	38.56	38.82	40.96	48.42	52.92	42.85	39.11	38.91	44.01	46.51
DA Forecast Load (GW)	12.13	11.73	11.50	11.43	11.55	11.97	12.76	13.60	14.49	14.98	15.07	14.89	14.57	14.20	13.83	13.63	13.54	13.87	14.39	15.25	15.18	14.67	13.73	12.72		
Forecast Error %	1.9%	5.2%	6.5%	6.6%	6.5%	6.4%	0.7%	0.4%	0.7%	1.2%	1.9%	2.4%	2.6%	2.6%	2.5%	2.4%	3.2%	2.5%	1.0%	1.0%	1.6%	1.0%	1.6%	3.4%		

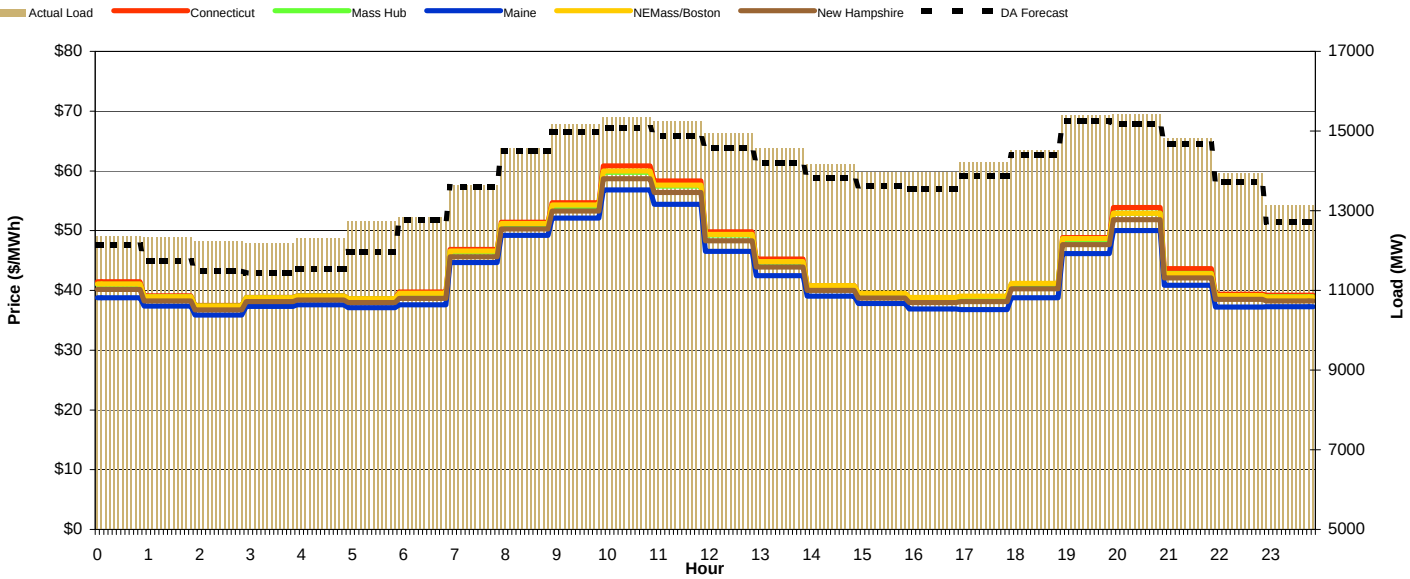

For archival records go to http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/isone/isone-iso-archives.asp

ISO-NE Daily Report

Sunday March 27, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	40.14	39.51	40.08	39.11	39.76	41.50	40.10	39.34	48.01	52.21	57.00	56.95	52.00	43.23	41.35	39.45	41.47	44.88	50.42	68.00	62.58	51.01	45.67	41.41	46.47	49.60
NEMass/Boston	40.22	39.66	39.99	39.07	39.61	41.22	40.29	40.29	48.70	52.03	56.78	56.73	51.94	43.19	41.48	39.73	41.47	44.69	49.99	63.76	61.83	50.10	45.73	41.56	46.25	49.28
New Hampshire	39.48	39.03	39.36	38.51	39.05	40.54	39.46	39.50	47.82	51.02	55.45	55.40	50.77	42.29	40.52	38.89	40.49	43.72	49.02	62.47	60.37	49.10	44.82	40.71	45.32	48.23
Maine	38.01	37.97	38.11	37.49	37.92	38.68	37.77	38.48	46.17	49.11	53.29	53.19	48.50	40.57	38.93	37.75	38.93	42.07	47.21	60.00	57.83	47.06	43.00	39.30	43.64	46.38
Mass Hub	40.18	39.67	40.11	39.13	39.71	41.34	40.35	40.09	48.61	52.16	56.89	56.86	52.02	43.18	41.43	39.56	41.37	44.60	49.90	63.71	61.94	50.29	45.63	41.55	46.26	49.27
Cleared Load (GW)	11.4	11.3	11.2	11.1	11.1	11.2	11.6	12.2	13.0	13.6	13.7	13.7	13.6	13.0	12.7	12.4	12.5	13.1	13.8	14.7	14.3	13.7	12.5	11.6		

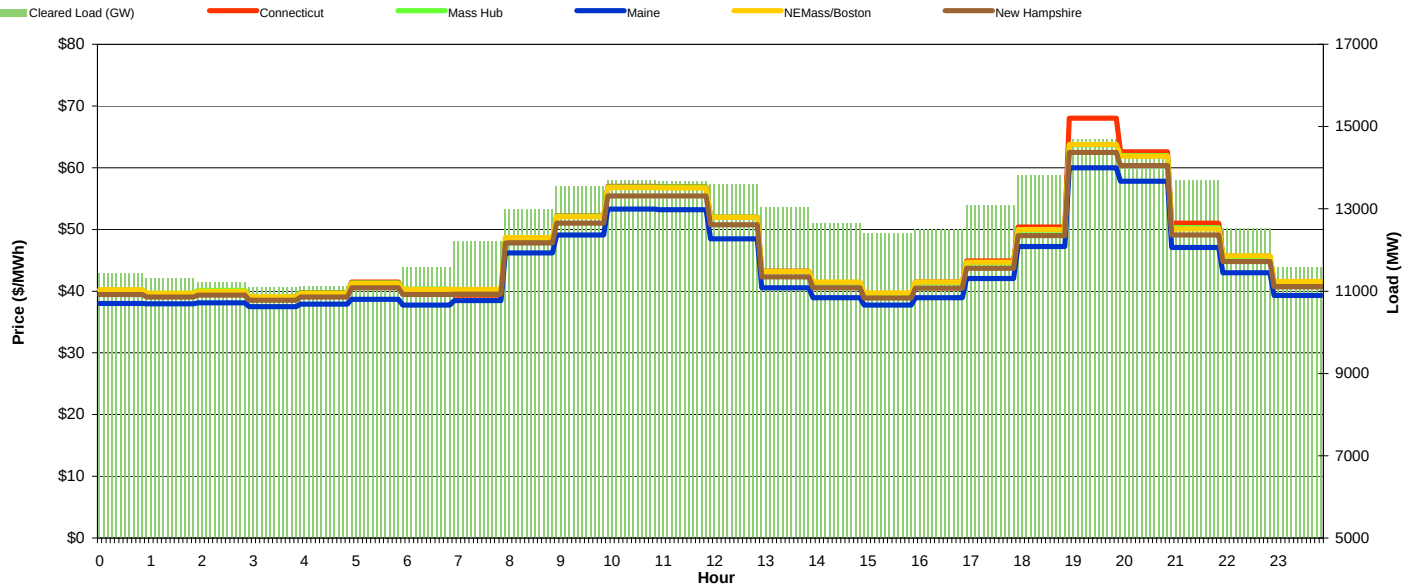

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	38.75	41.99	40.38	40.68	44.30	39.15	39.29	40.13	39.58	42.50	42.51	42.86	42.20	40.58	38.77	38.98	39.76	40.69	42.33	53.34	48.07	45.42	48.09	49.92	42.51	42.86
NEMass/Boston	38.57	41.89	40.20	40.48	43.98	38.72	38.97	40.41	40.09	42.51	42.42	42.59	42.06	40.41	38.70	38.87	39.45	40.32	42.05	52.58	46.88	43.74	46.33	48.62	42.12	42.46
New Hampshire	37.95	41.15	39.47	39.76	43.23	38.06	38.19	39.59	39.22	41.67	41.62	41.80	41.17	39.59	37.99	38.17	38.78	39.57	41.26	51.61	46.12	43.10	45.60	47.86	41.36	41.68
Maine	37.05	40.02	38.35	38.68	42.19	36.96	37.26	38.71	38.06	40.38	40.28	40.36	39.55	37.87	36.73	36.97	37.54	38.07	39.69	49.68	44.55	41.72	43.88	46.52	40.04	40.25
Mass Hub	38.57	41.86	40.17	40.47	43.97	38.72	38.91	40.24	39.86	42.37	42.32	42.56	41.99	40.36	38.66	38.84	39.47	40.36	42.06	52.61	47.02	44.00	46.61	48.81	42.12	42.46
DA Forecast Load (GW)	12.16	11.69	11.47	11.40	11.46	11.79	12.30	12.99	13.81	14.29	14.41	14.32	14.16	13.86	13.51	13.33	13.38	13.90	14.52	15.65	15.56	14.77	13.60	12.58		
Forecast Error %	1.7%	4.2%	4.2%	4.0%	3.8%	1.1%	-0.3%	-0.1%	-0.9%	0.1%	1.0%	2.1%	2.4%	2.6%	2.7%	2.9%	3.1%	2.1%	0.7%	0.2%	1.4%	1.1%	0.8%	-0.1%		

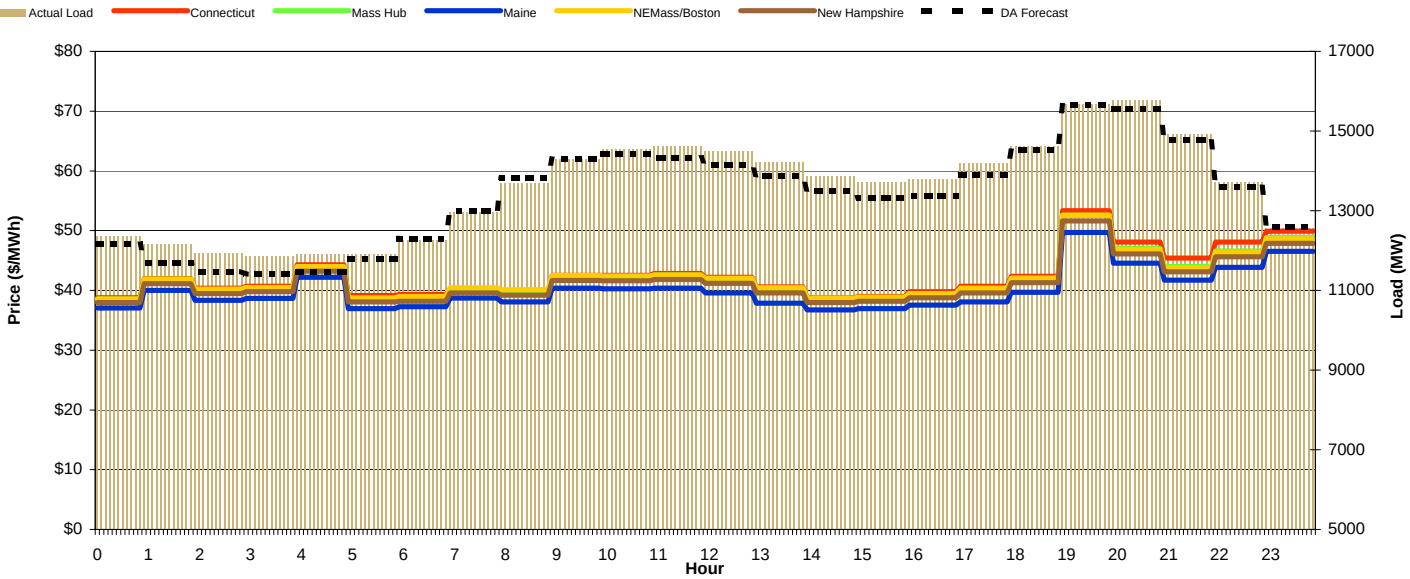

ISO-NE Daily Report

Monday March 28, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.34	39.38	39.01	38.90	38.74	39.98	52.34	74.32	68.40	68.63	69.06	67.27	60.58	57.00	49.33	45.41	45.92	54.27	59.71	77.00	69.89	52.01	45.16	40.40	53.84	60.25
NEMass/Boston	38.75	38.75	38.37	38.24	38.31	39.45	50.19	64.57	61.36	61.23	61.18	59.48	57.90	51.86	45.21	44.15	44.45	49.68	56.00	66.79	60.59	49.38	43.09	39.47	49.94	54.81
New Hampshire	38.17	38.25	37.89	37.75	37.84	39.20	49.89	63.67	60.53	60.42	60.21	58.59	57.14	51.33	44.67	43.65	44.01	49.03	55.08	65.52	59.44	48.72	42.73	39.04	49.28	54.05
Maine	37.30	37.31	36.97	36.85	37.03	38.53	47.85	60.50	58.05	58.02	57.36	55.65	54.04	48.73	42.64	42.03	42.34	46.81	52.63	61.86	55.84	46.00	41.26	38.09	47.24	51.49
Mass Hub	38.84	38.88	38.49	38.34	38.34	39.53	50.74	65.00	61.74	61.51	61.51	60.00	58.53	52.37	45.32	44.30	44.67	49.90	56.62	67.19	61.14	50.05	43.32	39.60	50.25	55.20
Cleared Load (GW)	11.0	10.9	10.7	10.6	11.0	11.9	14.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.3	15.0	14.8	14.4	14.1	14.2	14.6	15.3	15.8	15.4	14.3	13.0	11.8		

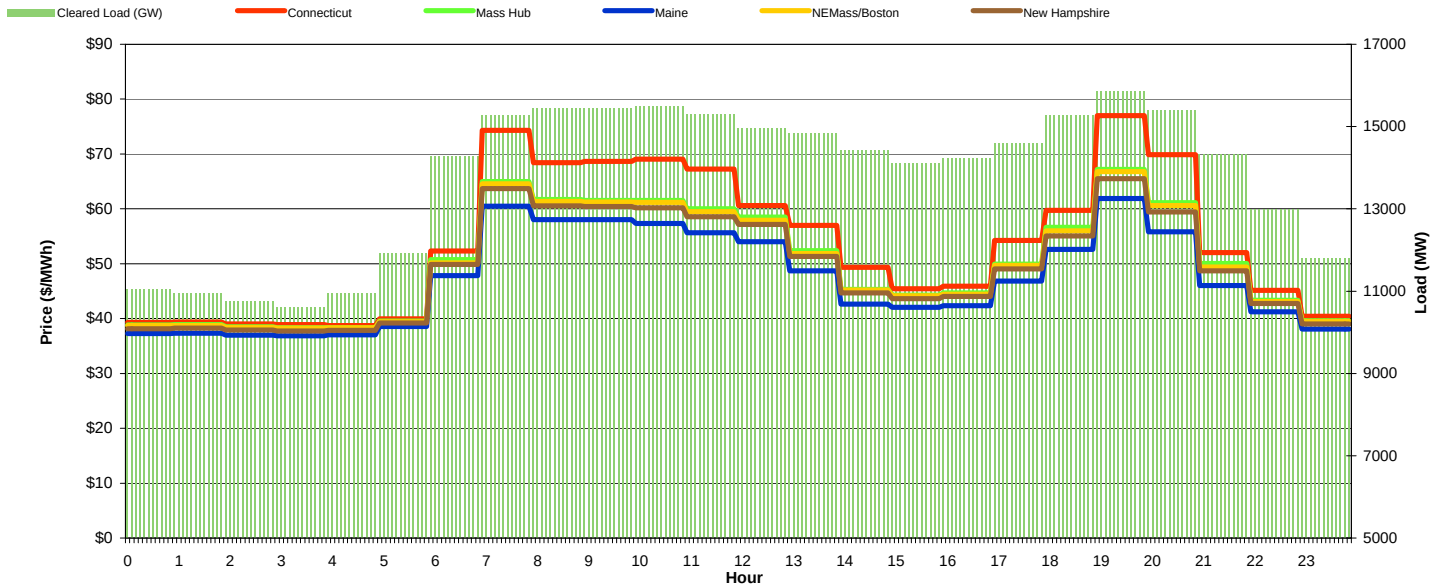

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.73	37.09	35.49	37.01	38.33	39.13	50.08	64.43	61.87	63.68	66.66	59.90	60.69	53.69	47.77	42.93	43.25	43.58	45.53	63.22	50.38	50.19	41.51	38.08	48.93	53.71
NEMass/Boston	38.59	36.15	34.79	36.23	37.74	38.26	48.32	52.33	49.73	47.51	48.37	52.13	54.67	48.72	42.87	41.16	41.90	42.11	43.64	59.68	46.83	46.14	39.87	37.26	44.38	47.35
New Hampshire	38.08	35.64	34.33	35.80	37.32	37.94	48.00	51.82	49.16	46.84	47.75	51.45	53.97	48.21	42.42	40.73	41.41	41.53	42.92	58.55	46.00	45.44	39.41	36.73	43.81	46.73
Maine	37.09	34.67	33.57	35.13	36.88	37.72	47.36	50.92	48.08	45.36	46.09	49.42	51.69	46.38	40.88	39.71	40.06	39.47	40.83	55.50	43.64	43.12	38.09	35.95	42.40	44.95
Mass Hub	38.85	36.33	34.92	36.39	37.84	38.37	48.62	52.14	49.46	47.18	47.92	52.22	54.92	48.95	43.01	41.28	42.11	42.37	43.98	60.05	47.02	46.44	40.19	37.34	44.50	47.45
DA Forecast Load (GW)	11.83	11.53	11.49	11.56	11.94	13.19	15.31	16.51	16.69	16.65	16.59	16.43	16.16	15.91	15.62	15.40	15.37	15.65	16.02	17.03	16.79	15.77	14.29	12.98		
Forecast Error %	1.3%	1.8%	2.5%	0.6%	0.4%	-1.2%	-1.9%	-1.8%	-1.4%	-1.1%	-0.6%	-0.4%	-0.2%	-0.2%	-0.7%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.8%	-2.5%	-1.3%	-1.5%	-1.8%	-2.3%		

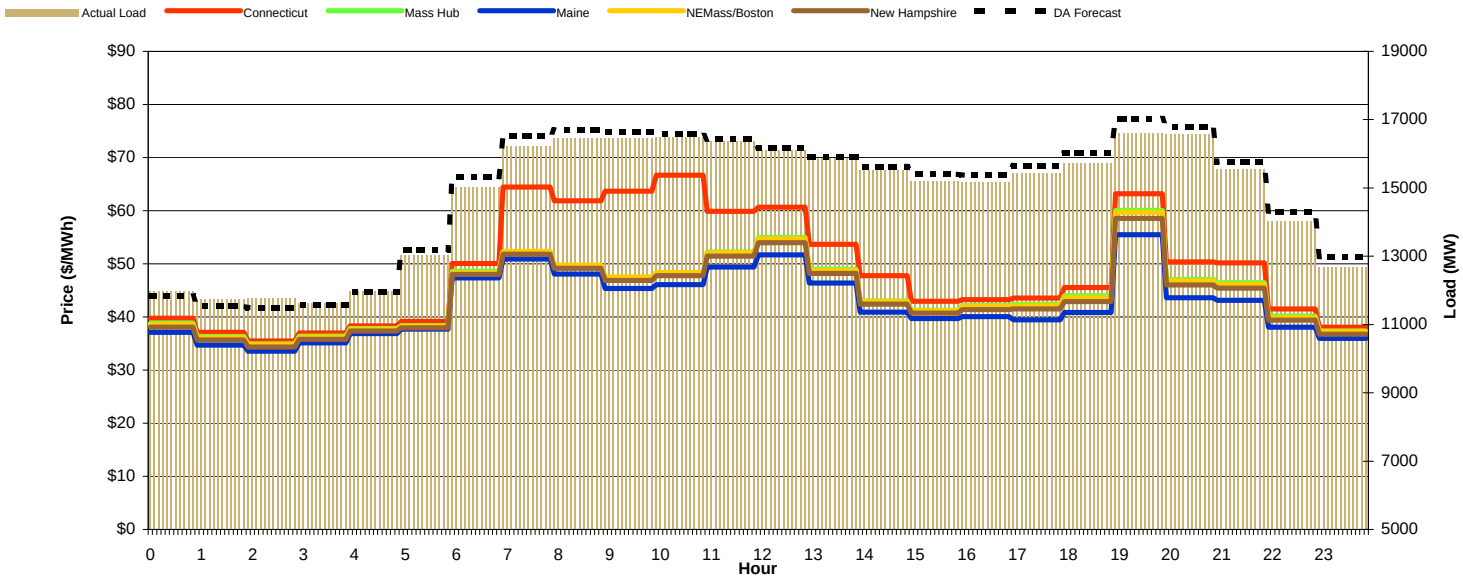

ISO-NE Daily Report

Tuesday March 29, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	39.66	37.24	36.82	37.12	37.37	39.69	48.73	61.82	63.43	57.09	53.93	49.37	49.21	48.43	43.33	43.28	43.00	45.75	46.84	63.49	59.60	50.47	43.33	40.00	47.46	51.40
NEMass/Boston	38.78	36.77	36.43	36.71	37.14	39.28	44.44	57.00	58.33	51.92	47.86	44.56	44.62	44.10	41.55	40.26	39.53	41.79	42.63	58.87	54.60	45.94	41.40	39.25	44.32	47.19
New Hampshire	38.44	36.42	36.07	36.40	36.86	39.26	44.63	56.90	58.05	51.82	47.85	44.53	44.60	44.08	41.55	40.24	39.54	41.71	42.45	58.31	54.05	45.53	41.25	39.15	44.15	47.03
Maine	37.53	35.56	35.21	35.63	36.23	38.94	43.74	55.62	56.63	50.74	46.62	43.10	43.02	42.85	40.83	39.43	38.86	41.01	41.78	56.46	52.15	43.47	40.05	38.89	43.10	45.79
Mass Hub	39.08	37.03	36.67	36.95	37.28	39.39	44.93	57.81	58.96	52.50	48.23	44.79	44.98	44.26	41.75	40.53	39.69	41.76	42.73	59.36	55.22	46.31	41.72	39.35	44.64	47.54
Cleared Load (GW)	11.1	11.0	10.8	10.7	11.1	11.8	14.2	15.0	14.8	14.9	14.7	14.6	14.3	14.2	14.0	13.7	13.8	14.1	14.6	15.4	15.1	14.0	12.7	11.5		

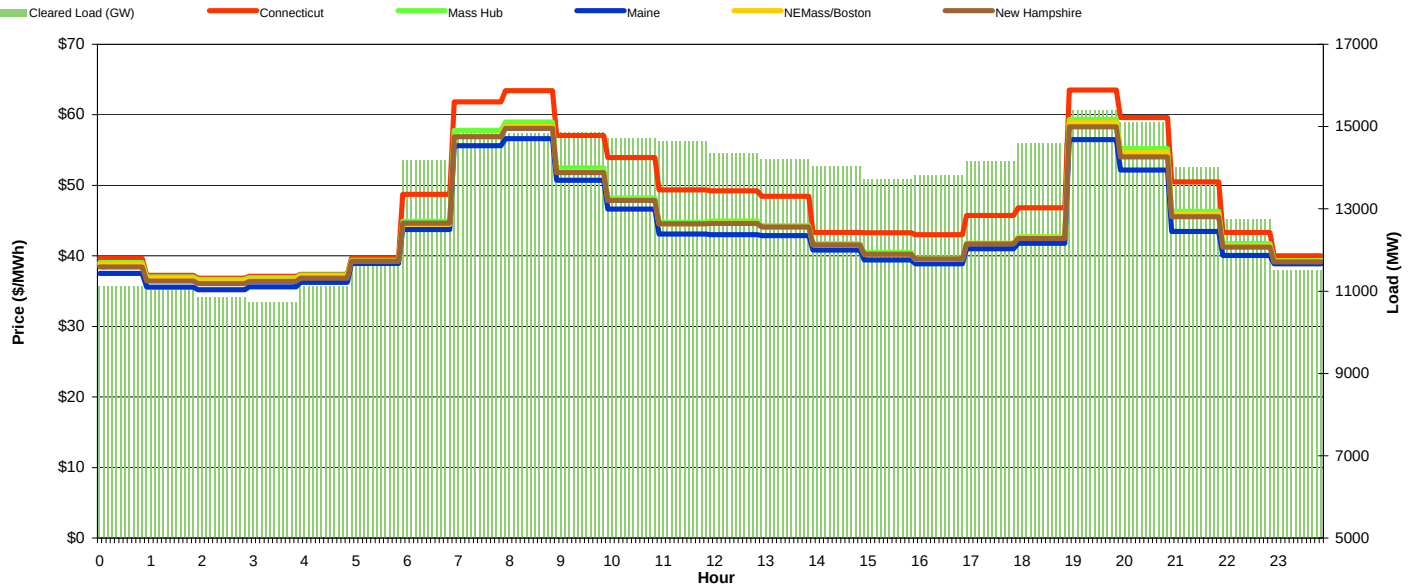

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

Hour Ending:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Avg. Hr $ All	Avg. Hr $ On Pk
Connecticut	36.01	36.95	36.94	37.03	36.70	36.11	50.85	61.48	50.73	53.01	46.07	44.99	46.21	44.37	40.95	41.25	40.90	39.94	39.95	57.36	48.40	48.45	40.56	39.41	43.94	46.54
NEMass/Boston	35.53	36.48	36.37	36.43	36.12	35.38	47.84	57.03	45.90	48.73	43.86	43.01	44.04	42.55	39.50	39.63	39.31	38.61	38.67	53.71	43.94	42.57	38.98	38.63	41.78	43.75
New Hampshire	35.00	36.00	35.85	35.92	35.63	35.04	47.61	56.68	45.54	48.37	43.50	42.73	43.78	42.39	39.27	39.35	38.97	38.33	38.28	53.11	43.42	42.03	38.57	38.09	41.39	43.40
Maine	34.29	35.20	34.84	34.88	34.62	34.23	46.15	54.86	43.96	46.57	41.86	41.05	41.98	41.19	38.35	38.33	37.88	37.39	37.53	51.31	41.74	40.04	37.38	37.07	40.11	41.96
Mass Hub	35.56	36.62	36.57	36.64	36.32	35.56	48.19	57.53	46.24	49.20	44.32	43.45	44.54	42.94	39.79	39.98	39.65	38.88	38.93	54.13	44.16	42.78	39.34	38.73	42.09	44.12
DA Forecast Load (GW)	12.18	11.78	11.61	11.60	11.94	13.11	15.21	16.36	16.49	16.44	16.40	16.18	15.90	15.74	15.48	15.29	15.32	15.59	15.85	16.85	16.60	15.63	14.15	12.81		
Forecast Error %	-2.9%	0.7%	1.2%	1.5%	1.5%	-0.2%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-2.4%	-1.9%	-1.8%	-2.0%	-2.3%	-2.4%	-2.2%	-2.3%	-2.4%	-2.9%	-1.2%	-1.2%	-1.5%	-1.5%		

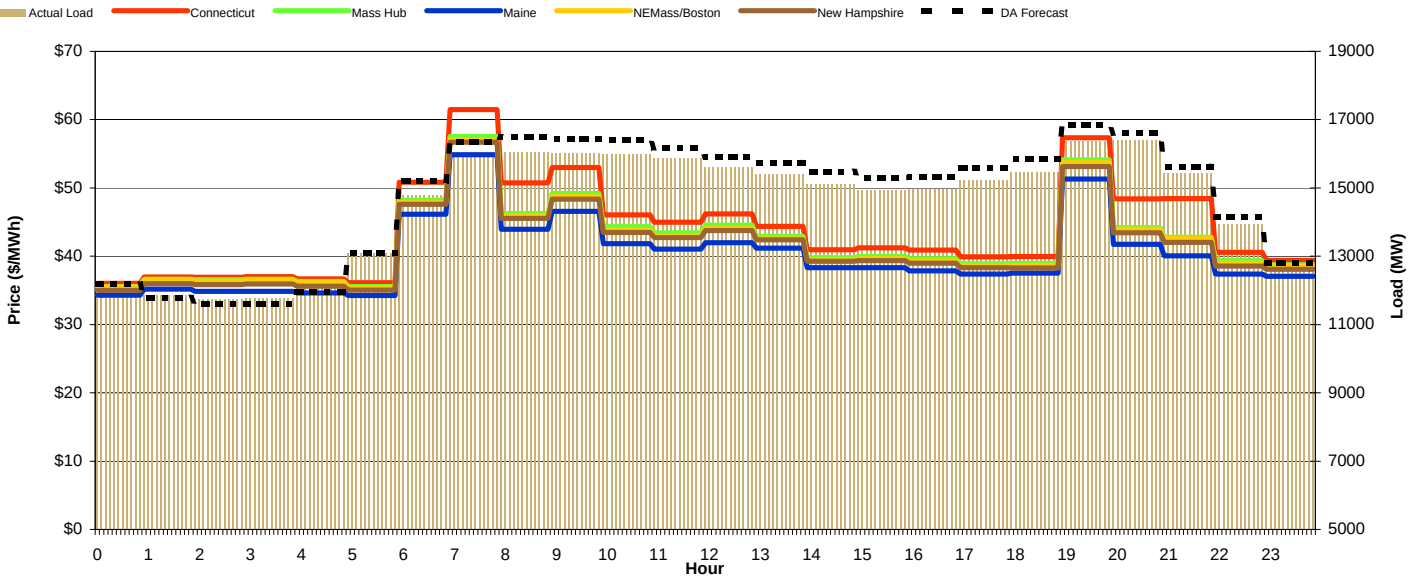

ISO-NE Daily Report

Wednesday March 30, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	35.27	33.78	33.25	33.24	33.96	38.52	41.61	50.90	50.14	50.00	45.50	48.00	43.77	43.97	41.24	40.76	41.11	42.96	46.08	60.00	52.98	43.79	38.98	36.17	42.75	46.26
NEMass/Boston	34.68	33.21	32.66	32.67	33.39	37.94	40.10	42.96	43.25	42.83	41.73	42.32	41.83	41.91	39.48	39.13	39.38	41.07	42.14	56.62	50.10	41.73	37.52	35.43	40.17	42.75
New Hampshire	34.39	32.92	32.40	32.42	33.15	37.91	40.39	43.00	43.24	42.83	41.80	42.48	41.97	42.02	39.53	39.08	39.36	41.10	42.02	56.28	49.85	41.71	37.38	35.39	40.11	42.73
Maine	33.58	32.22	31.73	31.76	32.43	37.56	40.53	42.43	42.52	42.28	41.31	41.73	41.40	41.33	38.98	38.42	38.69	40.68	41.66	54.96	48.62	41.23	36.73	35.50	39.51	42.06
Mass Hub	34.79	33.39	32.94	32.94	33.54	38.04	40.49	43.08	43.43	42.93	42.07	42.51	42.22	42.32	39.81	39.42	39.69	41.44	42.49	57.50	50.84	42.24	37.81	35.61	40.48	43.11
Cleared Load (GW)	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	11.3	13.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.0	13.8	13.6	13.6	13.9	14.4	15.1	14.9	13.9	12.5	11.2		

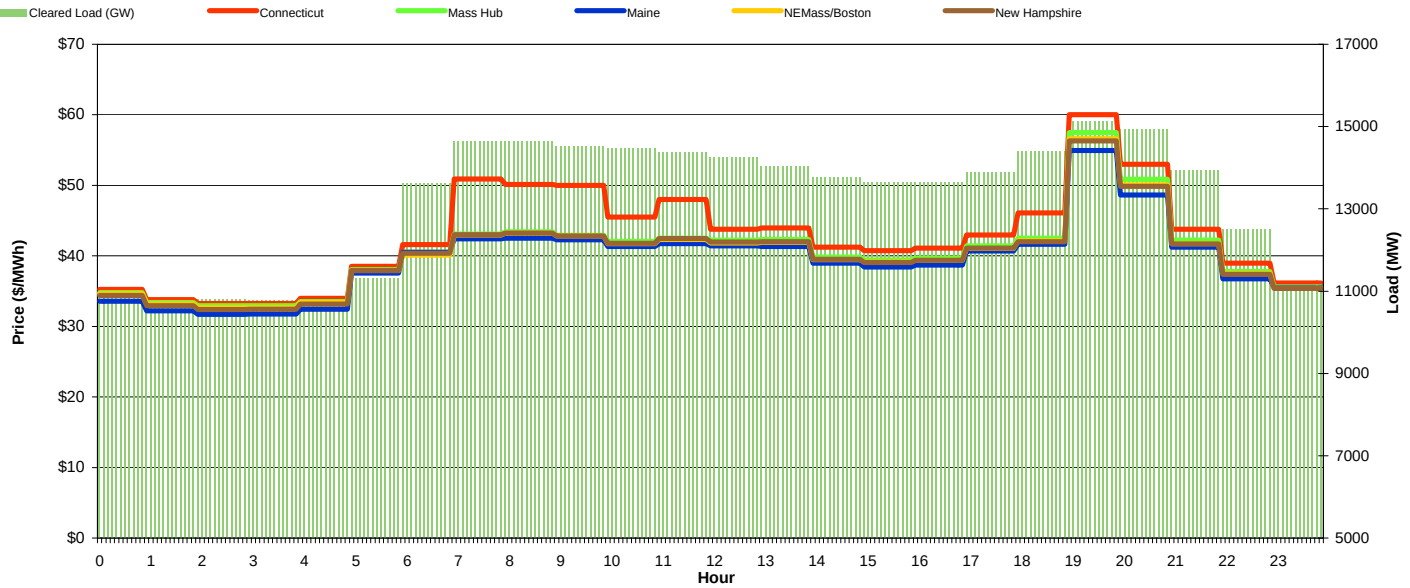

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.62	37.98	37.77	38.50	43.51	44.54	49.73	48.74	53.64	54.73	49.57	43.51	38.48	40.13	37.84	37.59	37.32	38.80	39.42	50.22	41.44	46.61	38.95	41.67	42.93	43.56
NEMass/Boston	39.11	37.53	37.32	38.04	42.90	43.85	48.02	43.31	50.53	45.77	47.50	41.73	36.81	38.22	36.01	35.81	35.36	36.77	37.35	45.25	38.06	42.37	37.39	40.73	40.66	40.52
New Hampshire	38.58	37.03	36.79	37.55	42.37	43.47	47.90	43.08	50.01	45.34	47.01	41.41	36.57	38.01	35.81	35.61	35.18	36.65	37.12	44.86	37.78	42.20	37.15	40.33	40.33	40.24
Maine	37.72	36.30	36.06	36.96	41.57	43.12	47.82	42.06	49.08	44.42	45.99	40.49	35.77	37.07	34.92	34.90	34.48	36.11	36.67	43.63	36.74	41.44	36.66	39.69	39.57	39.40
Mass Hub	39.16	37.64	37.45	38.16	43.05	43.95	48.38	43.65	50.77	45.69	47.83	41.98	37.18	38.67	36.46	36.23	35.81	37.22	37.85	45.63	38.49	42.79	37.78	40.93	40.95	40.88
DA Forecast Load (GW)	11.60	11.35	11.18	11.22	11.62	12.80	14.83	15.98	16.14	16.10	16.07	15.87	15.64	15.44	15.19	14.99	14.99	15.16	15.39	16.26	16.13	15.18	13.72	12.40		
Forecast Error %	3.3%	4.0%	4.3%	3.9%	3.2%	-1.4%	-1.4%	-1.5%	-2.1%	-2.4%	-2.7%	-2.5%	-2.8%	-2.6%	-2.7%	-2.9%	-3.0%	-2.8%	-2.6%	-2.2%	-1.5%	-2.0%	-1.8%	-2.2%		

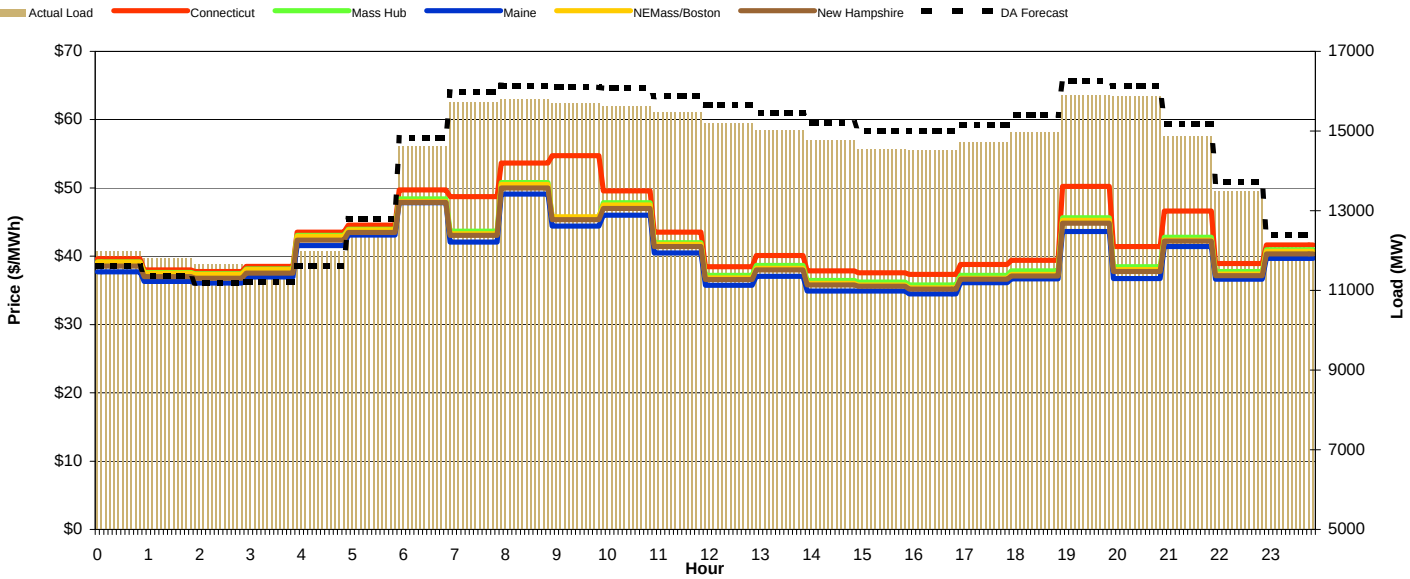

ISO-NE Daily Report

Thursday March 31, 2011

Price	<=0	>=100	>=200
Forecast Error %	0-4.9%	5-9.9%	>=10%

Day-Ahead Prices and Cleared Load

																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	39.80	33.34	33.32	33.16	33.40	39.74	43.99	49.33	47.59	48.76	50.15	47.38	43.87	47.61	45.09	44.40	43.61	46.78	45.93	57.95	48.56	43.80	40.00	39.61	43.63	46.93
NEMass/Boston	38.74	32.76	32.66	32.61	32.97	39.17	40.33	44.79	43.51	44.65	45.66	43.31	41.82	43.69	41.94	41.94	41.83	43.57	42.27	54.45	44.65	41.94	38.91	39.27	41.14	43.68
New Hampshire	38.46	32.43	32.35	32.32	32.70	39.06	40.57	44.74	43.38	44.42	45.47	43.29	41.81	43.66	41.98	41.94	41.86	43.62	42.05	53.97	44.34	41.95	38.75	39.39	41.02	43.58
Maine	37.62	31.74	31.66	31.72	32.33	38.76	40.58	43.90	42.82	43.26	44.17	42.53	41.07	42.30	41.23	41.18	41.11	42.64	41.58	52.37	43.24	41.25	38.10	39.67	40.28	42.67
Mass Hub	39.05	32.95	32.91	32.82	33.13	39.33	40.50	45.15	43.74	44.92	46.02	43.59	42.08	44.01	42.20	42.23	42.20	43.99	42.41	54.98	44.86	42.28	39.02	39.16	41.40	43.98
Cleared Load (GW)	10.8	10.6	10.4	10.5	10.6	11.1	13.5	14.6	14.9	14.9	15.1	14.8	14.8	14.6	14.3	14.2	14.3	14.5	14.9	15.7	15.3	13.7	12.6	11.2		

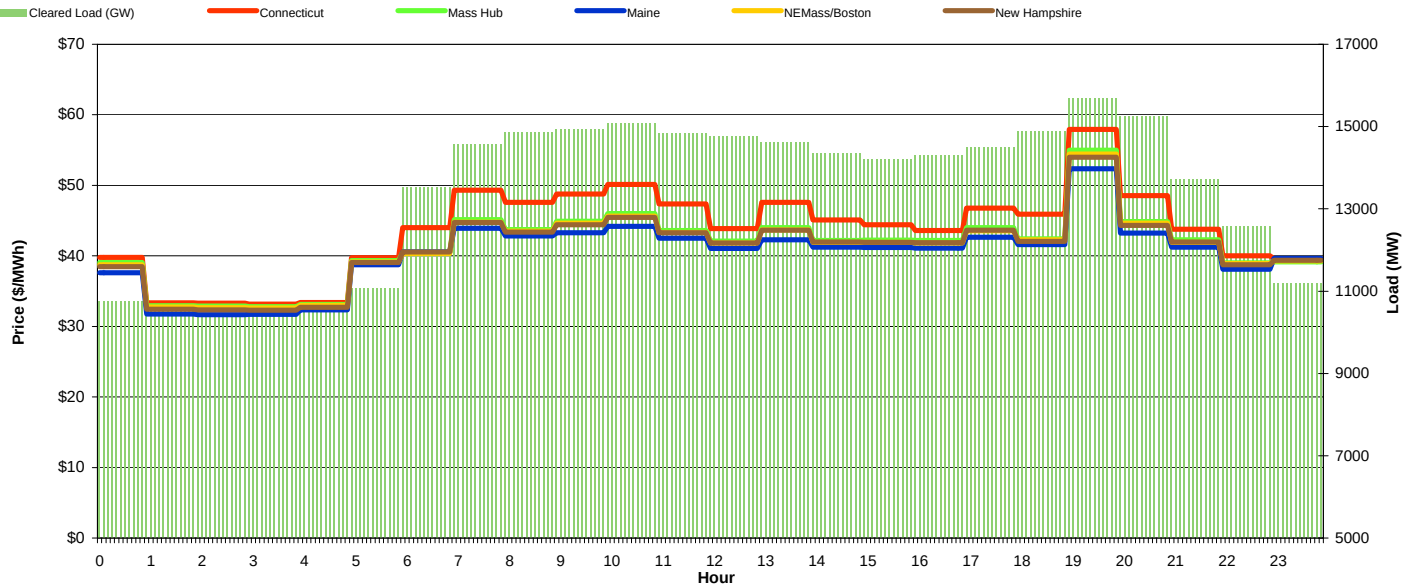

Preliminary Real-Time Prices with Forecasted and Actual System Load
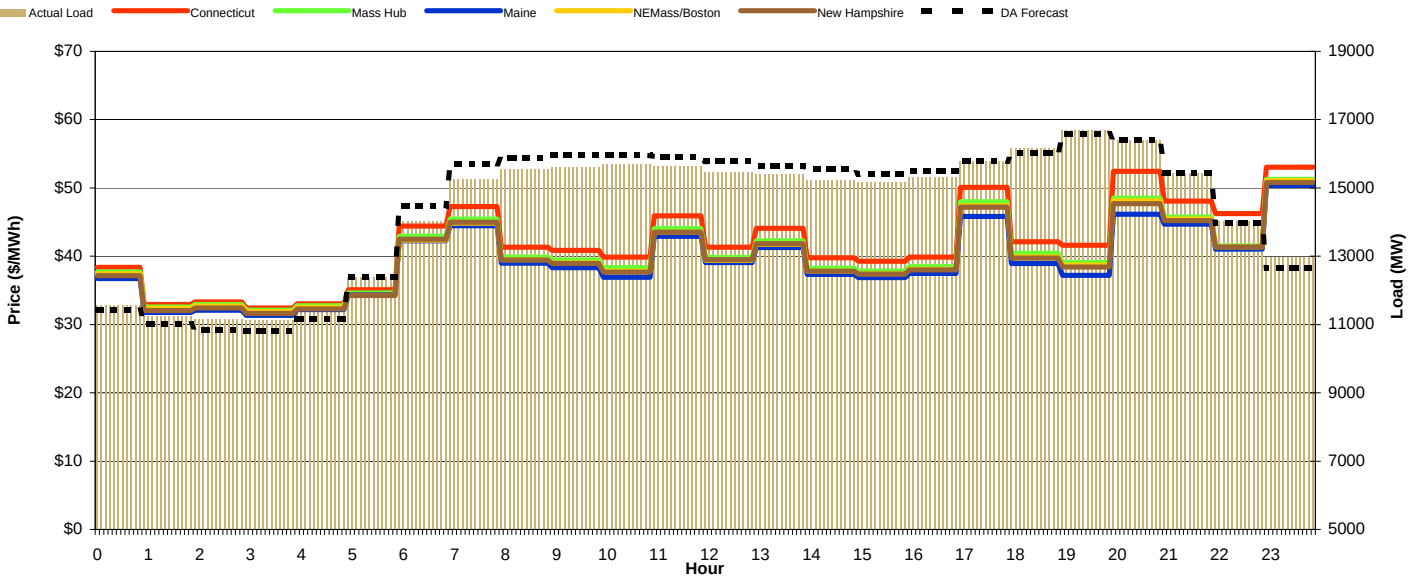
																									Avg. Hr $	
Hour Ending:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**All**	**On Pk**
Connecticut	38.37	32.93	33.33	32.40	33.03	35.11	44.41	47.27	41.34	40.86	39.85	45.91	41.34	44.09	39.78	39.25	39.86	50.09	42.11	41.61	52.43	48.05	46.23	53.04	41.78	43.75
NEMass/Boston	37.44	32.36	32.70	31.91	32.53	34.31	42.37	44.83	39.49	39.04	37.83	43.52	39.40	41.75	37.81	37.42	38.09	47.39	39.94	38.71	48.12	45.43	41.38	51.09	39.79	41.26
New Hampshire	37.17	32.07	32.42	31.64	32.30	34.27	42.49	44.98	39.45	38.92	37.69	43.51	39.48	41.84	37.83	37.37	38.00	47.20	39.72	38.43	47.72	45.23	41.37	50.80	39.66	41.17
Maine	36.72	31.75	32.09	31.35	32.18	34.40	42.26	44.46	38.98	38.31	36.91	42.92	39.06	41.27	37.35	36.89	37.50	45.80	38.92	37.22	46.15	44.72	41.06	50.35	39.11	40.47
Mass Hub	37.74	32.56	32.95	32.10	32.73	34.63	42.93	45.45	39.88	39.45	38.32	44.05	39.82	42.26	38.25	37.83	38.48	47.99	40.42	39.06	48.49	45.73	41.51	51.27	40.16	41.69
DA Forecast Load (GW)	11.42	11.01	10.85	10.81	11.16	12.39	14.47	15.70	15.89	15.97	15.95	15.92	15.78	15.65	15.56	15.41	15.50	15.78	16.03	16.57	16.41	15.43	13.98	12.66		
Forecast Error %	1.2%	2.2%	2.9%	3.0%	2.3%	0.0%	-2.9%	-2.7%	-2.1%	-2.2%	-1.5%	-1.7%	-2.0%	-1.6%	-2.1%	-1.6%	-1.1%	0.0%	0.9%	0.8%	0.0%	0.0%	0.4%	2.5%